

Rückstromsicherung mit integriertem Siphon

1

Allgemeine Hinweise


Dieses Dokument behandelt nur den Einbau der Rückstromsicherung. Beachten Sie hierzu auch die „ATEC Allgemeine Montagehinweise“ Artikel-Nr. [10003400](#) im Downloadbereich auf unserer Internetseite.

Die Montage der Rückstromsicherung muß lt. DVGW G635 erfolgen und vom Kesselgerätehersteller zugelassen werden.


2

Einbau

Die Rückstromsicherung muß unterhalb einer Revisionsöffnung eingebaut werden, damit von oben vor der Anlageninbetriebnahme der Siphon mit Wasser gefüllt werden kann.

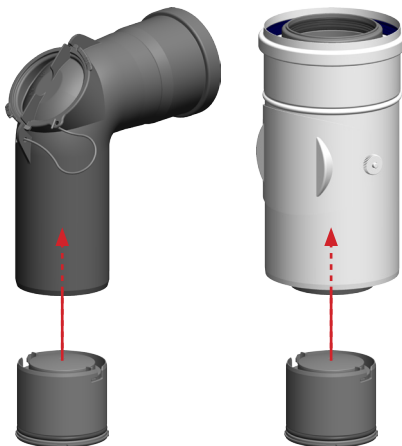


Die Rückstromsicherung muß vollständig, einschließlich Dichtungsring im Rohr eingebaut werden.

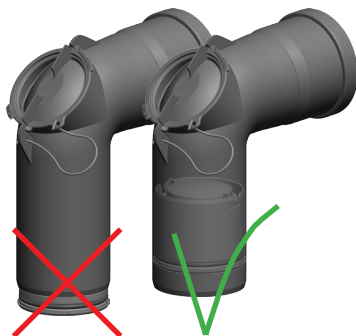

3

Siphon

Der Siphon ist in der Rückstromsicherung integriert und von außen auf den ersten Blick nicht sichtbar.

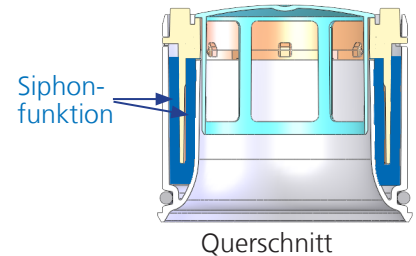

4

Verwendung

Die ATEC-Rückstromsicherung kann in Kaskadenanlagen (zentrale Heizungsanlagen) und Mehrfachbelegungen (Etagen-/Mehrfamilienhausanlagen) verwendet werden. Sie eignet sich gleichermaßen für einwandige, als auch konzentrische Abgasanlagen. Sie darf aber nur im senkrechten Abgasrohrstück eingebaut werden. Die Klappe arbeitet rein mechanisch ohne Fremdenergie

Rückstromsicherung DN 80

Technische Daten

Durchmesser	80 mm
Bauhöhe	66 mm
Siphon	350 Pa
Max. Temperatur	120°C
Artikelnummer	441300

