


Istruzioni brevi

SolvisLea 8,3 Premium

Supporto di montaggio per l'impianto elettrico



1 SolvisLea 8,3 Premium con SolvisBen / SolvisMax Hybrid

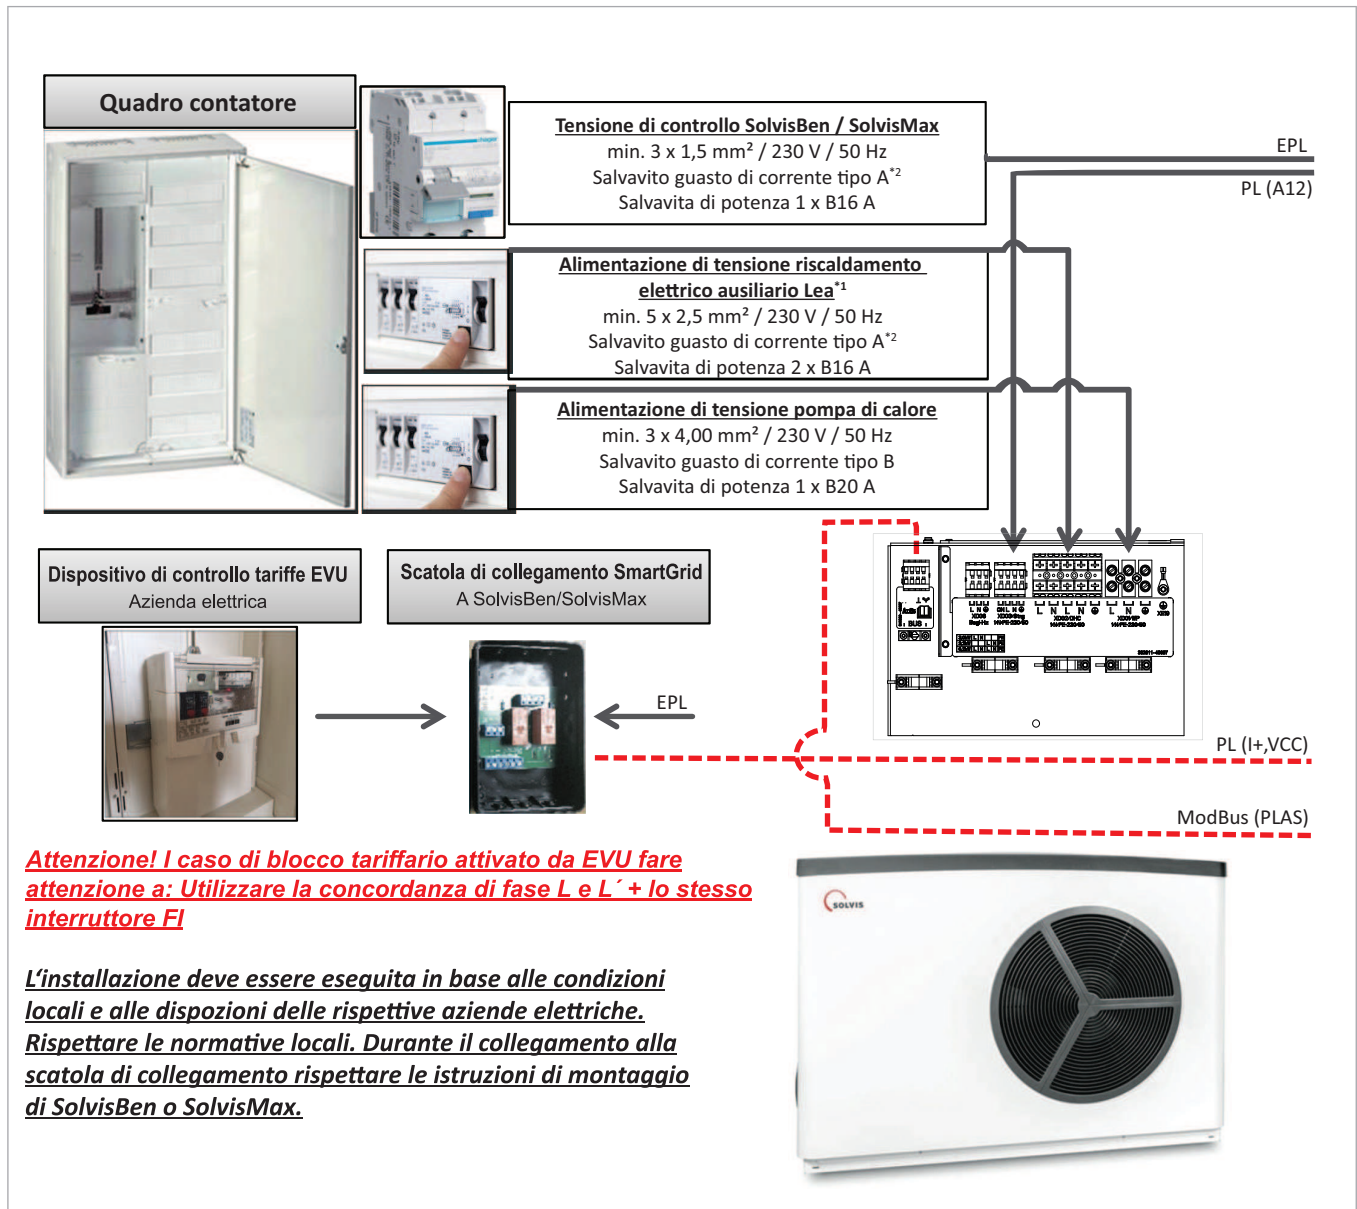

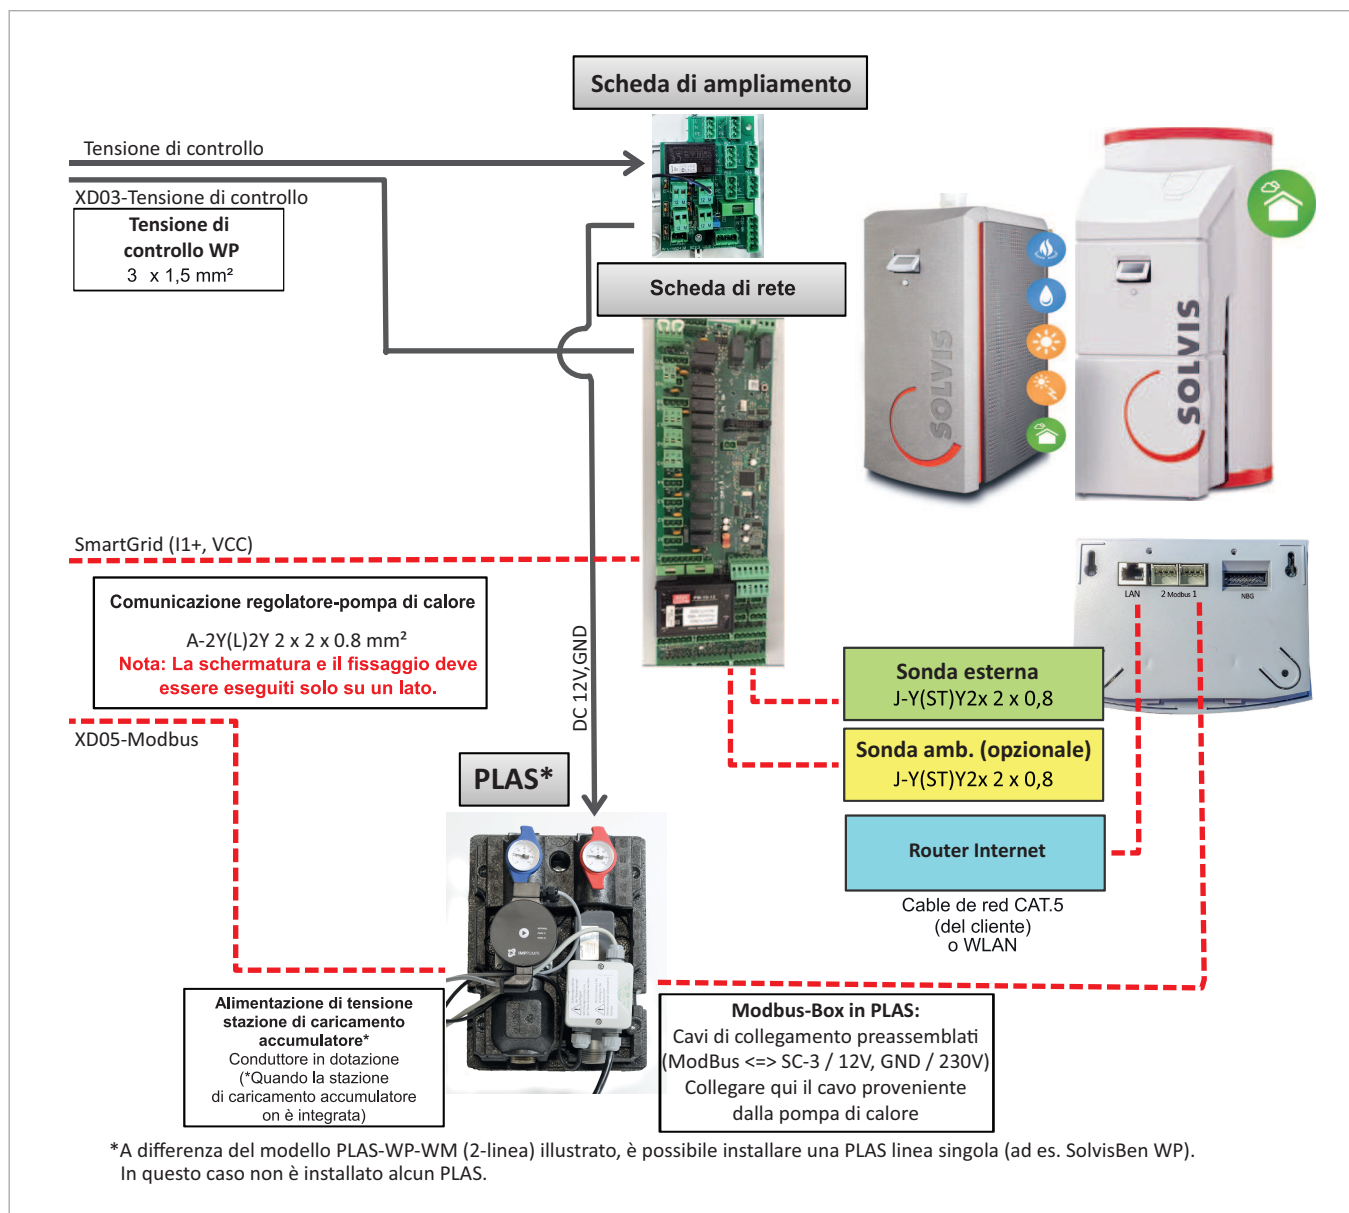


Fig. 2: Supporto di montaggio per SolvisBen/SolvisMax WP con SolvisLea 8,3 Premium e collegamento a EVU - Parte 2

Questo schema non sostituisce alcun progetto tecnico dettagliato. Per un corretto funzionamento dell'impianto, occorre rispettare le prescrizioni contenute nelle nostre Istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione. Le istruzioni per il collegamento alla rete non si intendono sostitutive del contatto con il fornitore del servizio di rete.

Tutti i diritti di questo disegno sono riservati. Senza l'autorizzazione espressa del produttore, il disegno non può essere riprodotto o reso accessibile a terzi.

Denominazione	Unità di misura	Valore
Consumo di corrente max. (senza riscaldamento di emergenza)	[kW]	5,4
Assorbimento di energia riscaldamento di emergenza	[kW]	6,2
Tipo di protezione	[-]	IP14B
Frequenza	[Hz]	50
Corrente di avviamento / funzionamento	[A]	2/24,0*
Fusibile compressore	[-]	1 x B20 A
Fusibile riscaldamento di emergenza	[-]	2 x B16 A
Fusibile controllo	[-]	1 x B16 A
Fasi compressore	[-]	L/N/PE
Fasi riscaldamento di emergenza	[-]	2L/N/PE
Fasi controllo	[-]	L/N/PE
Tensione nominale riscaldamento di emergenza	[V]	230

* La corrente di funzionamento è limitata a 20,0 A.



SOLVIS GmbH
Grottrian-Steinweg-Straße 12
D-38112 Braunschweig
Tel.: +49 (0) 531 28904-0
E-mail: info@solvis.de
Internet: www.solvis.com

