

Montagehinweis SolvisMia 8



Kundeninformation


Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die SolvisMia 8 im Juni 2023 ihre Markteinführung hat und mit der Wärmepumpen-Softwareversion 3.17.12 geliefert wird. Weitere Optimierungen und Anpassungen der Funktionen für die Heizperiode werden im Laufe des dritten Quartals 2023 erfolgen. Wir möchten Sie daher bitten, die Anlage unbedingt in das Solvis-Portal einzubinden, damit

entsprechende Updates für den Kunden komfortabel und schnell durchgeführt werden können.

Außerdem möchten wir Sie bitten, während der Inbetriebnahme der SolvisMia 8 über die SolvisControl 3 (SC-3) acht Ventilatorparameter einzustellen, um einen schallarmen Betrieb sicherzustellen. Die Anleitung dazu folgt im nächsten Abschnitt „Einstellung der Parameter“.

Einstellung der Parameter

1. Im „Fachnutzer“-Menü „Sonstig.“ wählen.

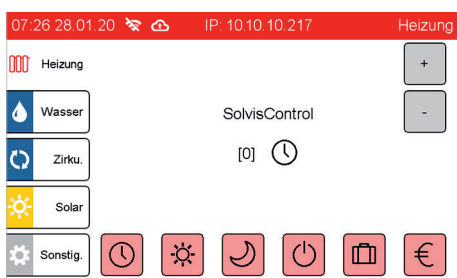

2. Über „weiter“ auf die nächste Seite wechseln.




3. „Nutzerwechsel“ auswählen.




4. „Werksservice“ auswählen.




5. Den Code „0 1 2 8“ eingeben.

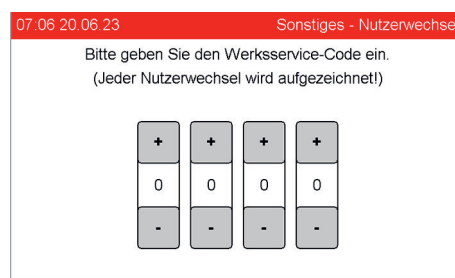


6. „Wärmeerzeuger“ auswählen.

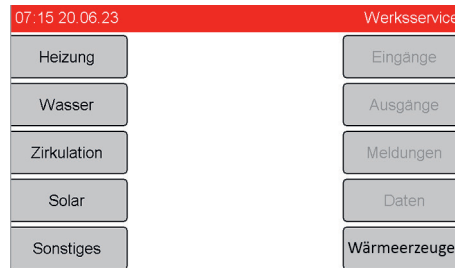

7. „Wärmepumpe Mia Parameter“ auswählen.

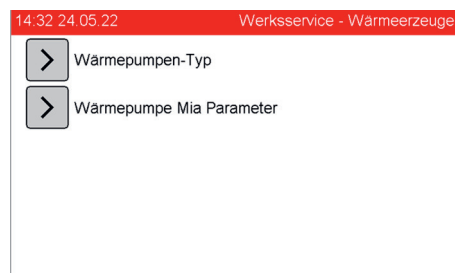

8. Durch Drücken des unteren Pfeils auf S. 5/9 wechseln.

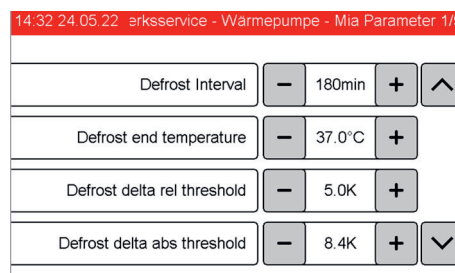

9. „Gebläse OEM“ durch Drücken einer der beiden Pfeile von „n/a“ auf „W“ stellen. (W = Ventilator typ Weigung, ZA = Ventilator typ Ziehl-Abegg)

14:33 24.05.22 erksservice - Wärmepumpe - Mia Parameter 5/9

Defrost Relay Lengthening	-	5min	+	^
Gebläse OEM	<	n/a	>	
Fan Silent Speed Heating (ZA)	-	80%	+	
Fan Speed 1 Heating (ZA)	-	90%	+	v

14:33 24.05.22 erksservice - Wärmepumpe - Mia Parameter 5/9

Defrost Relay Lengthening	-	5min	+	^
Gebläse OEM	<	W	>	
Fan Silent Speed Heating (ZA)	-	80%	+	
Fan Speed 1 Heating (ZA)	-	90%	+	v

10. Die acht einzustellenden Parameter befinden sich auf den Seiten 7/9 bis 9/9. Nur die Parameter mit der Endung „(W)“ auf folgende Werte einstellen:

Fan Silent Speed Heating (W)	10
Fan Speed 1 Heating (W)	15
Fan Speed 2 slow Heating (W)	10
Fan Speed 2 fast Heating (W)	15
Fan Silent Speed Cooling (W)	10
Fan Speed 1 Cooling (W)	15
Fan Speed 2 slow Cooling (W)	10
Fan Speed 2 fast Cooling (W)	15

14:38 24.05.22 erksservice - Wärmepumpe - Mia Parameter 7/9

Fan Speed 2 slow Cooling (ZA)	-	40%	+	^
Fan Speed 2 fast Cooling (ZA)	-	50%	+	
Fan Silent Speed Heating (W)	-	10%	+	
Fan Speed 1 Heating (W)	-	15%	+	v

14:39 24.05.22 erksservice - Wärmepumpe - Mia Parameter 8/9

Fan Speed 2 slow Heating (W)	-	10%	+	^
Fan Speed 2 fast Heating (W)	-	15%	+	
Fan Silent Speed Cooling (W)	-	10%	+	
Fan Speed 1 Cooling (W)	-	15%	+	v

14:40 24.05.22 erksservice - Wärmepumpe - Mia Parameter 9/9

Fan Speed 2 slow Cooling (W)	-	10%	+	^
Fan Speed 2 fast Cooling (W)	-	15%	+	