

Montaggio

SolvisBen (Gas/Olio/Hybrid)

Accumulatore del riscaldamento e dell'energia solare

- Con bruciatore a gas o a olio
- Opzione ibrida con pompa di calore Solvis



1 Informazioni su queste Istruzioni

Queste istruzioni si rivolgono ai tecnici specializzati di una azienda di installazioni. Queste contengono i dati necessari per il montaggio, la messa in funzione e la manutenzione. Custodire queste Istruzioni in prossimità dell'impianto per una successiva consultazione.

Per un'installazione sicura e corretta è consigliabile la partecipazione ad un corso di addestramento presso la Solvis. Poiché siamo interessati al costante miglioramento della nostra documentazione tecnica, Vi saremo grati per ogni tipo di riscontro.

Copyright

Tutto il contenuto di questa documentazione è protetto dai diritti d'autore. Qualsiasi altro impiego oltre i limiti definiti per legge sui diritti d'autore senza l'autorizzazione non è ammesso, tale violazione è passibile di pena. Questo è valido particolarmente per la riproduzione, la traduzione, la riproduzione microfilmata così come la memorizzazione e l'elaborazione in sistemi elettronici.

© SOLVIS, Braunschweig.

All'indirizzo www.solvis.com troverete una lista dei nostri rappresentanti internazionali.

Si prega di notare che i numeri telefonici sono riservati agli installatori.

Gli esercenti di impianti interessati sono pregati di rivolgersi al proprio installatore.

Simboli utilizzati



PERICOLO

Pericolo immediato con gravi conseguenze per la salute fino alla morte.



AVVERTENZA

Pericolo di gravi conseguenze per la salute.



ATTENZIONE

Possibile pericolo di lesioni lievi o medie.



ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamenti dell'apparecchio oppure dell'impianto.



Utili informazioni, indicazioni e semplificazioni per il lavoro relative all'argomento.



Cambio di documentazione con rimando ad una ulteriore documentazione.



Suggerimento per il risparmio energetico con proposte che dovrebbero aiutare a risparmiare energia. Questo riduce i costi e aiuta l'ambiente.

Indice del contenuto

1	Informazioni su queste Istruzioni	2
2	Indicazioni per la sicurezza	6
2.1	Informazioni generali	6
2.2	Prescrizioni	6
3	Varianti di sistema	7
4	Volume di fornitura.....	8
5	Condizioni di installazione e trasporto	9
6	Montaggio.....	10
6.1	Serbatoio di riscaldamento ed espansione	10
6.2	Ampliamento solare (opzionale)	10
6.3	Accumulatore	11
6.4	Riscaldatore elettrico a immersione (opzionale)	11
6.5	Montaggio dell'isolamento	13
6.5.1	Isolamento posteriore del contenitore	13
6.5.2	Posa del fascio di cablaggio sensori	15
6.6	Stazione per l'acqua calda sanitaria	16
6.7	Circuiti di riscaldamento	18
6.7.1	Con stazione di riscaldamento integrata.....	18
6.7.2	Con stazioni circuito di riscaldamento esterne	19
6.7.3	Senza circuiti di riscaldamento.....	20
6.8	Pompe di calore	21
6.8.1	Collegamento pompa di calore	21
6.8.2	Stazione di caricamento accumulatore WP con montaggio a parete	21
6.8.3	Separatore fanghi	21
6.9	Bruciatore a gas	21
6.9.1	Alimentazione del gas	21
6.9.2	Conversione a gas liquido.....	21
6.9.3	Aggiornamento programma bruciatore a gas	22
6.9.4	Montaggio del bruciatore a gas	23
6.9.5	eLTS	24
6.9.6	Tubazione gas	24
6.9.7	Allacciamento elettrico del bruciatore a gas.....	25
6.9.8	Chiusura del passaggio condotta.....	26
6.10	Bruciatore a gasolio	26
6.10.1	Montaggio bruciatore a gasolio	26
6.10.2	eLTS	27
6.10.3	Tubazione del gasolio	28
6.10.4	Allacciamento elettrico del bruciatore a gasolio.....	29
6.10.5	Chiusura del passaggio condotta.....	30
6.10.6	Alimentazione del gasolio	30
6.11	Sistema fumi	32
6.11.1	Alimentazione aria fresca	32
6.11.2	Conduzione interna dei fumi	32

6.11.3	Scarico della condensa	33
6.11.4	Fonoassorbimento	35
6.11.5	Scarico esterno dei fumi.....	35
6.11.6	Lunghezze ammesse per i tubi dei fumi	36
6.12	Isolamento anteriore della flangia	37
6.13	Allacciamento elettrico	39
6.13.1	Indicazioni generali	39
6.13.2	Cablaggio in SolvisBen	40
6.13.3	Compensazione di potenziale	41
6.13.4	Collegamento della sonda esterna	42
6.13.5	Collegamento dell'elemento di regolazione ambiente	42
6.13.6	Collegamento Modbus	43
6.13.7	Collegamento della pompa PLAS-WP-WM.....	43
6.13.8	Collegamento della pompa esterna del circuito di riscaldamento.....	43
6.13.9	Collegamento SolvisRemote (opzionale).....	44
6.13.10	Collegamento SmartGrid (opzio).....	44
6.13.11	Collegamento alimentazione controllo pompa di calore	44
6.13.12	Collegamento alla rete	44
6.13.13	Conclusione lavori allacciamento	45
7	Messa in funzione	46
7.1	Accumulatore.....	46
7.2	SolvisControl	46
7.3	Valvola di miscelazione termostatica	47
7.4	Installazione del generatore di calore.....	47
7.5	Bruciatore a gas	48
7.5.1	Controllo bruciatore	48
7.5.2	Impostazioni.....	48
7.6	Bruciatore a gasolio	49
7.7	Impianto di riscaldamento	51
7.8	Pompa della staz. di caricamento accumulat. - SolvisBen Hybrid.....	51
7.8.1	Possibilità di impostazione	51
7.8.2	Sfiato	51
7.9	Pompa circuito di riscaldamento Wilo PARA (HKS integrata)	51
7.10	Impostazione di base	52
7.11	Lavori finali.....	53
7.11.1	Controllo.....	53
7.11.2	Senza isolamento del contenitore.....	53
7.11.3	Isolamento laterale del contenitore.....	54
7.11.4	Consegna	56
8	Manutenzione.....	57
8.1	Manutenzione generale	57
8.2	Manutenzione bruciatore a gas	58
8.2.1	Sifone condensa	58
8.2.2	Bruciatore a gas.....	58
8.3	Manutenzione bruciatore a olio	59
8.3.1	Sifone condensa	59
8.3.2	Bruciatore a gasolio.....	59

9	Soluzione dei problemi.....	63
9.1	Pompa del circuito di riscaldamento	63
9.1.1	Guasto, causa e significato	63
9.1.2	Messaggi di guasto di Wilo PARA	63
9.2	Bruciatore a gas	63
9.3	Codici di errore dei bruciatori a gas	64
9.4	Bruciatore a gasolio	66
9.4.1	Indicazione della sequenza del programma	66
9.4.2	Tabella guasto in base ai sintomi	67
9.4.3	Tabella guasti secondo i messaggi di errore.....	68
9.5	Pompe di calore	70
10	Dati tecnici	71
10.1	Dimensioni e peso.....	71
10.2	Bruciatore	72
10.2.1	Bruciatore a gas.....	72
10.2.2	Bruciatore a gasolio.....	73
10.3	Pompe di calore	74
10.4	Regolatore di sistema SolvisControl	75
10.5	Produzione di acqua calda sanitaria	76
10.6	Ripartizione circuito di riscaldamento	77
10.7	Stazione di caricamento accumulatore WP con montaggio a parete.....	78
11	Appendice.....	79
11.1	Schema di collegamento del bruciatore	79
11.2	Schemi dell'impianto	79
11.3	Accessori	79
11.4	Sensori e collegamenti sull'accumulatore	80
11.5	Targhetta di modello.....	81
12	Indice	82

2 Indicazioni per la sicurezza



PERICOLO

Ossevare le Indicazioni per la sicurezza

Questo serve soprattutto per proteggere la propria persona.

- Prima dell'inizio dei lavori è necessario prendere conoscenza delle indicazioni per la sicurezza.
- Osservare e attenersi alle relative disposizioni sicurezza e alle norme antinfortunist. in vigore.

2.1 Informazioni generali



I lavori devono essere eseguiti solo dal personale specializzato.

- L'impianto deve essere installato e manutenzionare solo da aziende specializzate appositamente addestrate.
- I lavori con i dispositivi elettrici devono essere eseguiti solo da elettrotecnici specializzati.



ATTENZIONE

Ossevare le Istruzioni

Solvis declina ogni responsabilità per danni derivanti dall'inosservanza di queste Istruzioni.

- Prima dell'impiego o dell'installazione, leggere attentamente le Istruzioni.
- Per eventuali domande è disponibile il Servizio per la Distribuzione tecnica della Solvis.



ATTENZIONE

Non eseguire alcuna modifica arbitraria

Altrimenti non può essere garantito il corretto funzionamento.

- Non deve essere eseguita alcuna modifica dei componenti dell'apparecchio.
- Usare solo pezzi di ricambio originali.



PERICOLO

Fare attenzione alla tenuta della camera di aspirazione

Pericolo di soffocamento

- Per il passaggio dei cavi dalla camera di aspirazione utilizzare solo l'apposita apertura.
- Assicurarsi che il coperchio sia inserito correttamente; la fessura di tenuta deve essere chiusa.
- Assicurarsi che il manicotto di tenuta per la bocca del cavo sia inserito correttamente.
- La tenuta stagna della camera di aspirazione non deve essere compromessa da misure costruttive realizzate in loco.

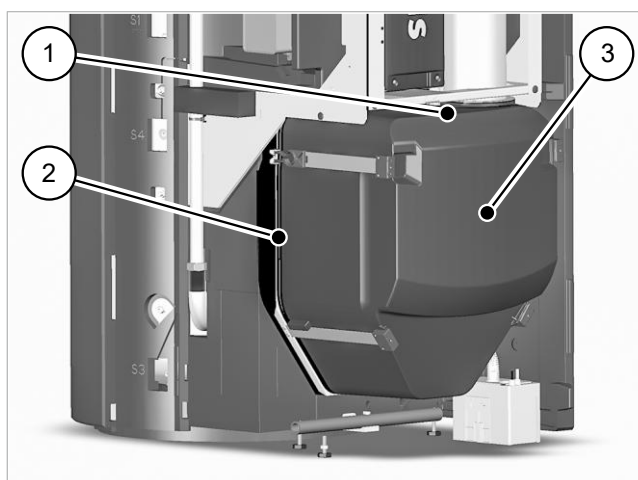


Fig. 1: Camera di aspirazione SolvisBen

- 1 Manicotto di tenuta
- 2 Fessura di tenuta
- 3 Coperchio della camera di aspirazione

2.2 Prescrizioni

Ossevare le seguenti prescrizioni

- DIN EN 12828 Sistemi di riscaldamento in edifici
- DIN EN 1717 Protezione dell'acqua potabile
- DIN 1988-100 Regole tecniche per gli impianti di acqua potabile (TRWI)
- DIN EN 806 Regole tecniche per gli impianti di acqua potabile
- VDI 2035 Foglio 1 Prevenzione dei danni negli impianti di riscaldamento ad acqua calda - formazione di pietre e corrosione lato acqua
- Linee guida dell'Istituto tedesco per la tecnologia edilizia
- Regolamenti edilizi statali (LBO)
- VDE 0100/IEC 60364 Installazione di sistemi a bassa tensione
- Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE.
- DIN EN 13384-1 Impianti di scarico fumi/Metodi di calcolo termotecnico e fluidotecnico
- Ordinanza nazionale sui luoghi di combustione (FeuVo)
- DIN EN 13384-1 Impianti di scarico fumi/Metodi di calcolo termotecnico e fluidotecnico
- Condizioni locali d'immissione
- ATV A 115 Indicazioni per l'immissione dell'acqua di scarico
- ATV M 251 Immissione dell'acqua di condensa

Solo SolvisBen-Gasolio

- Regole tecniche impianti a olio (TRÖI)

Solo SolvisBen Gas

- Regole tecniche per impianti a gas (TRGI) ed eventuali regole tecniche per i gas liquidi (TRF)
- Direttiva in materia di apparecchi a gas 2009/142/CE (fino al 20.04.2018)
- Regolamento apparecchi che bruciano carburanti gassosi 2016/426/UE (dal 21.04.2018)

3 Varianti di sistema

Le presenti istruzioni descrivono le seguenti versioni della SolvisBen:

- come caldaia a condensazione a gas SolvisBen Gas in 4 livelli di potenza: 10, 18, 25 o 30 kW
- come caldaia a condensazione a gasolio SolvisBen a gasolio in 2 livelli di potenza: 17 e 23 kW
- come caldaia combinata a pompa di calore/gas a condensazione SolvisBen Hybrid Gas con pompa di calore SolvisLea, SolvisLea 8.3 Premium, SolvisLea Pro o SolvisPia (o SolvisBen Hybrid-VSG con pompa di calore SolvisLea Eco o SolvisMia) e bruciatore a gas in 4 livelli di potenza: 10, 18, 25 o 30 kW
- come caldaia combinata pompa di calore/gasolio a condensazione SolvisBen Hybrid Oil con pompa di calore SolvisLea, SolvisLea 8.3 Premium, SolvisLea Pro o SolvisPia (o SolvisBen Hybrid-VSG con pompa di calore SolvisLea Eco o SolvisMia) e bruciatore di gasolio in 2 livelli di potenza: 17 e 23 kW.

Sono disponibili anche le seguenti versioni:

- SolvisBen Solo per l'allacciamento di generatori di calore esterni (in un secondo momento è possibile installare diversi bruciatori a gas o a gasolio)
- SolvisBen WP per il collegamento della pompa di calore aria-acqua SolvisLea o SolvisLea 8.3 Premium
- come SolvisBen WP-HPT-VSG con cartuccia di riscaldamento integrata per il collegamento delle pompe di calore aria-acqua SolvisLea Eco, SolvisLea Pro, SolvisMia o SolvisPia 13/SolvisPia 17
- come SolvisBen WP PIA con cartuccia di riscaldamento integrata per collegare la pompa di calore aria-acqua SolvisPia 12.



vedi ➔ *Installazione SolvisBen WP / Solo (MAL-BEN-LI-SL-WP)*

Il WWS-30 viene utilizzato come stazione integrata per l'acqua calda.

Sono disponibili altre opzioni di combinazione:

- con stazione del circuito di riscaldamento integrata HKS-G-4.0 per un circuito di riscaldamento misto con la pompa del circuito di riscaldamento Wilo PARA 15/6
- senza stazione di circuito di riscaldamento integrata, per la combinazione con le nostre stazioni di circuito di riscaldamento a parete, HKS-xx, per un massimo di 3 circuiti di riscaldamento

4 Volume di fornitura

SolvisBen Gas / Olio / Hybrid

premontato:

- Accumulatore con:
 - camera di combustione integrata,
 - camera di aspirazione,
 - stratificatore solare (autoportante, senza manutenzione).
 - cella di caricamento per il riflusso dei circuiti di riscaldamento,
 - raccordo per il montaggio opzionale di un riscaldatore elettrico a immersione,
 - maniglia di trasporto inferiore,
 - piedi d'appoggio regolabili per il livellamento in base alle irregolarità del pavimento
- Stazione acqua calda
WWS-30 (numero di piastre dello scambiatore di calore: 40 piastre e versione personalizzata della valvola miscelatrice termica)
- Pressione di risposta della valvola di sicurezza integrata del riscaldamento 3 bar
- Regolatore di sistema SolvisControl 3 con scheda di rete e interruttore principale
- **SolvisBen con stazioni circuito di riscaldamento integrate, con:**
stazione circuito di riscaldamento mista HKS-G-4,0 con pompa, valvola di miscelazione a 3 vie e valvole a sfera con termometro
- **Oltre a SolvisBen Gas e Hybrid-VSG:**
 - valvola di commutazione a 3 vie integrata per la modalità riscaldamento / AC con le pompe di calore Solvis
 - Tubazione per il collegamento della mandata e del riflusso alle pompe di calore Solvis
 - Scatola di collegamento SmartGrid
 - Scatola di collegamento Modbus (*solo se non è installato il sensore Allengra PLAS-WP-WM e la scatola di collegamento integrata Modbus*)
 - Stazione di caricamento accumulatore (*in dotazione*)
 - Separatore di fanghi (*in dotazione*)
 - *solo Hybrid-VSG:* sensore combinato flusso volumetrico / temperatura nella mandata WP.

in dotazione:

- Rivestimento isolamento termico smontabile a più componenti
- Albero cavo dei sensori dell'accumulatore;
- Tubo ondulado e gruppo di collegamento con valvola a cappuccio, valvola KFE e manometro per un vaso di espansione del riscaldamento
- Pacchetto di montaggio (con guarnizioni, sensore esterno, materiale di fissaggio ecc.)
- Raccoglitore impianto con tra l'altro manuale per la messa in funzione e la manutenzione, il comando SC-3 (cliente) le schede dati dei prodotti
- Istruzioni di montaggio.

Oltre a SolvisBen Gas e Hybrid-Gas:

- Apparecchio a condensazione a gas con attacco flessibile del gas, cavo del bruciatore, dadi di fissaggio, cavo di tenuta del bruciatore e limitatore di temperatura di sicurezza (eLTS)
- Accessori per caldaia a condensazione: gomito di collegamento ai fumi con sifone e tubo di condensa, tubo del gas, rubinetto dell'apparecchio a gas e spazzola della caldaia.

Oltre a SolvisBen Gas e Hybrid-Gasolio:

- Apparecchio a condensazione a gasolio con tubo flessibile del gasolio, tappo del bruciatore, dadi di fissaggio, cavo di tenuta del bruciatore e limitatore di temperatura di sicurezza (eLTS)
- Accessori della caldaia a condensazione: gomito di collegamento ai fumi con sifone e tubo flessibile per la condensa, filtro olio fine con vacuometro, pacchetto di installazione (guarnizioni, materiali di fissaggio, fascette, ecc.), silenziatore riflettente e spazzola per caldaia.



Tutti i ricambi sono elencati nel ➔ *listino prezzi Solvis*.

5 Condizioni di installazione e trasporto



ATTENZIONE

Evitare la presenza di elementi corrosivi nell'aria
Diversamente, è possibile il danneggiamento dell'impianto e la morte

- Assicurarsi nel locale installaz., l'aria combustione sia priva polvere ed elementi corrosivi, ad es. gas propellenti, soluzioni, detergenti o sim.



ATTENZIONE

Pericolo in seguito a peso elevato dell'impianto
Possibile danneggiamento di impianto ed edificio.

- Assicurarsi, che il pavimento abbia una portata sufficiente da poter sostenere il peso operativo dell'impianto (circa 350 kg).



AVVERTENZA

Pericolo a casa peso trasporto elevato (> 100 kg)
Danni alle persone o materiali.

- **Movim. solo attraverso maniglie di trasporto!**
- Durante il trasporto proteggere il rivestimento con il regolatore e le stazioni.
- Non sollevare mai il dispositivo dal rivestim ante.



Fig. 2: Movimentazione SolvisBen



In caso di passaggi stretti verso il punto di installazione, è possibile smontare il rivestimento anteriore, vedere a riguardo → TNF-EST-BEN (Vista esplosa).

Rispettare le seguenti condizioni

Immagazzinamento

- nelle condizioni conseg., su pallett con l'imballaggio est.
- conserv. in ambiente asciutto e senza polvere o gelo
- protegge dagli eventuali danni di agenti esterni.

Trasporto e installazione

- Rimuovere delicatamente l'imballaggio esterno - non utilizzare utensili appuntiti o taglienti
- Rimuovere i componenti isolanti EPP (parte anteriore, laterale, superiore, entrambi gli isolanti posteriori del contenitore, parte anteriore e posteriore della base) e conservare protetto dalla polvere fino al montaggio
- Montare la maniglia di trasp. (ordinare separatamente) sull'occhiello superiore posteriore del contenitore

- Una seconda maniglia di trasporto è già fissata al piede di appoggio anteriore del contenitore e **non** verrà smontata dopo l'installazione
- Svitare il contenitore dal pallett.

Installazione

- Pavimento piano del luogo di installazione (+/-1 cm)
- Installazione ed esercizio dell'impianto solamente all'interno di un edificio non
- esposto al gelo e in ambienti non umidi come cucine, bagni o lavanderie.
- La modalità di funzionamento in base all'aria ambiente è obbligatoria:
 - Apertura per aria alimentaz., sufficientem. dimension. con una sezione aperta minima pari a 150 cm².
 - Le aperture per l'aria di alimentazione non devono essere chiuse o otturate
 - Lo spazio per l'aria alimentazione e collegamento per l'aria combustione devono essere tenuti liberi.



Per protezione contro fuoriuscita liqu., come ad es. in caso perdite, consigliamo provvedere a possibilità deflusso adeguata (scarico a pavimento). Se per motivi costruttivi ciò non dovesse essere possibile, consigliamo vasca raccolta, vedere listino prezzi.

Rispettare le distanze

- 0,5 m sul lato anteriore (per il comando e l'esecuzione dei lavori di manutenzione)
- 15 cm lateralmente e posteriormente (per permettere lo smontaggio dell'isolante laterale)
- Riferito al contenitore (senza isolante): ≥ 22 cm.
- Verso l'alto 35 cm dal coperchio

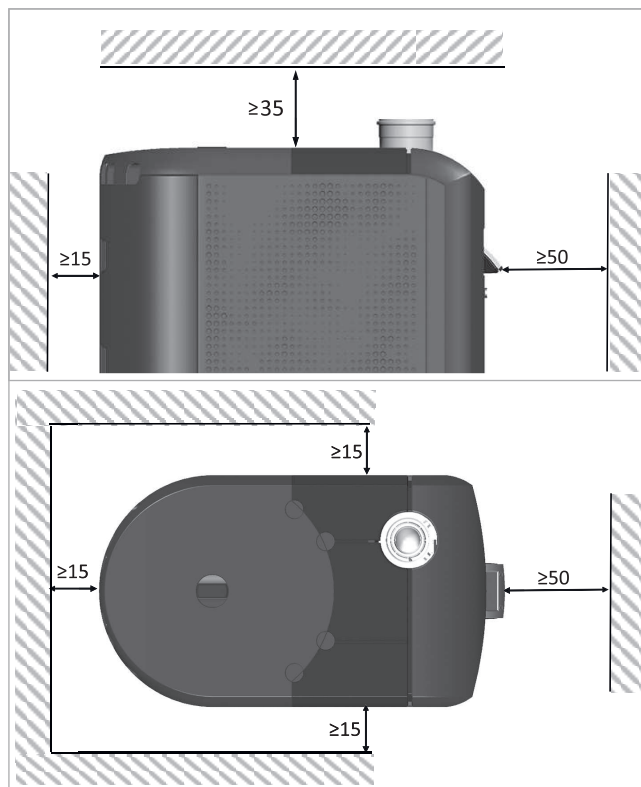


Fig. 3: Distanze minime SolvisBen (tutte le dimensioni in cm)

6 Montaggio

6.1 Serbatoio di riscaldamento ed espansione



IMPORTANTE

Vaso di espansione necessario per gli impianti di riscaldamento

- A seconda del volume dell'acqua di riscaldamento (compreso il volume del serbatoio di accumulo), il design deve essere scelto in modo generoso in conformità alla norma DIN EN 12828.
- Le pompe di calore SolvisLea 8.3 Premium, SolvisLea Pro e SolvisPia sono dotate di una valvola di sicurezza integrata con una pressione di risposta di 2,5 bar. La progettazione del vaso di espansione del riscaldamento (MAG) deve sempre basarsi su questo valore.
- In caso di installazione successiva, il progetto del vaso di espansione del riscaldamento esistente deve essere controllato e, se necessario, modificato.



ATTENZIONE

Tenere conto della pressione di ingresso del vaso di espansione

- Per un funzionamento sicuro e senza disturbi è necessario regolare accuratamente la pressione di ingresso del vaso di espansione a membrana.
- Fare attenzione che in fase di impostazione della pressione di ingresso non possa generarsi alcuna contropressione (impianto senza pressione oppure aprire la valvola a coperchio e la valvola di scarico).

Impostazione della pressione di ingresso del vaso di espansione (MAG)

1. Determinare la pre-pressione del vaso di espansione utilizzando la seguente formula, minimo 1,3 bar, massimo 1,7 bar.
2. Scaricare la pressione di ingresso sulla valvola del vaso di espansione oppure rabboccare eventualmente con azoto.



- Pressione di ingresso troppo bassa: Aumento del pericolo di formazione di vapore e dell'ingresso di aria.
- Pressione di ingresso troppo alta: Pericolo di perdita di acqua e quindi di pressione a causa dello scarico dalla valvola di sicurezza al raggiungimento della temperatura massima di esercizio.

$$p_o = \frac{H_{Hk} - H_{Sp}}{10} + 0,3 \text{ [bar]} \quad (\text{min. } 1,3 \text{ bar})$$

p_o pressione di ingresso vaso di espansione [bar]
 H_{Hk} altezza del punto più elevato del radiatore [m]
 H_{Sp} altezza del bordo inferiore dell'accumulatore [m]

Montaggio del vaso di espansione

Il vaso di espansione a membrana (1), in breve MAG, può essere fissato per mezzo del tubo ondulado in dotazione (3) e del gruppo di raccordo MAG (2) al raccordo centrale che si trova nella parte inferiore del contenitore.

1. Fissare all'attacco centrale e inferiore del contenitore il tubo ondulado in dotazione con la guarnizione e spingere indietro.
 2. Piegare il tubo ondulado di 90° verso sinistra o destra rispetto al luogo di installazione del MAG.
 3. Fissare al raccordo MAG il gruppo di collegamento MAG in dotazione con la guarnizione.
- Il gruppo di collegamento MAG comprende:
- valvola a cappuccio per la manutenzione del MAG
 - valvola KFE per il riempimento e lo svuotamento dell'impianto
 - manometro per il monitoraggio della pressione dell'impianto.
4. Collegare il gruppo di collegamento MAG con il tubo ondulado e fissare il MAG.

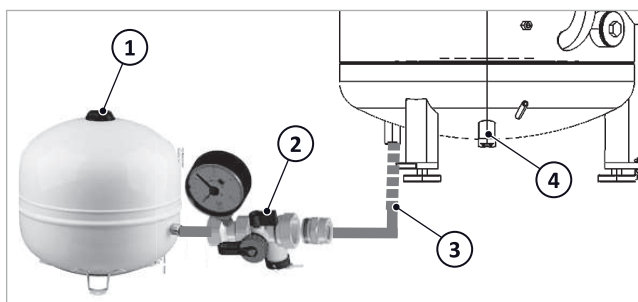


Fig. 4: MAG con gruppo di collegamento per SolvisBen

- 1 Vaso di espansione a membrana (MAG)
- 2 Gruppo di collegamento MAG
- 3 Tubo ondulado
- 4 Mandata solare (stratificatore solare)



Durante il montaggio osservare quanto segue

- Montare il gruppo di collegamento MAG in modo che il manometro sia facilmente leggibile e il gruppo sia perfettamente accessibile per svolgere i lavori di manutenzione.
- Se il gruppo di collegamento MAG non può essere posizionato nelle vicinanze del pavimento, è necessario predisporre una valvola KFE aggiuntiva vicino al pavimento per permettere lo svuotamento dell'accumulatore.

6.2 Ampliamento solare (opzionale)

SolvisBen può essere ampliato con un impianto solare termico. Internamente dispone già di uno stratificatore solare → fig. 4 (4) per la stratificazione ottimale dell'energia termica solare nell'accumulatore, e di tutte le funzioni di regolazione per la regolazione del sistema in modalità solare. La stazione di trasmissione solare SÜS-5,5 disponibile come accessorio può essere collegata facilmente a SolvisBen con i nostri collettori solari e i relativi materiali di montaggio.

Per semplificare e velocizzare il retrofit senza dover svuotare l'accumulatore basta utilizzare il "kit di raccordo flessibile SR/SV Ben" (accessorio da acquistare separatamente).



Per il montaggio della stazione di trasmissione del calore solare vedere → cap. "montaggio" delle istruzioni di montaggio (MAL-SUES-5,5).

6.3 Accumulatore

Montaggio e allineamento dell'accumulatore

1. Posizionare l'accumulatore e allinearlo in direzione verticale con i tre piedi d'appoggio regolabili preinstallati (1) (livella a bolla d'aria).
2. Svitare completamente fino al pavimento entrambi i piedi di supporto (2) che si trovano in corrispondenza della maniglia di trasporto del piede d'appoggio anteriore dell'accumulatore.
3. Smontare la maniglia di trasporto superiore. **Non toccare la maniglia di trasporto inferiore del dispositivo.**

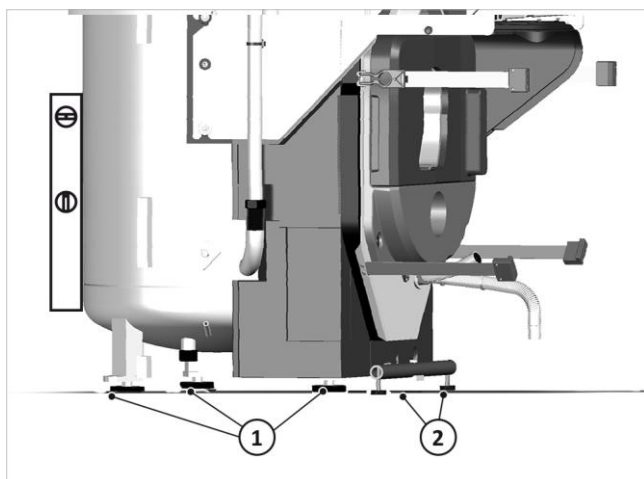


Fig. 5: installazione dell'accumulatore

6.4 Riscaldatore elettrico a immersione (opzionale)



AVVERTENZA

Contenitore senza piedi d'appoggio - Pericolo di ribaltamento

Pericolo d'infortunio a causa del possibile ribaltamento del contenitore.

- Assicurare il contenitore in modo da impedire il suo ribaltamento.

Opzionale: montaggio del riscaldatore elettrico a immersione

Il riscaldatore elettrico a immersione EHS-3-230 è disponibile come accessorio e può essere inserito nel raccordo di SolvisBen. Serve per accumulare sotto forma di calore in SolvisBen la corrente in eccesso di un impianto fotovoltaico per mezzo di adeguati sistemi di comando.

1. Rimuovere il tubo di scarico. A tal fine, allentare 4 viti (2) nella parte inferiore della staffa della camera di aspirazione e una vite M8x35 (1) nella parte superiore del telaio.

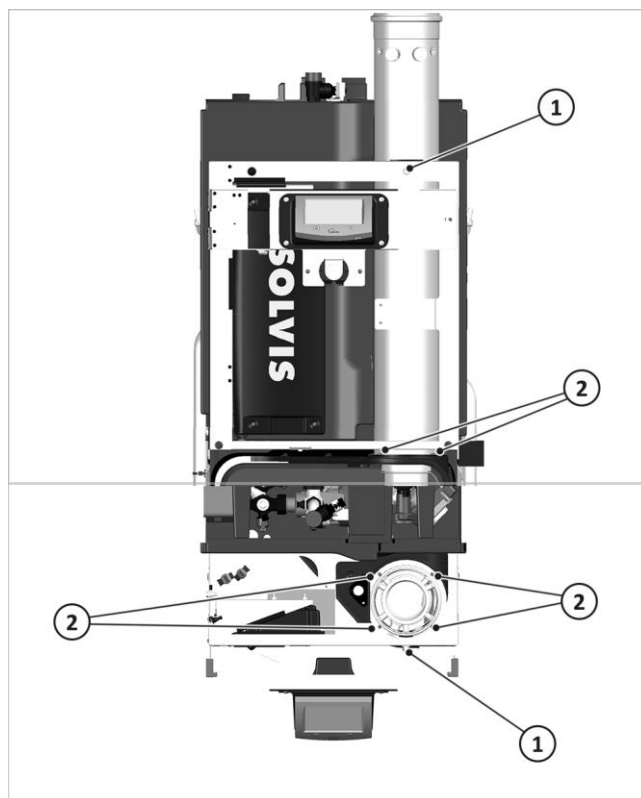


Fig. 6: Allentare le viti, rimuovere il tubo di scarico

2. Smontare l'isolamento della flangia anteriore (composto dalle parti da I a III) e metterlo da parte per un uso successivo. A tal fine, afferrare le parti dietro il bordo e tirarle in avanti (1) in modo che le molle di arresto escano dalla scanalatura. A questo punto è possibile rimuoverle (2).

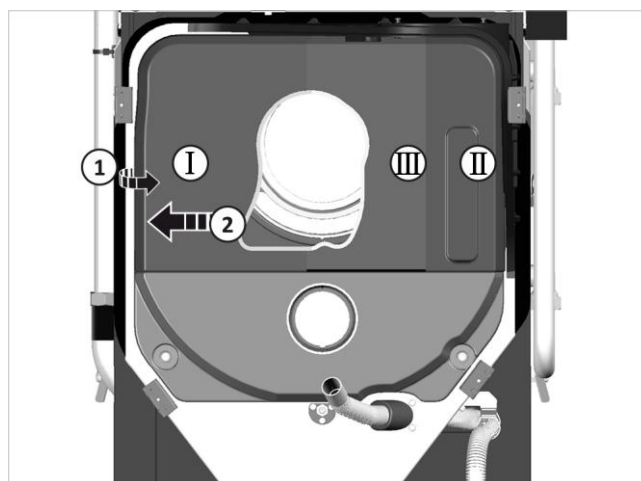


Fig. 7: Smontaggio dell'isolamento anteriore della flangia

3. Rimuovere il pannello posteriore della camera di aspirazione (1). A tal fine, allentare le 3 viti (2).

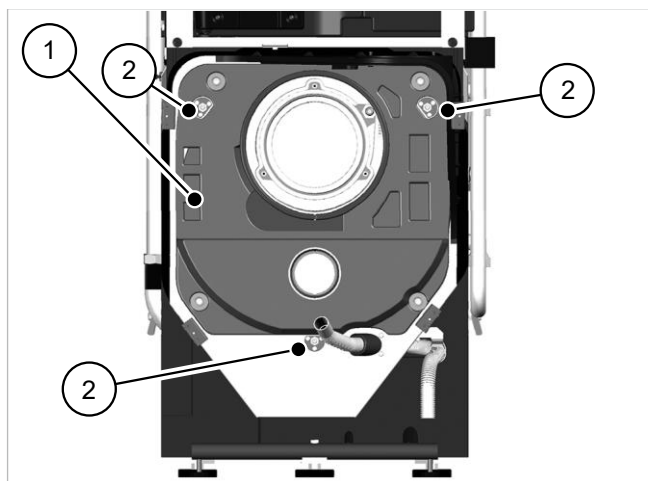


Fig. 8: Smontaggio del pannello posteriore della camera di aspirazione

4. Svitare dalla parte inferiore del piede d'appoggio dell'accumulatore l'angolo di supporto (2) e la maniglia di trasporto (3).
5. Estrarre in avanti e poi trasversalmente verso il basso l'isolamento della flangia (1).

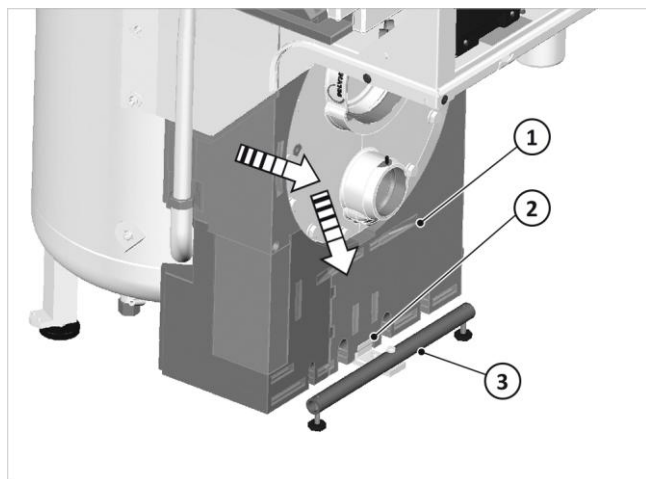


Fig. 9: smontaggio dell'isolamento posteriore della flangia

6. Rimuovere il tappo del raccordo (1).

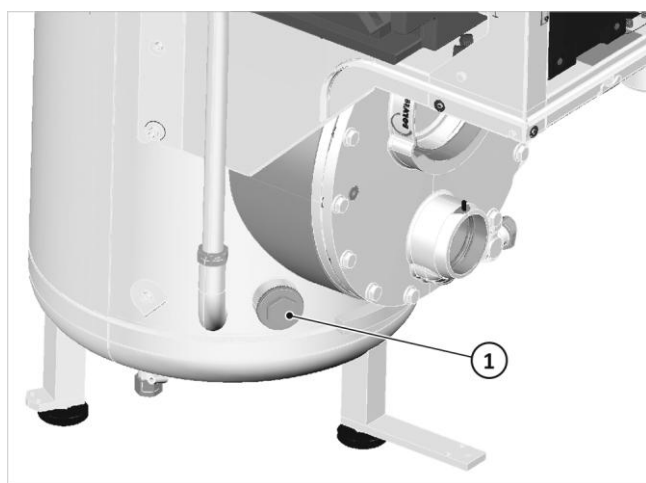


Fig. 10: Raccordo per riscaldatore elettrico a immersione

7. Montare il riscaldatore elettrico a immersione e collegare all'impianto elettrico come da istruzioni.



ATTENZIONE

Da ricordare durante la messa in funzione

Possibile danneggiamento del riscaldatore elettrico a immersione

- Mettere in funzione il riscaldatore elettrico a immersione solo dopo aver completato la messa in funzione di SolvisBen.

Adattamento dell'isolamento posteriore della flangia

L'isolamento posteriore della flangia si compone di due pezzi. Attraverso l'estrazione di un perno si libera lo spazio necessario per il riscaldatore elettrico a immersione. Procedere come descritto qui di seguito:

1. Allentare l'innesto perpendicolare (1) tra i due componenti. Allontanare i componenti di circa 1 cm.
2. Estrarre verso il basso il pezzo più piccolo (2).

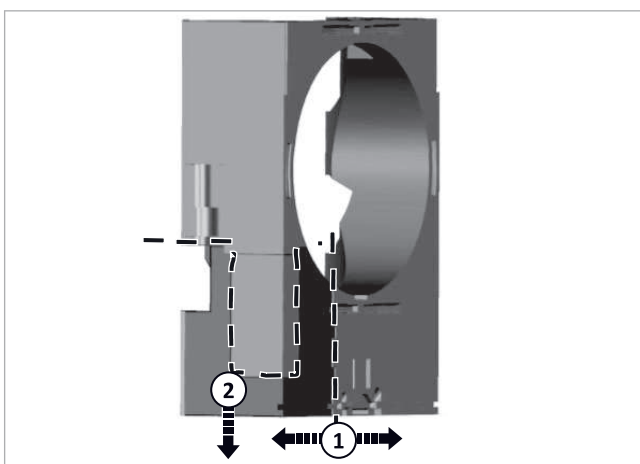


Fig. 11: Estrazione dell'isolamento della flangia

3. Tagliare i perni (2) del pezzo principale più grande (1) lungo la scanalatura contrassegnata.

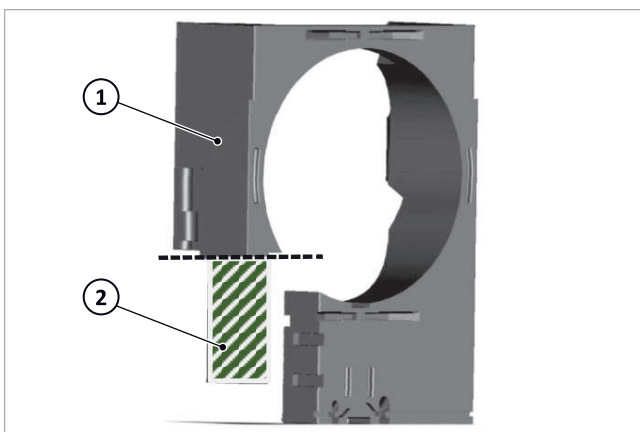


Fig. 12: Taglio dell'isolamento della flangia

4. Tagliare il pezzo principale seguendo l'ordine inverso lungo la flangia di SolvisBen. Fare attenzione che l'isolamento della flangia rimanga in posizione e non rimanga incastrato.
5. Spingere il pezzo più piccolo dell'isolamento della flangia dal basso oltre la scatola di collegamento del riscaldatore elettrico a immersione in modo da innestarlo

nuovamente al pezzo principale prima in alto e poi lateralmente.

6. Avvitare l'angolo di supporto e la maniglia di trasporto con i piedi al piede d'appoggio del contenitore.

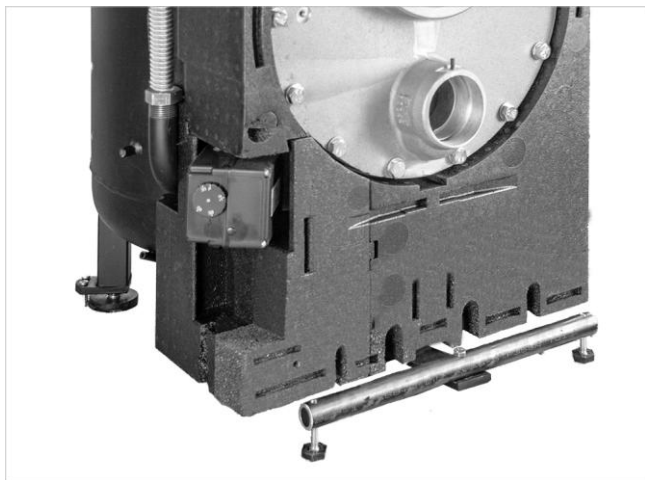


Fig. 13: Montaggio del riscaldatore elettrico a immersione

7. Montare il pannello posteriore della camera di aspirazione (1) e avvitare a mano con 3 dadi (2) fino all'arresto.

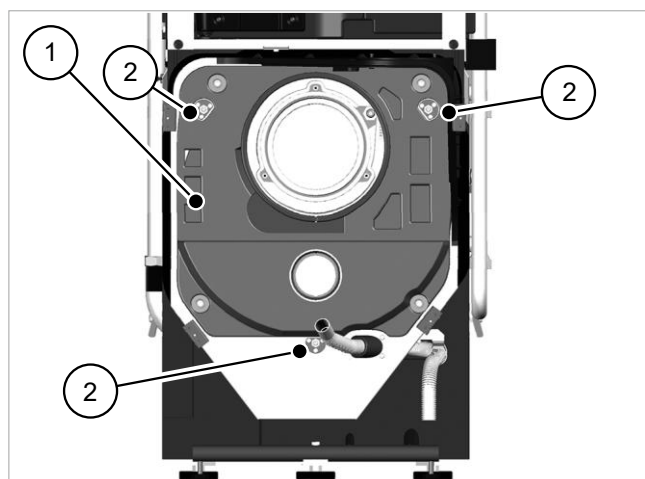


Fig. 14: Montaggio del pannello posteriore della camera di aspirazione

6.5 Montaggio dell'isolamento

Isolamento della base

1. Posizionare la base rotonda (1) sotto all'accumulatore.



Fig. 15: Posa dello sviluppo circolare di base sotto l'accumulatore

6.5.1 Isolamento posteriore del contenitore

Montaggio dell'isolamento posteriore del contenitore

L'isolamento posteriore del contenitore è composto da due componenti identici che sono agganciati tra di loro nella parte posteriore del contenitore ed invece sono avvitati nella parte anteriore. Ruotare il lato sinistro del componente di isolamento in modo che l'alloggiamento per il sensore S3 (1) si trovi rivolto verso il basso.

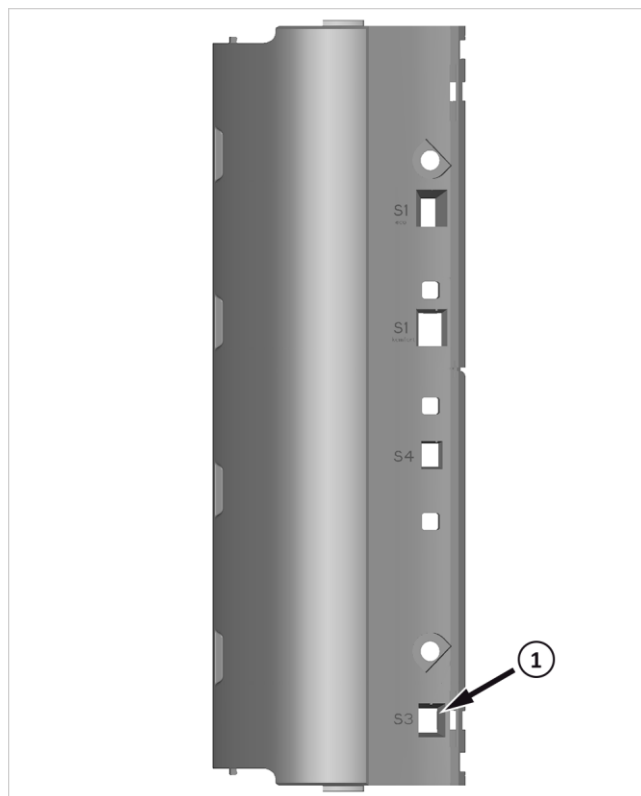


Fig. 16: Isolamento posteriore del contenitore, lato sinistro

1. Collegare insieme i 2 singoli componenti innestandoli tra di loro. Posizionare in modo leggermente inclinato (1) e collegare le parti laterali applicando un movimento rotatorio (2).

Chiudere completamente il collegamento lungo l'intera lunghezza (3), in modo da evitare perdite di calore attraverso i giunti.

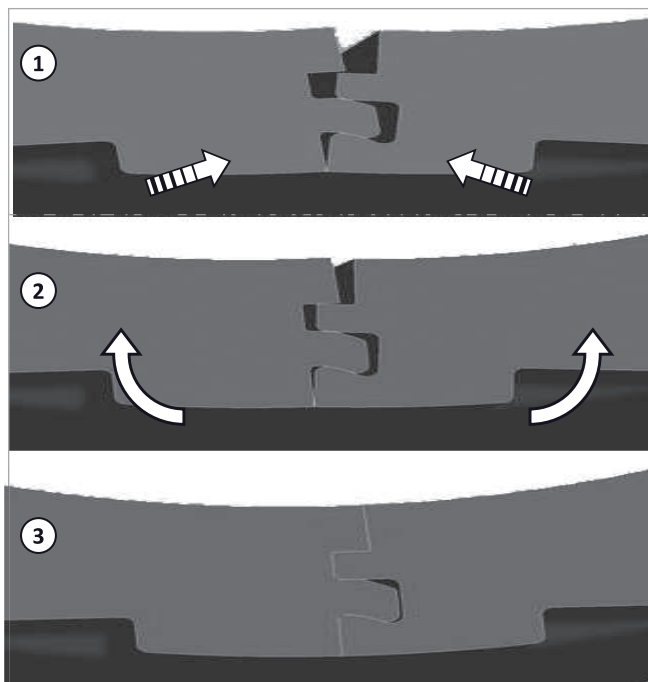


Fig. 17: Collegare insieme i singoli componenti

2. Posizionare su un lato di SolvisBen l'isolamento posteriore del contenitore (1) sull'isolamento della stazione (2).

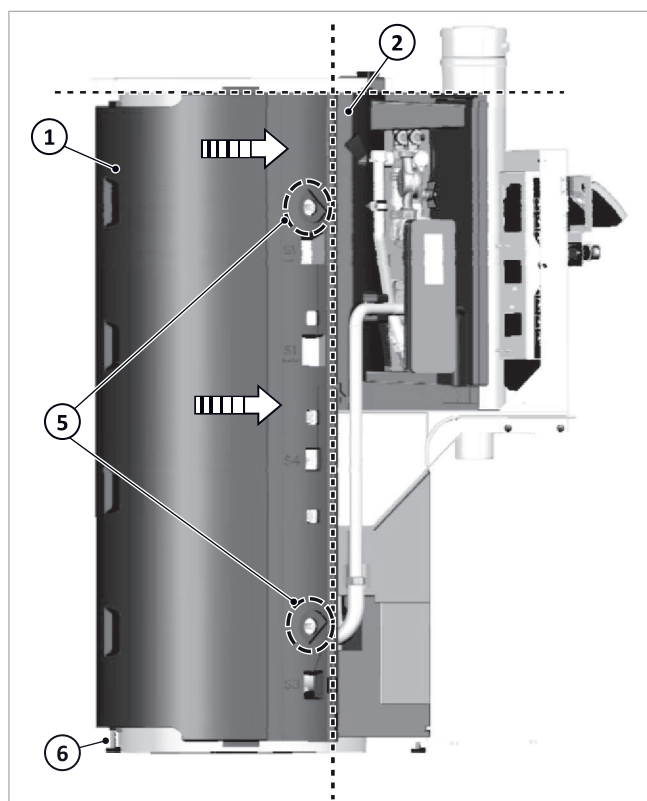


Fig. 18: Posizionamento dell'isolamento posteriore del contenitore

3. Per mezzo di un disco angolato (3) e di una vite (4) fissare l'isolamento al contenitore nella parte superiore ed inferiore → Fig. 18 (5).

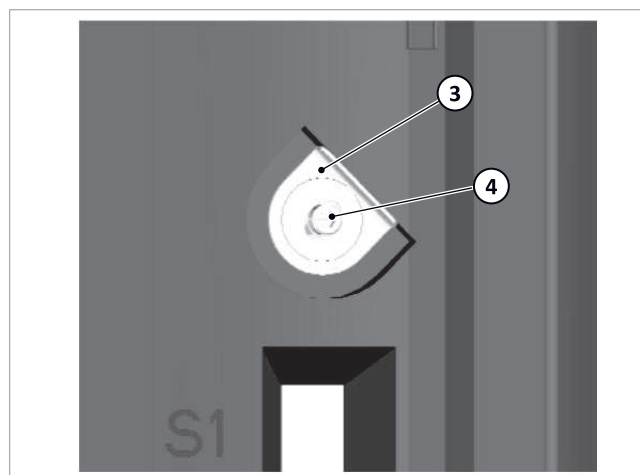


Fig. 19: Avvitamento superiore dell'isolamento del contenitore

Fare attenzione:

- chiusura diritta superiore dell'isolamento posteriore del contenitore → Fig. 18 (1) con l'isolamento delle stazioni (2)
- a livello in direzione perpendicolare rispetto all'isolamento delle stazioni → Fig. 18 (2) e all'isolamento della flangia.

4. Ripetere i passi 2-3 sull'altro lato di SolvisBen.
5. Controllare la posizione corretta della base circolare.
6. Estrarre il piede → Fig. 18 (6) fino alla base.

Gli anelli in non tessuto devono essere poggiati tutt'intorno ai pezzi di isolamento.

Isolamento del coperchio

1. Posizionare sull'accumulatore il coperchio (1) con la parte fissa rivolta verso l'alto.
2. Posizionare la canalina guida cavi (2).

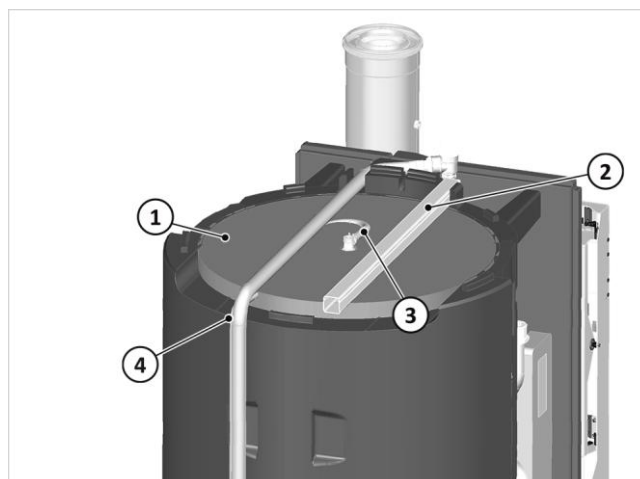


Fig. 20: Posizionare la lamiera circolare di copertura e le canaline guida

3. Tubo di ventilazione (3) in un'ansa verso la parte posteriore, sopra la copertura circolare.
4. Sopra di esso, il tubo di sfiato (4) della valvola di sicurezza anch'essa verso la parte posteriore.

**AVVERTENZA****Vapori o liquidi caldi**

Pericolo di scottature

- Posare il tubo di scarico in modo che né persone né cose possano essere danneggiati a causa di un'eventuale fuoriuscita di liquido.



Negli impianti con bruciatori, l'aria/acqua che fuoriesce dallo sfiato non deve essere scaricata attraverso la pompa di condensa.

5. Posare la linea di sfiato con una pendenza e un massimo di 2 curve, non prolungarla.
6. Se necessario, fissarlo con fascette per tubi e farlo passare preferibilmente attraverso un imbuto in un'uscita di drenaggio.
7. Anche il tubo di sfiato può essere convogliato nell'uscita di drenaggio o in un contenitore adatto.

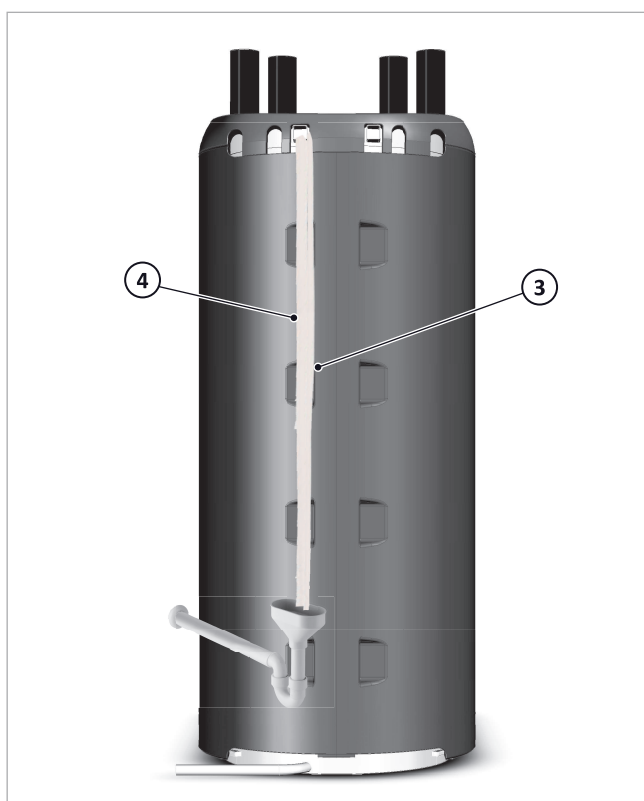


Fig. 21: Posare il tubo di scarico e il tubo flessibile di sfiato

6.5.2 Posa del fascio di cablaggio sensori

Il fascio di cablaggio sensori con i tre sensori dell'accumulatore viene fornito già collegato alla gruppo di rete. I sensori devono essere inseriti nel lato sinistro del contenitore, nella apposite boccole dell'accumulatore.

Per l'inserimento dei sensori utilizzare del grasso al silicone.

I tre cavi dei sensori sono collegati insieme da un cavo spiralato.

Il cavo spiralato (1) scorre dalla parte posteriore nella scanalatura laterale del guscio isolante sopra la piastra di base.



Fig. 22: Percorso del cablaggio dei sensori

Montaggio del sensore S3 "riferimento accumulatore"

1. Prendere il cavo del sensore con la dicitura "S3" e inserire il sensore S3 con il grasso al silicone nella boccola inferiore dell'accumulatore (timbro "S3" sull'isolamento del contenitore).
2. Spingere il cavo del sensore nella scanalatura dell'isolamento posteriore del contenitore, facendo pressione dall'alto verso il basso.

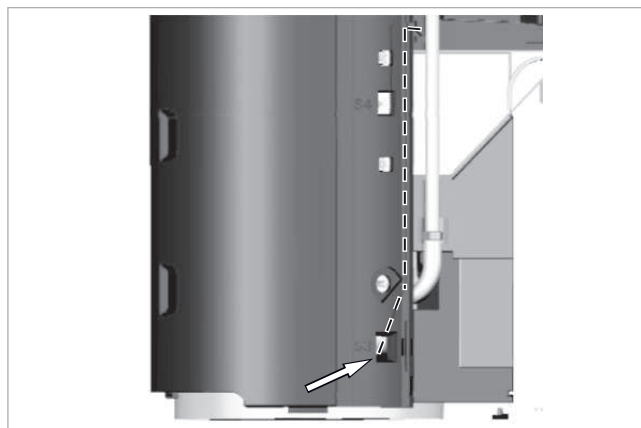


Fig. 23: Montaggio del sensore S3

Montaggio del sensore S4 "parte superiore tampone riscaldamento"

1. Prendere il cavo del sensore con la dicitura "S4" e inserire il sensore S4 con il grasso al silicone nella boccola d'inserimento centrale dell'accumulatore (timbro "S4" sull'isolamento del contenitore).
2. Spingere il cavo del sensore nella scanalatura dell'isolamento posteriore del contenitore, facendo pressione dall'alto verso il basso.

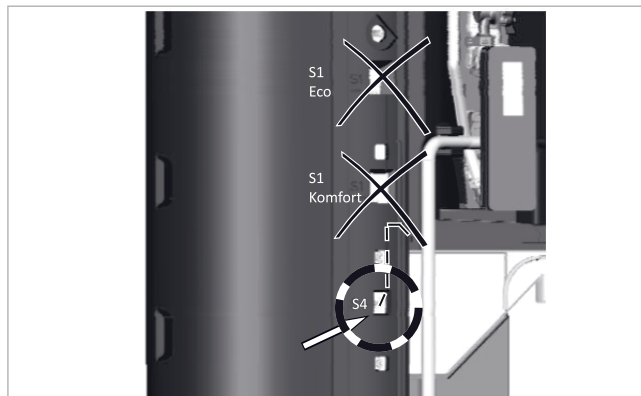


Fig. 24: Montaggio del sensore S4

Selezione posizione sensore per S1 “parte superiore accumulatore”

Per il posizionamento del sensore S1 è possibile scegliere tra due posizioni. A seconda della posizione, si determina nell'accumulatore il volume di scorta per la preparazione dell'acqua calda alla temperatura nominale. Questa scelta influisce sul volume di prelievo dell'acqua calda, cioè sulla quantità di acqua potabile che può essere riscaldata senza alcuna interruzione.

Altri parametri sono la potenza del bruciatore e la potenza di spillamento. D'altro canto, la posizione del sensore S1 ha un impatto sulla dissipazione di calore e sul fabbisogno energetico del sistema.

Valori di riferimento per la selezione della posizione più adeguata

Potenza del generatore di calore in [kW]	Potenza di spillamento raggiungibile in litri per S1 in...	
	Posizione Eco	Posizione Comfort
10	≈ 85	≈ 150
18	≈ 110	≈ 200
30	≈ 200	≈ 350

Condizioni quadro:

- Portata spillamento 15 l/min,
- Temperatura TWK/TWW: 10/50 °C,
- Potenza di spillamento 37 kW,
- Temperatura accumulatore su S1: 65 °C.

E Per garantire l'efficienza energetica dell'impianto, consigliamo di selezionare la posizione “S1 Eco”. Ciò è particolarmente necessario nel caso delle pompe calore, perché altrimenti si potrebbero avere costi maggiori. La posizione può essere cambiata senza problemi anche successivamente, vedere → *cap. “Acqua” nelle istruzioni per l'uso (BAL-SBSX-3-I-IT)*.

Montaggio sensore S1 in posizione “S1 Eco”

1. Prendere il cavo del sensore con la dicitura “S1” e inserire il sensore S1 con il grasso al silicone nella boccola superiore dell'accumulatore (timbro “S1 Eco” sull'isolamento del contenitore).
2. Spingere il cavo del sensore nella scanalatura dell'isolamento posteriore del contenitore, facendo pressione dal basso verso l'alto.

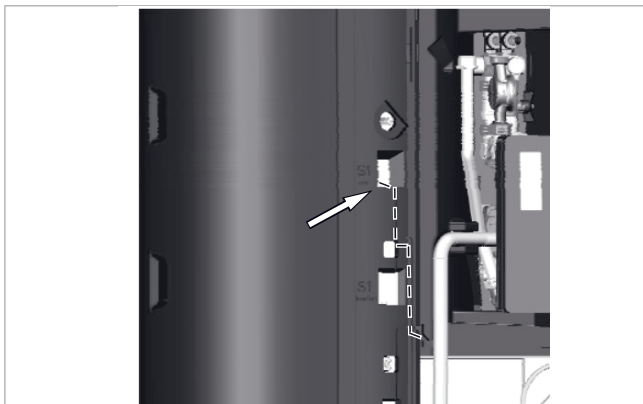


Fig. 25: Montaggio sensore S1 in posizione S1 - Eco

Montaggio sensore S1 in posizione “S1 - Comfort”

1. Prendere il cavo del sensore con la dicitura “S1” e inserire il sensore S1 con il grasso al silicone nella seconda

boccola dell'accumulatore (timbro “S1 Comfort” sull'isolamento del contenitore).

2. Spingere il cavo del sensore nella scanalatura dell'isolamento posteriore del contenitore, facendo pressione dal basso verso l'alto.

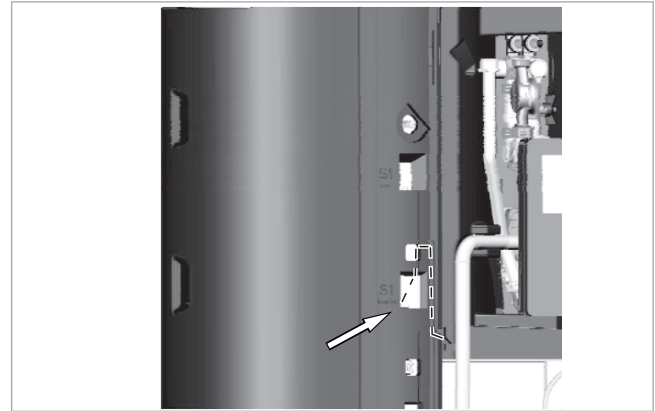


Fig. 26: Montaggio sensore S1 in posizione S1 - Comfort

6.6 Stazione per l'acqua calda sanitaria



ATTENZIONE

Variazione della pressione dovuta all'apparecchio per l'acqua calda

È possibile il danneggiamento dell'impianto a causa della sovrappressione

- Assicurare l'impianto di acqua potabile sul luogo secondo le norme DIN 1988 e DIN 4753.
- Si consiglia inoltre il montaggio di un vaso di espansione per l'acqua potabile.



Un gruppo di sicurezza per l'acqua potabile (SIG-TW) con un vaso di espansione a membrana testato dal DVGW è disponibile come accessorio.

La stazione acqua calda (WWS) per il riscaldamento dell'acqua potabile si trova nella parte superiore sinistra del collettore di SolvisBen. È collegata all'impianto elettrico e idraulico già dalla fabbrica.

Preparazione attacco all'acqua potabile

Per l'attacco all'acqua potabile:

1. Per agevolare l'accesso alla WWS, rimuovere il coperchio isolante anteriore (1).

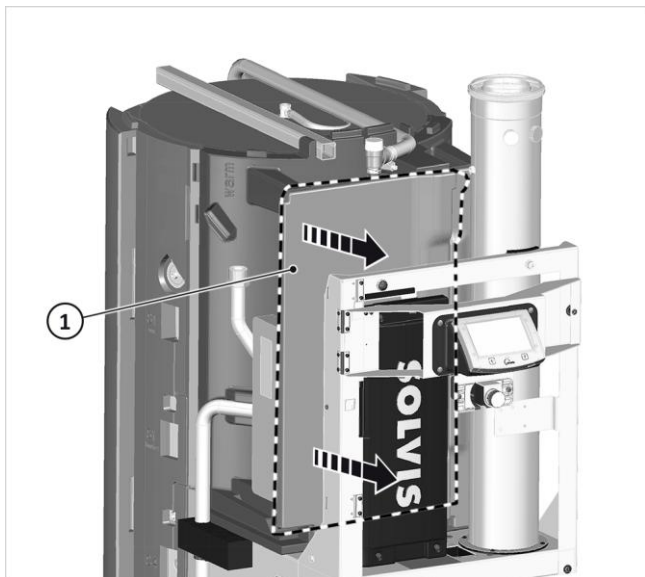


Fig. 27: Rimuovere il coperchio isolante anteriore della SAC

Serraggio collegamenti lato accumulatore

È possibile che durante il trasporto i collegamenti si siano allentati.

1. Controllare la corretta tenuta del dado di sicurezza che si trova in basso, sul raccordo di ritorno dalla WWS all'accumulatore (1) e serrare se necessario (con controchiave).
2. Controllare la tenuta corretta del dado di sicurezza che si trova sul raccordo di mandata della WWS (2) verso la parte superiore dell'accumulatore (attacco posteriore del raccordo tra la valvola di sicurezza e la valvola a sfera) e serrare se necessario.

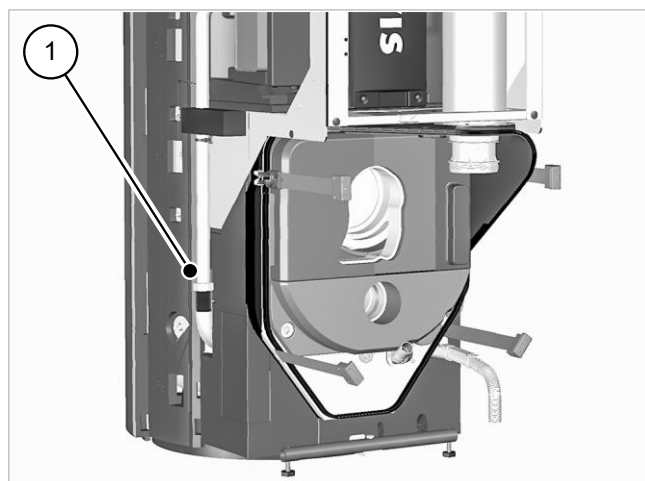


Fig. 28: Controllare/serrare il raccordo a vite del ritorno

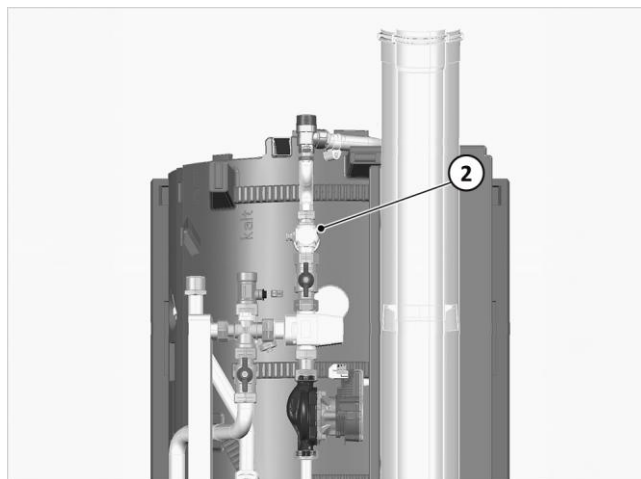


Fig. 29: Controllare/serrare il raccordo a vite della mandata

Montaggio attacco verso l'alto (standard)

1. Collegare l'acqua potabile fredda (2) e l'acqua potabile calda (1) perpendicolarmente dall'alto.

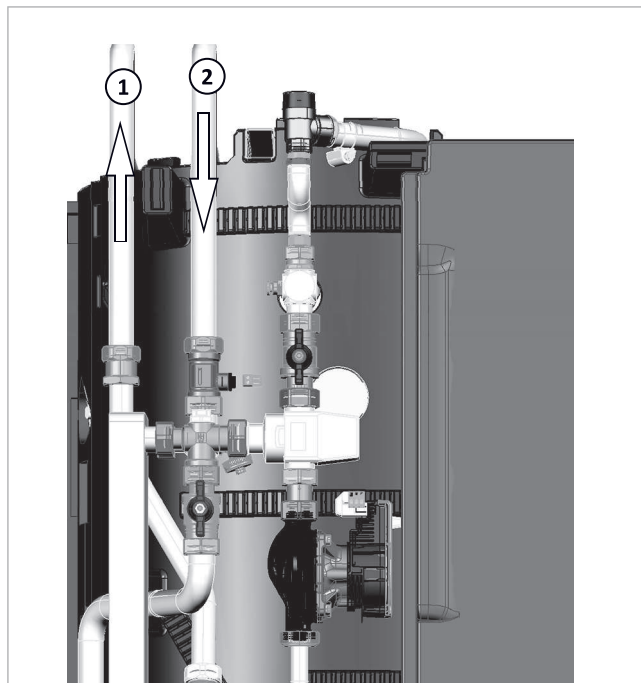


Fig. 30: attacco TWW/TWK dall'alto

- 1 Acqua potabile calda (TWW)
- 2 Acqua potabile fredda (TWK)



Fare attenzione alla dilatazione lineare.

- Tenere in considerazione il compensatore di dilatazione.

Opzionale: montaggio posteriore dell'attacco

Grazie al kit di collegamento disponibile come accessorio è possibile fissare i cavi di collegamento all'interno della guaina isolante di SolvisBen anche nella parte posteriore.

1. Fissaggio di una curva di tubo lunga del kit di collegamento all'attacco TWK (2) della WWS.
2. Fissaggio di una curva di tubo corta all'attacco TWW (1) della WWS.
3. Collegamento alle curve di tubo delle linee lato cliente:
 - TWW (1): esterno
 - TWK (2): interno

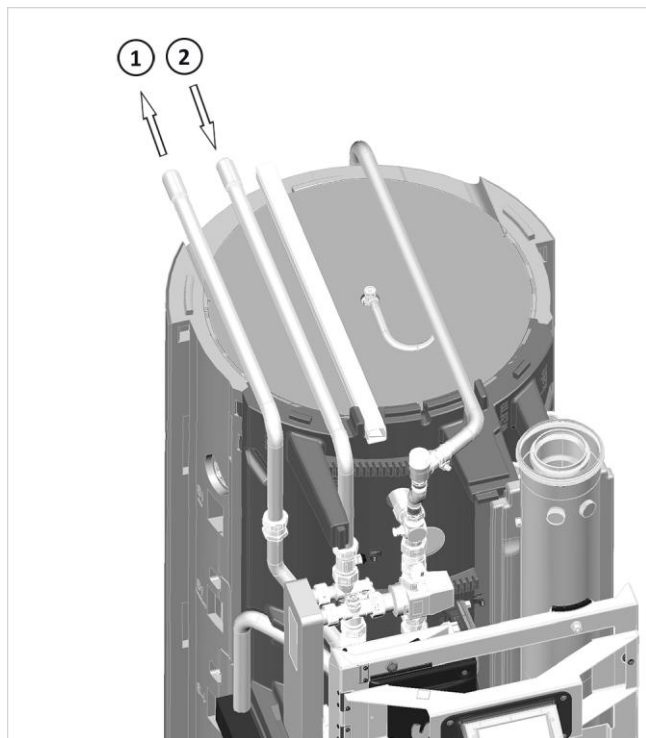


Fig. 31: Attacco posteriore TWK/TWW

- 1 Acqua potabile calda (TWW)
- 2 Acqua potabile fredda (TWK)

i Collegare la linea di ricircolo in base allo schema dell'impianto illustrato nell'allegato.

6.7 Circuiti di riscaldamento

i Nota sui circuiti non misti

- Nel caso di circuiti non misti, un sensore della mandata circuito di riscaldamento deve essere obbligatoriamente collocato sull'ingresso corrispondente (S12, S13 o S16).
- A tale scopo è disponibile l'articolo SEN-T105-KTY.

6.7.1 Con stazione di riscaldamento integrata

In SolvisBen con HKS-G-4,0, la stazione di riscaldamento (HKS) è integrata nella parte superiore destra del collettore. È collegata all'impianto elettrico e idraulico già dalla fabbrica.

Preparazione attacco all'acqua calda

Per l'attacco sul lato del riscaldamento:

1. Rimuovere il coperchio isolante anteriore (1) d. SCR.

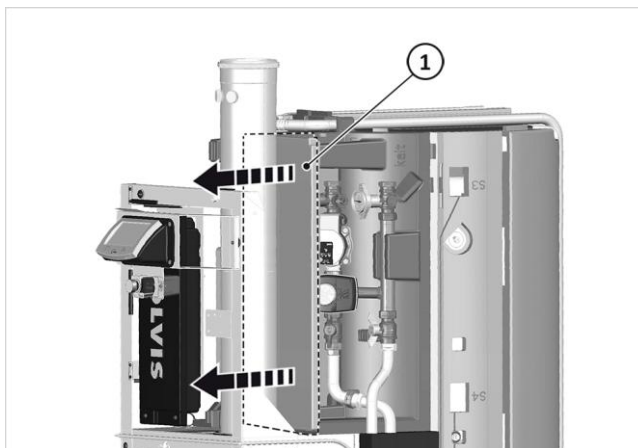


Fig. 32: Rimuovere il coperchio isolante anteriore della SCR

Serraggio collegamenti lato accumulatore

È possibile che durante il trasporto i collegamenti si siano allentati.

1. Controllare la tenuta corretta del dado di sicurezza dell'angolo di mandata e ritorno dell'accumulatore (1) e serrare se necessario.
2. Controllare la corretta tenuta del dado di sicurezza del tubo ondolato di mandata e sotto la valvola a sfera della HKS (2) e serrare se necessario.

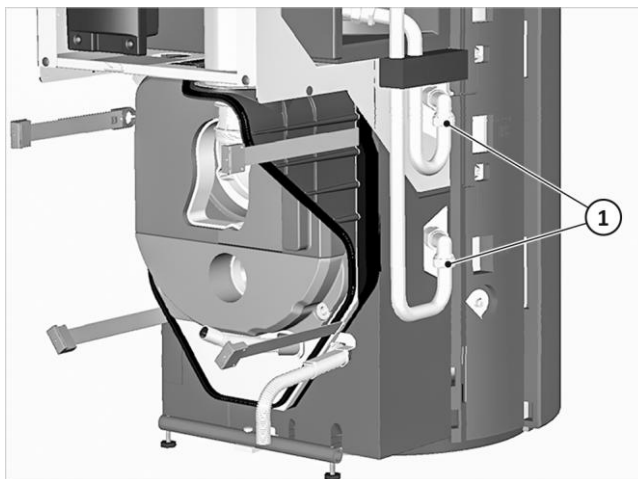


Fig. 33: Controllare/serrare gli attacchi della SCR



Fig. 34: Controllo / serraggio dei collegamenti angolari VL / RL

Montaggio attacco nella parte superiore (standard)

1. Collegare la mandata (H-VL) e il ritorno (H-RL) riscaldamento perpendicolarmente dalla parte superiore.
 - H-VL: valvola a sfera interna a valle della pompa
 - H-RL: valvola a sfera esterna
2. Rimontare il coperchio isolante anteriore e agganciare all'isolamento posteriore sia sopra che sotto.

Montaggio attacco verso l'alto (standard)

1. Collegare la mandata (H-VL) e il ritorno (H-RL) riscaldamento perpendicolarmente dall'alto.
 - H-VL: valvola a sfera interna sopra la pompa
 - H-RL: valvola a sfera esterna
2. Rimontare il coperchio isolante anteriore e agganciare all'isolamento posteriore sia sopra che sotto.

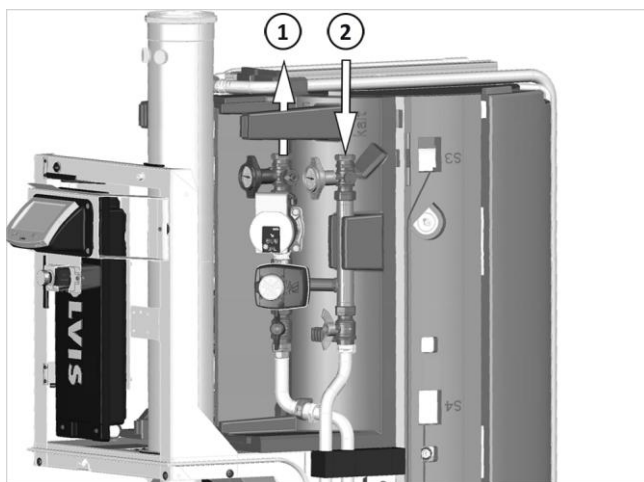


Fig. 35: Attacco H-VL/H-RL dall'alto

- 1 Mandata riscaldamento (H-VL)
- 2 Ritorno riscaldamento (H-RL)

Opzionale: montaggio posteriore dell'attacco

Grazie al kit di collegamento disponibile come accessorio è possibile fissare i cavi di collegamento all'interno della guaina isolante di SolvisBen anche nella parte posteriore.

1. Fissaggio di una curva di tubo lunga del kit di collegamento all'attacco H-VL (valvola a sfera a valle della pompa) della HKS.
2. Fissaggio di una curva di tubo corta all'attacco H-RL (esterno) della HKS.
3. Rimontare il coperchio isolante anteriore e agganciare all'isolamento posteriore sia sopra che sotto.

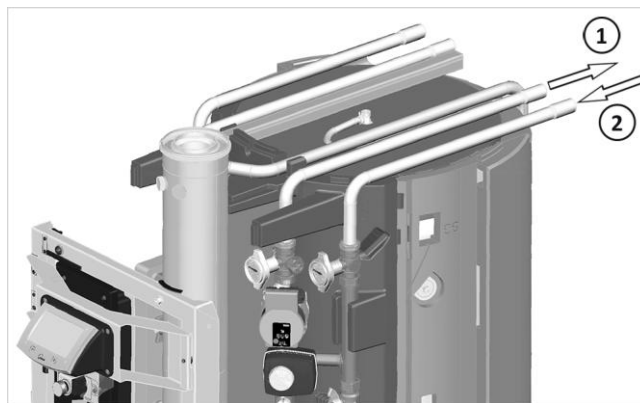


Fig. 36: Attacco H-VL/H-RL da dietro

- 1 Mandata riscaldamento (H-VL)
- 2 Ritorno riscaldamento (H-RL)

6.7.2 Con stazioni circuito di riscaldamento esterne**solo SolvisBen Gas e SolvisBen Gasolio****Collegamento della stazione circuito di riscaldamento esterna dal basso**

Alle varianti senza stazione circuito di riscaldamento interna è possibile collegare stazioni circuito di riscaldamento esterne. Sia sulla mandata che sul -riflusso del riscaldamento sono predisposti angoli e curve per posare in modo standard i tubi sotto a SolvisBen.

1. Prolungare i tubi (1) e (2), che si trovano nella parte destra esterna del rivestimento in modo che possano raggiungere la stazione circuito riscaldamento.

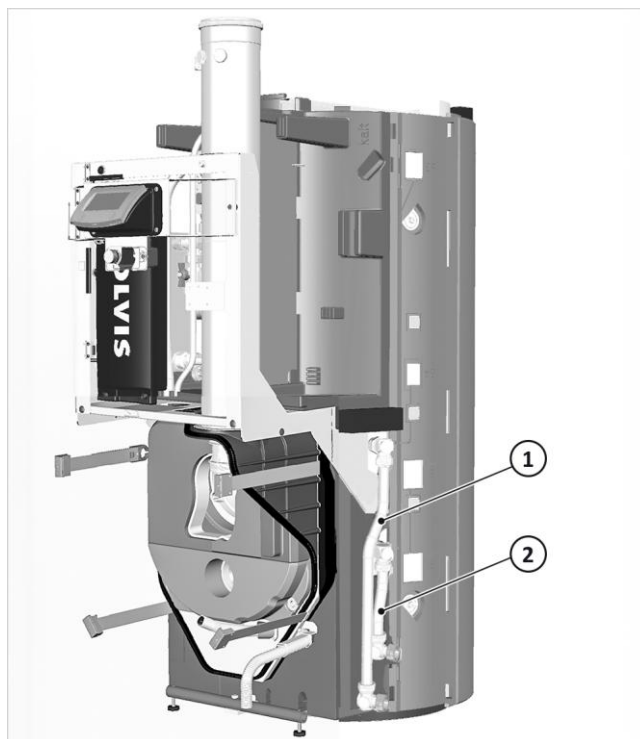


Fig. 37: Attacco H-VL (1) / H-RL (2) per SCR esterna

- Prima del montaggio, dalla parte laterale destra dell'isolamento esterno deve essere tagliato un pezzo interno in corrispondenza del contrassegno inferiore.

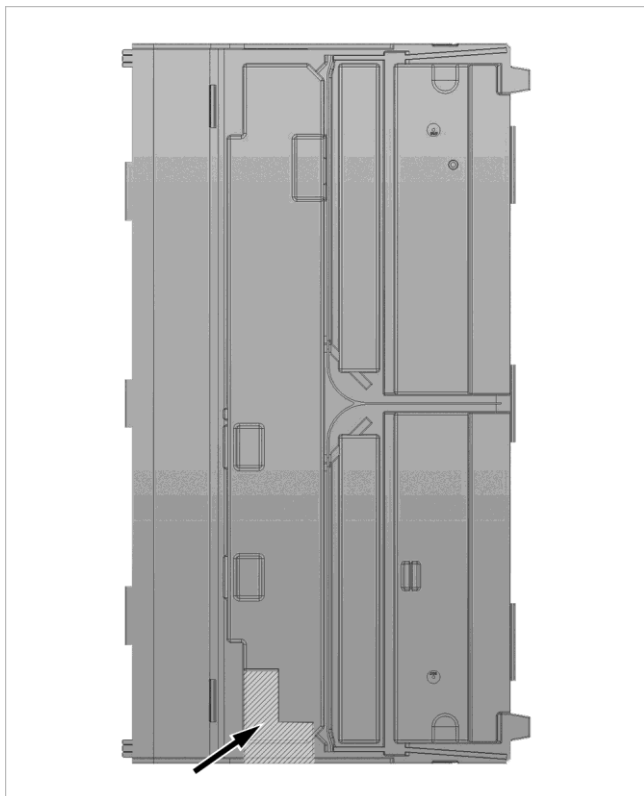


Fig. 38: Taglio della parte laterale destra

Collegamento della stazione circuito di riscaldamento esterna dall'alto

In alternativa i tubi possono essere posizionati anche in alto: in questo caso bisogna utilizzare il set HZ da montare sopra SolvisBen (accessori da ordinare separatamente).

- Posizionare e collegare i tubi (1) e (2) al posto dei tubi disponibili

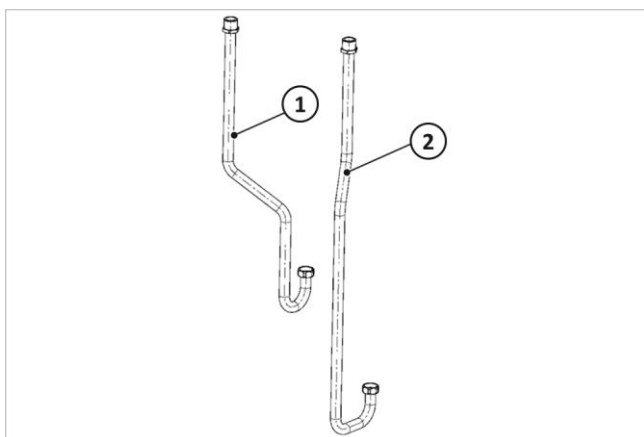


Fig. 39: attacco H-VL (1) / H-RL (2) per HKS esterna

- Fissare i tubi ai punti prefissati e poi guidarli verso l'alto, verso la stazione circuito di riscaldamento esterna.
- Grazie al kit di collegamento disponibile come accessorio (1) è possibile fissare i cavi di collegamento

all'interno della guaina isolante che si trova sul retro di SolvisBen.

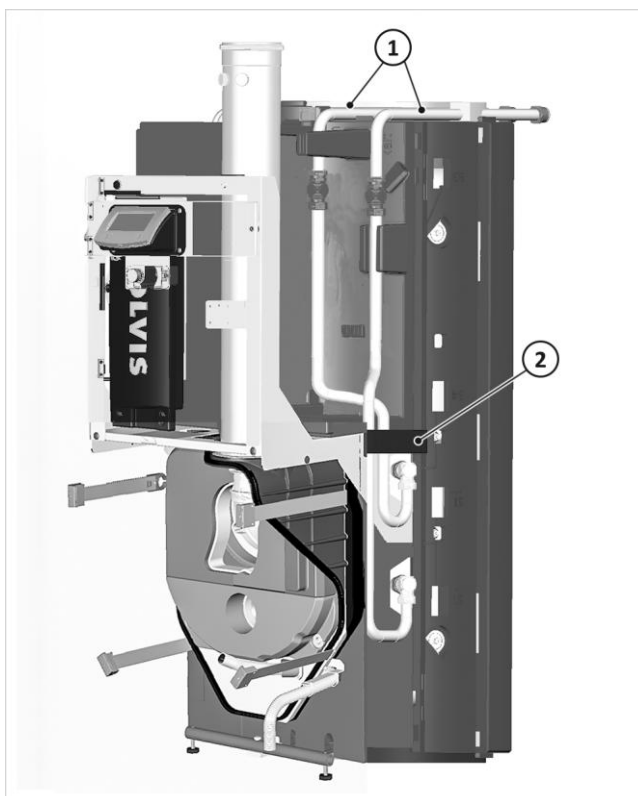


Fig. 40: Tubi posizionati sul retro

- Kit di collegamento (da ordinare separatamente)
- Strisce in tessuto-non-tessuto per l'isolamento laterale

solo Hybrid-Gas e Hybrid-Olio

Il collegamento alle stazioni circuito di riscaldamento esterne viene effettuato sempre dall'alto come descritto nel ➔ cap. "Con stazione di riscaldamento integrata", pag. 18. Invece di una stazione circuito di riscaldamento sono montati qui dei tubi.

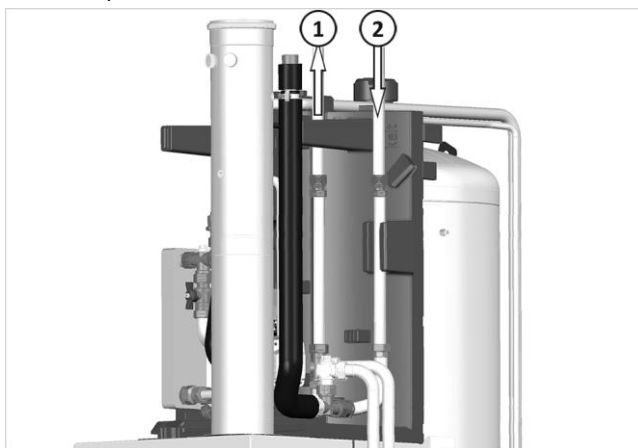


Fig. 41: attacco H-VL / H-RL dall'alto

- Mandata riscaldamento (H-VL)
- Ritorno riscaldamento (H-RL)

6.7.3 Senza circuiti di riscaldamento

Chiusura degli attacchi di riscaldamento

- Smontare entrambi gli angoli sull'attacco di mandata e ritorno del riscaldamento (vedere ➔ fig. 37, pag. 19).
- Chiudere entrambi gli attacchi con tappi e guarnizioni.

6.8 Pompe di calore

solo SolvisBen Hybrid-Gas e Hybrid-Olio

Entrambe le varianti Hybrid di SolvisBen sono dotate della valvola di commutazione a 3 vie necessaria per il funzionamento con la pompa di calore. In dotazione sono presenti inoltre la stazione di caricamento accumulatore PC con montaggio a parete e il separatore di fanghi, che devono essere montati tra le condutture di collegamento di SolvisBen e SolvisLea Eco.

6.8.1 Collegamento pompa di calore

Montaggio della pompa di calore

1. Installare la pompa di calore secondo le relative istruzioni di installazione e posare le linee di collegamento al SolvisBen.

Collegamento della pompa di calore a SolvisBen

1. Collegare il tubo di mandata e di riflusso della pompa di calore dall'alto con entrambi i tubi di collegamento che si trovano dietro allo scarico di SolvisBen,

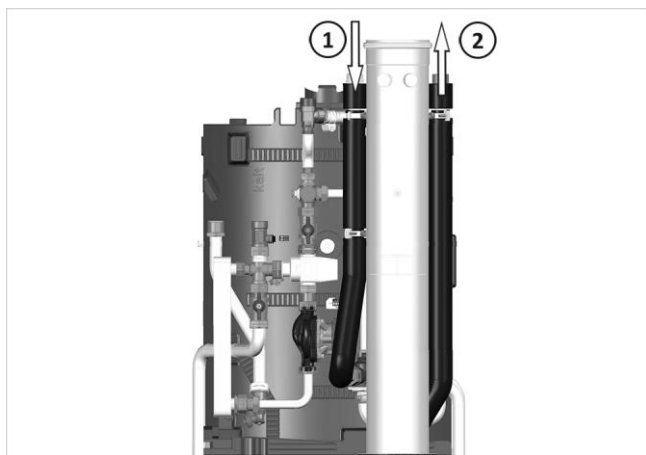


Fig. 42: attacco WP-VL / WP-RL dall'alto

- 1 Mandata pompa di calore (WP-VL)
- 2 Riflusso pompa di calore (WP-RL)

6.8.2 Stazione di caricamento accumulatore WP con montaggio a parete

Montaggio della stazione di caricamento accumulatore PC con montaggio a parete

1. Fissare alla parete il PLAS-WP-WM in dotazione con il materiale di fissaggio idoneo. In alternativa questa può essere fissata direttamente alla tubazione nelle vicinanze di SolvisBen. L'installazione deve essere effettuata nel riflusso, orizzontalmente o dal basso verso l'alto (seguire la direzione della pompa).

6.8.3 Separatore fanghi

Montaggio del separatore fanghi

1. Montare il separatore fanghi in dotazione, in un punto adeguato della tubazione di riflusso tra SolvisBen e la pompa di calore.

6.9 Bruciatore a gas

solo SolvisBen Gas e Hybrid-Gas

6.9.1 Alimentazione del gas



PERICOLO

Osservare le regole per l'allacciamento del gas

- L'allacciamento del gas deve essere effettuato solo da installatori autorizzati dall'azienda del gas.
- Nella realizzazione del collegamento del gas, rispettare il foglio di lavoro DVGW G 600 (TRGI) e le "Regole tecniche per il gas liquido" (TRF).
- Secondo l'ordinanza antincendio è necessario montare una valvola termica di chiusura a scatto (TAE) nel condotto del gas immediatamente prima del rubinetto di chiusura dell'apparecchio, vedere ➔ Cap. „Montaggio del bruciatore a gas“, Pag. 23.



- Per la protezione della valvola elettromagnetica del bruciatore, raccomandiamo l'installazione di un filtro gas nella conduttura verso l'apparecchio secondo DIN 3386.
- SolvisMax/SolvisBen Gas possono essere utilizzati con gas combustibili della famiglia 2 e 3.
- Quando si utilizzano i gas della famiglia 3 (gas liquidi), è necessario installare il kit di conversione per gas liquidi (accessori da ordinare separatamente), vedere ➔ cap. "Conversione a gas liquido", pag. 21.

6.9.2 Conversione a gas liquido

Kit di trasformazione per gas liquido (se necessario)



Il bruciatore è predisposto per il funzionamento con metano "H". Per la conversione a gas liquido ordinare il kit di trasformazione adatto:

- Bruciatore 1,9 - 10 kW: UB-SX-LN-3-10-FG
- Bruciatore 2,9 - 18 kW: UB-SX-LN-3-18-FG
- Bruciatore 4,8 - 25 kW: UB-SX-LN-3-25-FG
- Bruciatore 4,8 - 30 kW: UB-SX-LN-3-30-FG



ATTENZIONE

- La pressione idraulica del gas liquido all'ingresso della valvola combinata del gas deve essere al massimo pari a 60 mbar.

Montaggio dell'ugello per gas liquido per il bruciatore

1. Smontare la valvola combinata del gas con le 2 viti (1).

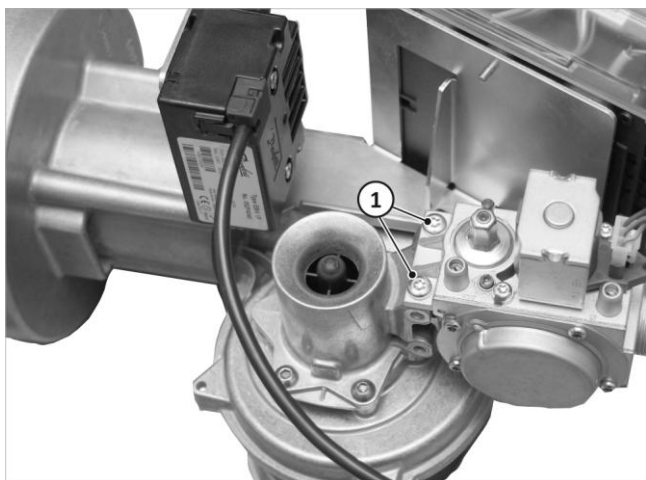


Fig. 43: Smontaggio della valvola combinata del gas

2. Estrarre la guarnizione incorporata (2) dalla valvola combinata del gas.
3. Inserire l'ugello per gas liquido $\varnothing 4,4$ mm (3) nella guarnizione smontata e applicarlo sulla valvola combinata del gas.

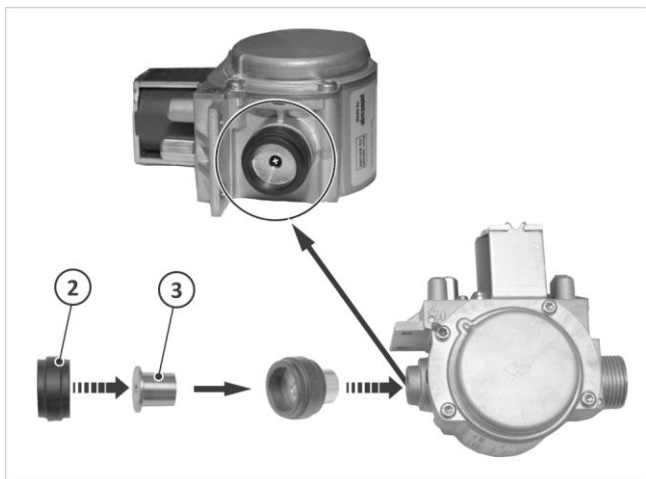


Fig. 44: Montaggio dell'ugello per gas liquido

4. Montare la valvola combinata del gas con le viti (1).

Preimpostazione del bruciatore per gas liquido

1. Ruotare la vite di regolazione CO_2 (1) di 1 giro e 1/4 in direzione del segno Meno (senso orario).

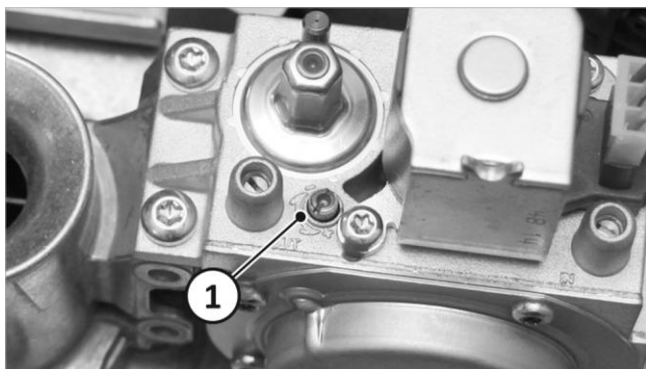


Fig. 45: Impostazione del bruciatore

Montaggio della chip card del bruciatore

Montare la chip card del bruciatore per il funzionamento con gas liquido!

1. Svitare il coperchio del contenitore dal dispositivo automatico di controllo bruciatore.
2. Nel punto di rottura realizzare l'apertura per la scheda di memoria.
3. Inserire la chip card del bruciatore e riavvitare il coperchio del contenitore.

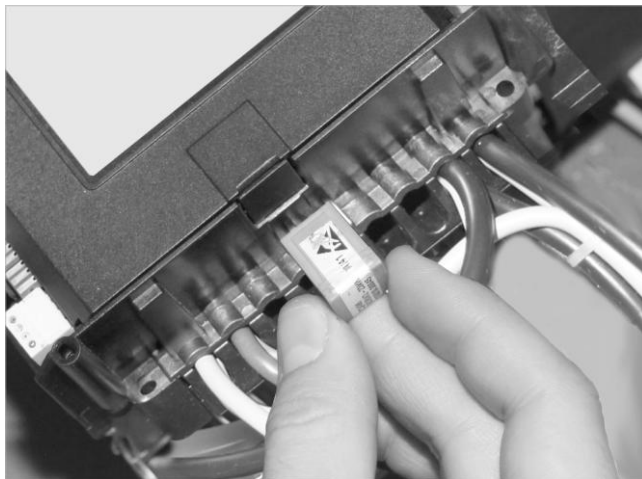


Fig. 46: Montaggio della chip card del bruciatore



Dopo la conversione gas liquido, eseguire l'aggiornamento del programma!

- Osservare il foglio di lavoro DVGW-TRGI 2008.
- Per impianti con gas liquido: osservare il foglio di lavoro DVGW-TRGI 2012.
- Dopo la conversione, verificare il valore di CO_2 , vedere → "Impostazione valore CO_2 (potenza bruciatore max.)", cap. "Impostazioni", pag. 48.

6.9.3 Aggiornamento programma bruciatore a gas



Fare attenzione quando si maneggia la scheda bruciatore (BCC):

- la scheda BCC non deve essere **mai** inserita o estratta se l'impianto è in funzione.
- Non è possibile ripristinare i parametri originali dopo l'aggiornamento della scheda BCC.
- È possibile eseguire un ulteriore aggiornamento con una nuova scheda BCC (nuovo ID delle BCC).
- Se una scheda viene utilizzata per un determinato bruciatore, dovrà rimanere sempre inserita in questa. Diversamente si potrebbe avere un disinserimento per guasto (allarme "F163"), fino a quando non verrà reinserita la scheda BCC originale o viene eseguito un nuovo aggiornamento con una nuova scheda BCC (nuovo ID della BCC).

Aggiornamento bruciatore

Per l'aggiornamento del bruciatore con la scheda bruciatore è importante rispettare la seguente procedura.

1. Disinserire l'impianto.
2. Estrarre la scheda o aprire la mascherina.
3. Inserire la scheda nuova.

4. Accendere l'impianto.

Viene visualizzato il messaggio di allarme (guasto bruciatore) "F050".

5. Confermare l'allarme con SC-3.

La programmazione si attiva (la soffiante si accende).

Viene visualizzato brevemente l'allarme "F051" (guasto bruciatore).

Dopo che l'allarme "F051" si è disattivato e la soffiante è spenta, il bruciatore entrerà in modalità normale e l'aggiornamento sarà corretto.

Effettuare la nuova lettura del bruciatore

Dopo il corretto aggiornamento, sarà necessaria ripetere la lettura del bruciatore con SC-3.

1. Su SC-3 aprire "Varie" → "avanti" → "cambio utente".
2. Selezionare l'utente "assistenza" (Codice 0128).
3. Aprire il menù "Riscaldamento" → „Potenza bruciatore".
4. Confermare "Richiesta potenza" (selezionare freccia a destra).

6.9.4 Montaggio del bruciatore a gas

Smontaggio dell'isolamento della flangia anteriore

1. Smontare l'isolamento della flangia anteriore (composto da 3 parti) e metterlo da parte per un uso successivo. A tale scopo, afferrare le parti dietro il bordo e tirarle in avanti in modo che escano dalla scanalatura. A questo punto è possibile rimuoverli.

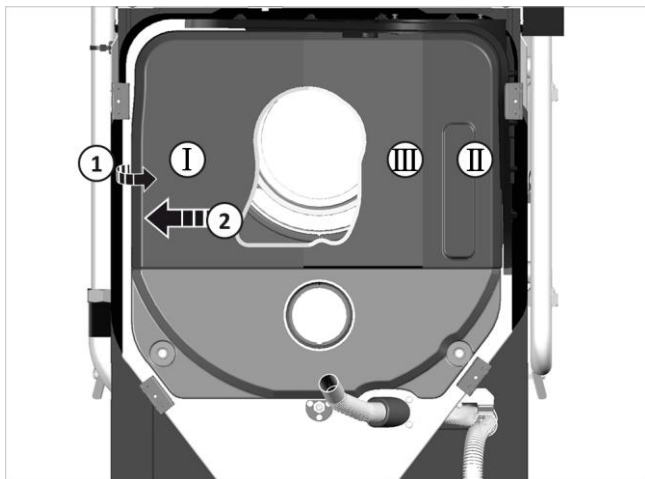


Fig. 47: Smontaggio dell'isolamento della flangia anteriore

Montaggio del bruciatore

1. Inserire il cordoncino di tenuta del bruciatore nella scanalatura della flangia di inserimento dello scambiatore di calore. A tal fine, iniziare con il centro del cordoncino di tenuta a ore 7 e inserirlo a destra e a sinistra. Comprimere leggermente il cordone in modo che le

estremità si incontrino a ore 1. Se necessario, accorciare leggermente il cordone.



AVVERTENZA

Evitare annerimento nella guarnizione del bruciatore.

Possibile fuoriuscita di gas velenosi

- Non fare funzionare mai il bruciatore senza il cordoncino di tenuta.
- La giunzione deve avvenire a ore 1.
- Accorciare il cavo di tenuta del bruciatore con attenzione!



Fig. 48: Inserimento del cavo di tenuta del bruciatore, giunzione a ore 1

2. Controllare le distanze dell'elettrodo di ionizzazione con l'ausilio di un calibro per elettrodi → Fig. 50 (2) (se occorre correggere piegando con cautela).

Distanza dal vello del bruciatore:

- Elettrodo di ionizzazione → Fig. 49 (1): 7,25 mm
- Elettrodo di accensione → Fig. 49 (2): 6,9 mm
- Elettrodi fra loro → Fig. 50 (1): 3,5 mm

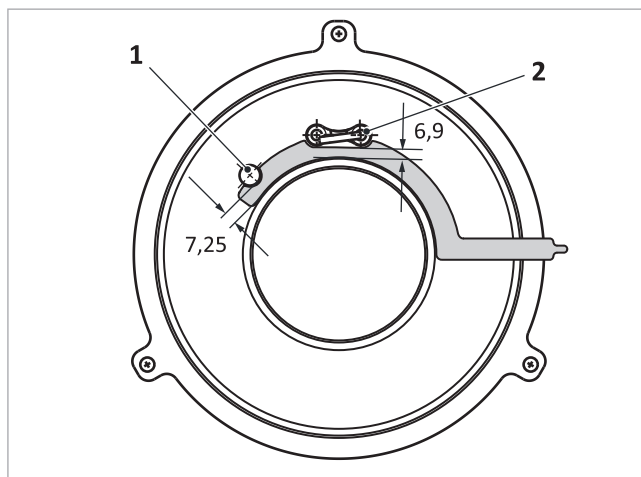


Fig. 49: Distanze degli elettrodi di accensione e di ionizzazione dal vello del bruciatore

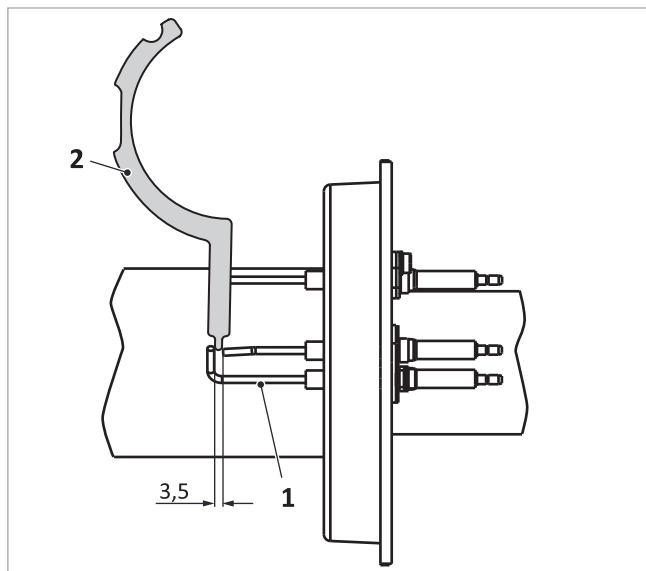


Fig. 50: Distanza tra elettrodi e massa dell'elettrodo di accensione

3. Aprire la porta della caldaia (1).

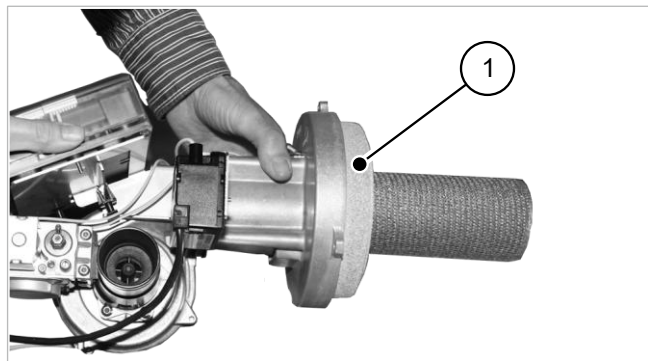


Fig. 51: Aprire la porta della caldaia

4. Inserire il bruciatore con la marcatura "Top" rivolta verso l'alto sulle viti senza testa precedentemente montate.
5. Fissare la flangia del bruciatore su 3 posizioni (1, una non in figura) con i dadi lunghi in dotazione.



Fig. 52: Montare il bruciatore

6. Serrare uniformemente con una chiave a tubo da 8 mm.

6.9.5 eLTS

Inserire il limitatore di temperatura di sicurezza elettrico (eLTS) nella camera del bruciatore.

L'eLTS è collegato al bruciatore con un cavo rosso.

1. Fissare l'avvitamento e il supporto al cavo.
2. Inserire l'eLTS nel manicotto ad immersione in alto a destra nel bruciatore fino alla battuta (circa 15 cm di profondità dal lato anteriore dell'eLTS).
3. Serrare il raccordo a vite.



Fig. 53: Inserimento dell'eLTS

6.9.6 Tubazione gas

Posa del tubo del gas

1. Far passare il tubo del gas (3) verso l'alto e inserirlo attraverso l'apertura della camera di aspirazione (2).
2. Il tubo del gas deve essere posizionato in alto accanto al tubo dei fumi e fissato al tubo dei fumi con una fascetta per tubi (1), a sinistra (A) o a destra (B).

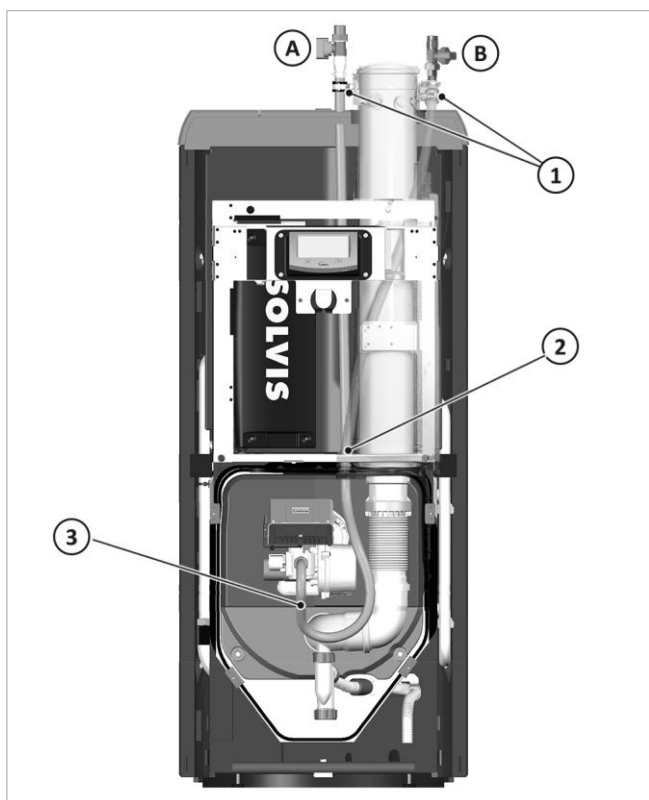


Fig. 54: Posare la tubazione del gas verso l'alto

A Tubo del gas a sinistra

B In alternativa: tubo del gas a destra

Collegamento della condotta del gas al bruciatore

1. Collegare il tubo ondulato all'allacciamento gas del bruciatore (guarnizione piana → pacchetto di montaggio).



Fig. 55: Collegamento della condotta del gas



ATTENZIONE

Durante il montaggio osservare quanto segue

- Quando si stringe il collegamento a vite esercitare una controreazione con una seconda chiave.

6.9.7 Allacciamento elettrico del bruciatore a gas

Posa del cavo di collegamento del bruciatore alla scheda di potenza

1. Far passare i due cavi di collegamento del bruciatore (1) attraverso il passante della camera di aspirazione, attraverso il quale passa già la linea del gas (2), fino alla scheda di alimentazione. Montare i cavi con il pezzo di gomma sagomato (3).

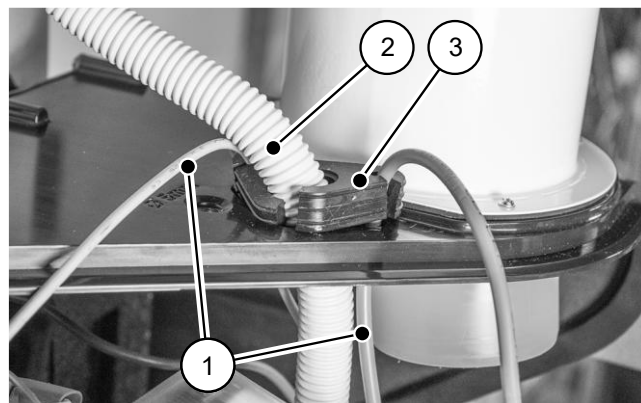


Fig. 56: Passaggio dei cavi sulla camera di aspirazione

Collegamento alla scheda di rete

Apertura della custodia della scheda di rete

1. Aprire la custodia della scheda di rete.

Collegamento della spina del bruciatore alla scheda di rete

1. Condurre lateralmente il cavo di collegamento attraverso lo scarico di trazione della scheda di rete e inserire la spina nella scheda di rete (osservare le diciture).

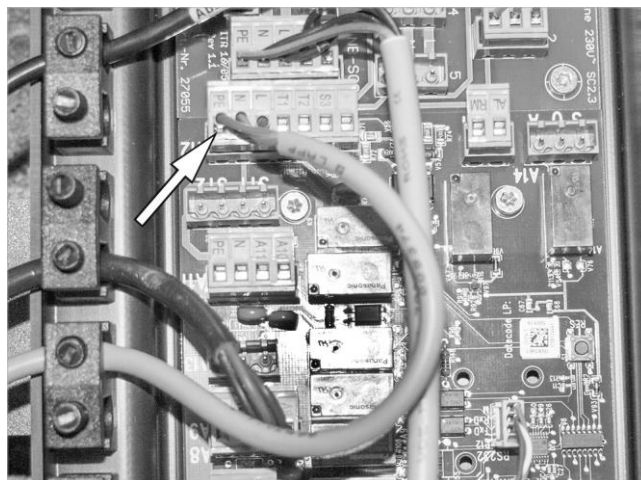


Fig. 57: Collegamento della spina del bruciatore a gas a A 12

Inserimento del connettore bus nella scheda di rete

1. Collegare il connettore bus del bruciatore SX-LN-3 alla scheda di rete.

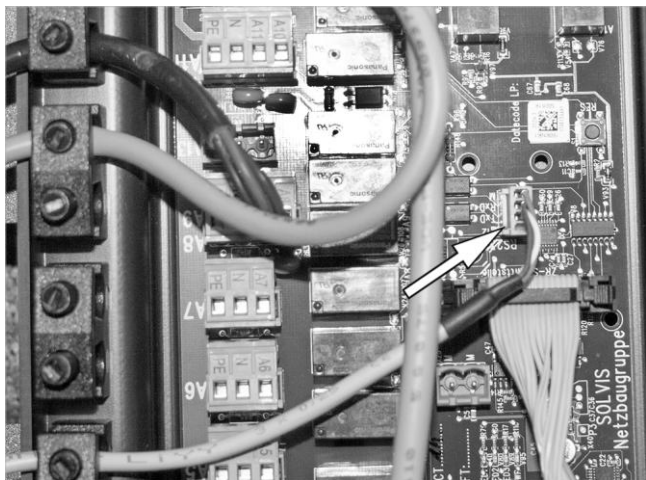


Fig. 58: Collegamento spina del bus

Assicurare i cavi di collegamento

1. Condurre tutti i cavi attraverso il dispositivo per lo scarico della trazione della console di regolazione.
2. Assicurare i cavi con i dispositivi per lo scarico della trazione.

Inserimento delle morsettiere ST/1/ST/2

1. Inserire le morsettiere in dotazione ST/1/ST/2 nella scheda di rete (osservare le diciture).

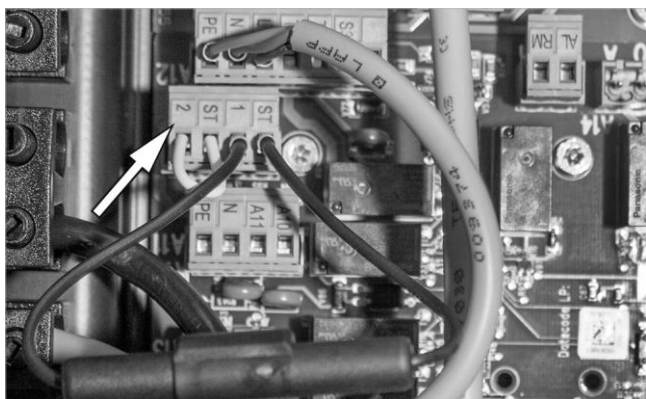


Fig. 59: Inserire la presa di collegamento

6.9.8 Chiusura del passaggio condotta



PERICOLO

Fare attenzione alla tenuta della camera di aspirazione

Pericolo di soffocamento

- La sigillatura ermetica della penetrazione del tubo con il pezzo di gomma stampato è assolutamente necessaria per il funzionamento a tenuta stagna.

Chiudere il passante

1. Premere i tubi del carburante e il cavo di collegamento nel pezzo di gomma stampato (1) per chiudere il passaggio.

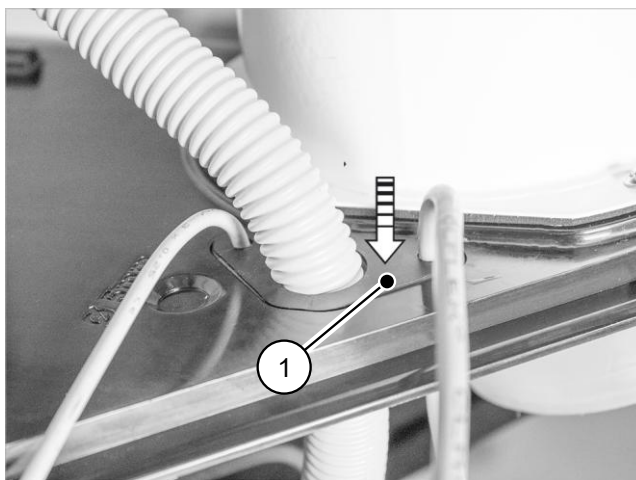


Fig. 60: Chiudere il passante

6.10 Bruciatore a gasolio

solo SolvisBen Gasolio e Hybrid-Gasolio

6.10.1 Montaggio bruciatore a gasolio

Smontaggio dell'isolamento della flangia anteriore

1. Smontare l'isolamento della flangia anteriore (composto da 3 parti) e metterlo da parte per un uso successivo. A tale scopo, afferrare le parti dietro il bordo e tirarle in avanti in modo che escano dalla scanalatura. A questo punto è possibile rimuoverli.

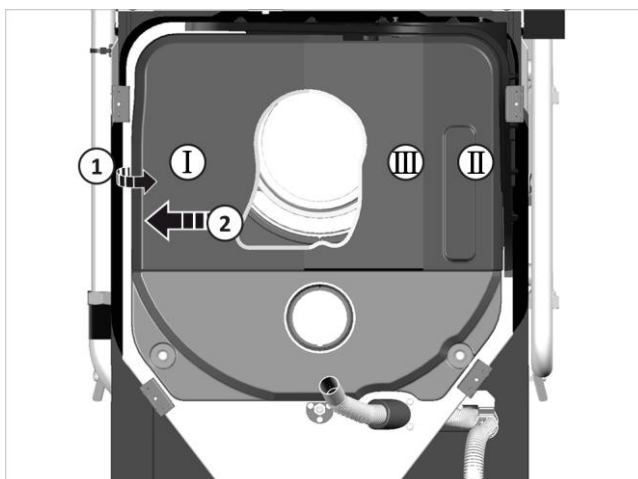


Fig. 61: Smontaggio dell'isolamento della flangia anteriore

2. Estrarre il bruciatore dal cartone.
3. Allentare le viti della chiusura rapida ed estrarre il bruciatore dall'involucro.
4. Controllare la posizione degli elettrodi, come indicato nella → fig. 62, ed eventualmente correggere piegando con attenzione.

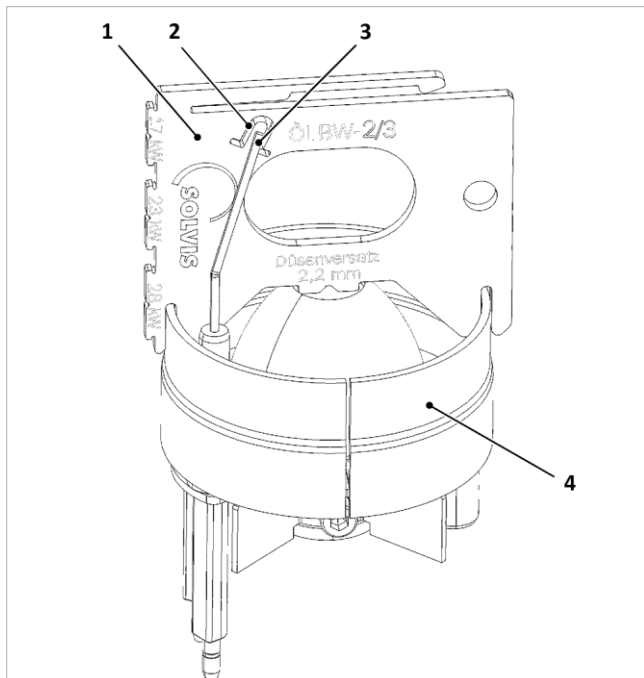


Fig. 62: Controllo della posizione degli elettrodi di accensione

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1 Calibro | 3 Elettrodi di accensione |
| 2 Finestra di controllo | 4 Testa del miscelatore |

5. Controllare le distanze degli elettrodi, come indicato nella → fig. 63, ed eventualmente correggere piegando con attenzione.

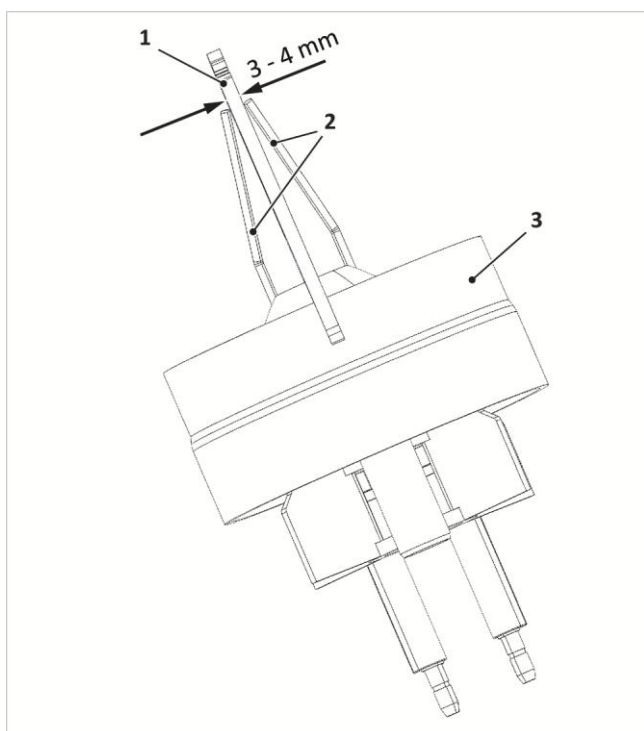


Fig. 63: Controllo della distanza degli elettrodi di accensione

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1 Calibro | 3 Testa del miscelatore |
| 2 Elettrodi di accensione | |

6. Spingere nuovamente il bruciatore.
7. Applicare il portello caldaia con isolante refrattario come indicato.

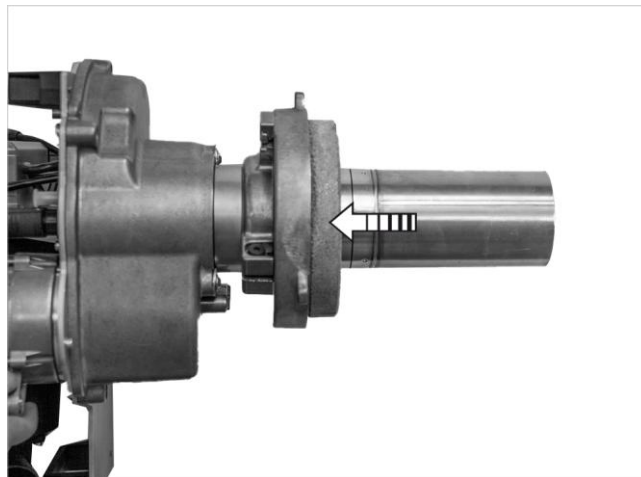


Fig. 64: applicazione del portello caldaia con isolante refrattario

8. Inserire il bruciatore sulle viti senza testa già precedentemente montate.
9. Fissare la flangia del bruciatore con i tre dadi lunghi in dotazione.
10. Serrare uniformemente con una chiave a tubo da 8 mm.



Fig. 65: montaggio del bruciatore

6.10.2 eLTS

Inserire il limitatore di temperatura di sicurezza elettrico (eLTS) nella camera del bruciatore.

L'eLTS è collegato al bruciatore con un cavo rosso.

1. Fissare l'avvitamento e il supporto al cavo.
2. Inserire l'eLTS nel manicotto ad immersione in alto a destra nel bruciatore fino alla battuta (circa 15 cm di profondità dal lato anteriore dell'eLTS).
3. Serrare il raccordo a vite.



Fig. 66: Inserimento dell'eLTS

6.10.3 Tubazione del gasolio

Montaggio del nipplo per vapori d'olio

1. Praticare un foro nella posizione prevista utilizzando una punta da 5 mm.



Fig. 67: Foratura

2. Inserire il nipplo del vapore dell'olio, avvitarlo e collegarlo al tubo del vapore dell'olio.

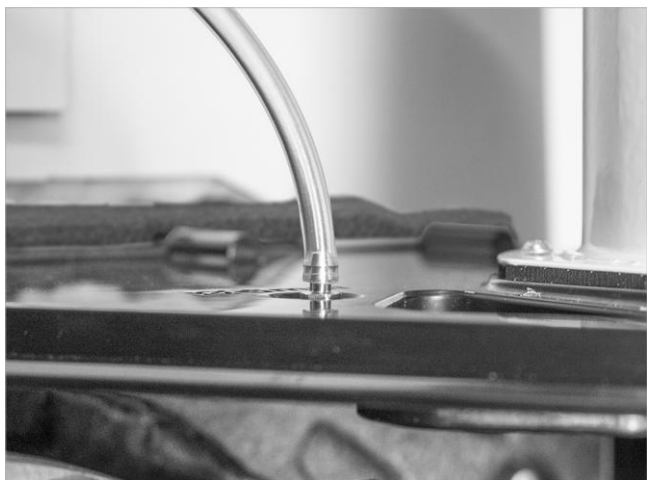


Fig. 68: Nipplo vapore olio montato

Montaggio del filtro del gasolio e della tubazione del gasolio

1. Fissare il supporto del filtro del gasolio (1) al telaio con le viti a brugola e i dadi (→ pacchetto di montaggio).

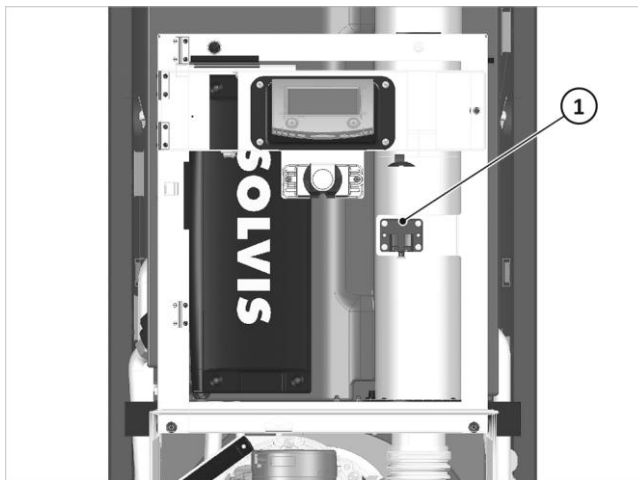


Fig. 69: Fissaggio del supporto del filtro del gasolio

2. Innestare il filtro del gasolio (1) nel supporto.



ATTENZIONE

Non aspirare il gasolio con la pompa del gasolio

Il funzionamento a secco causa il danneggiamento della pompa del gasolio

- Eseguire l'aspirazione del gasolio fino al filtro mediante la pompa a mano.
- Non aspirare in nessun caso mediante uno sfiatoio automatico.

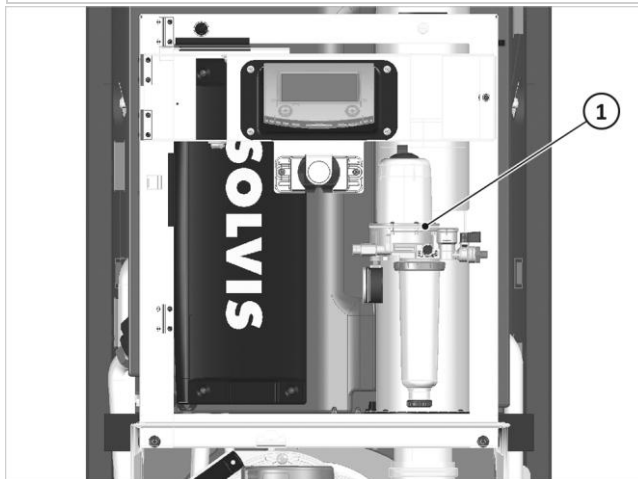


Fig. 70: Filtro del gasolio inserito nel supporto

3. Guidare e collegare le tubazioni del gasolio dal bruciatore al filtro attraverso la feritoia (1) nella camera di aspirazione e collegare.

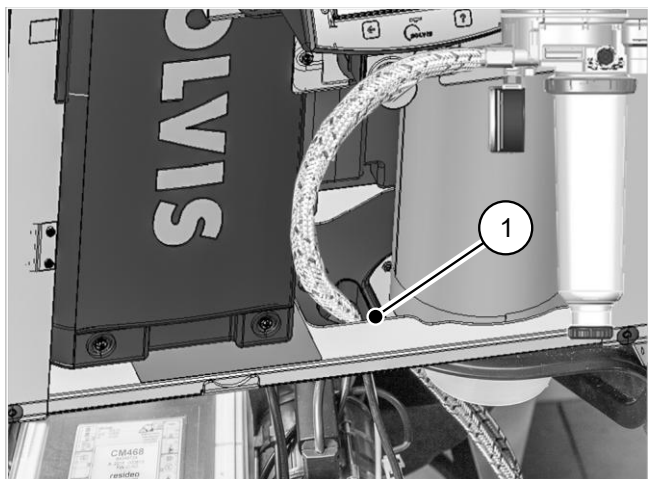


Fig. 71: Passaggio della linea dell'olio alla camera di aspirazione

4. Fissare saldamente la mandata e il ritorno ai componenti corrispondentemente al contrassegno per la direzione di flusso.
5. Il condotto di alimentazione dell'olio (1) può essere fatto passare dall'alto dietro il tubo di scarico nel fusto del SolvisBen.

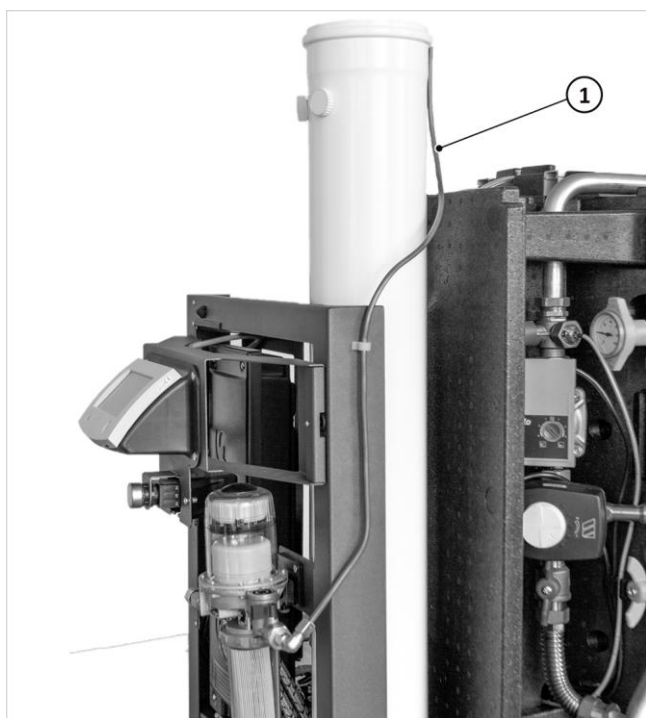


Fig. 72: Collegamento delle linee di alimentazione dell'olio

6. Fissare la tubazione di alimentazione del gasolio lateralmente rispetto al telaio e al filtro (2).



Fig. 73: Fissaggio della tubazione di alimentazione del gasolio al filtro

7. Fissare la tubazione del gasolio al telaio per mezzo di una fascetta di plastica (pacchetto di montaggio) (3).



Fig. 74: Fissaggio della tubazione di alimentazione del gasolio al telaio

6.10.4 Allacciamento elettrico del bruciatore a gasolio

Passaggio del cavo di collegamento del bruciatore alla scheda di potenza

1. Far passare entrambi i cavi di collegamento del bruciatore (1) alla scheda di potenza attraverso il passante della camera di aspirazione, attraverso il quale passano già i due tubi dell'olio (2).

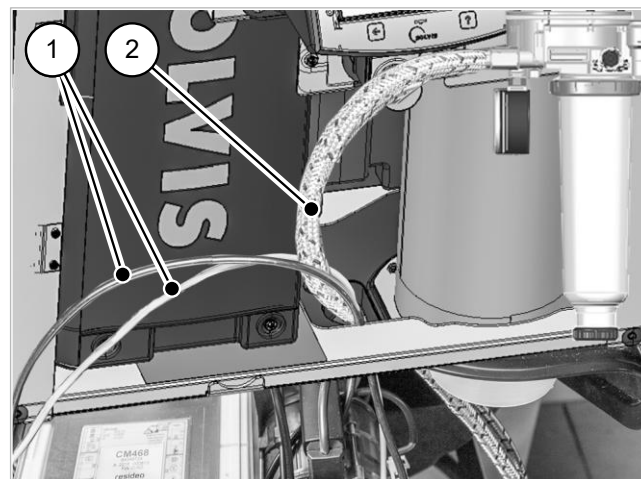


Fig. 75: Passaggio del tubo nella camera di aspirazione

Collegamento alla scheda di rete

Apertura della custodia della scheda di rete

1. Aprire la custodia della scheda di rete.

Collegamento della spina del bruciatore alla scheda di rete

1. Condurre lateralmente il cavo di collegamento attraverso lo scarico di trazione della scheda di rete e inserire la spina nella scheda di rete (osservare le diciture).

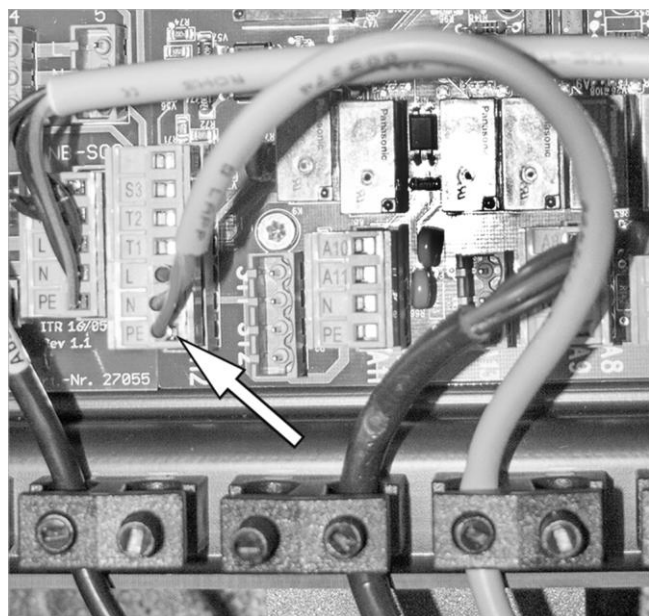


Fig. 76: collegamento della spina del bruciatore a olio ad A 12

Inserimento delle morsettiere nella scheda di rete

1. Inserire le morsettiere in dotazione nel pacchetto di montaggio nella scheda di rete corrispondentemente alle diciture negli slot ancora liberi.

Per lo schema impianto e gli schemi di collegamento vedere → cap. "Appendice", pag. 79 e → Schema impianto SolvisBen (ALS-BEN-IT).

Assicurare i cavi di collegamento

1. Condurre tutti i cavi attraverso il dispositivo per lo scarico della trazione della console di regolazione.
2. Assicurare i cavi con i dispositivi per lo scarico della trazione.

6.10.5 Chiusura del passaggio condotta



PERICOLO

Fare attenzione alla tenuta della camera di aspirazione

Pericolo di soffocamento

- La sigillatura ermetica della penetrazione del tubo con il pezzo di gomma stampato è assolutamente necessaria per il funzionamento a tenuta stagna.

Chiudere il passante

1. Premere i tubi del carburante e il cavo di collegamento nel pezzo di gomma stampato (1) per chiudere il passaggio.

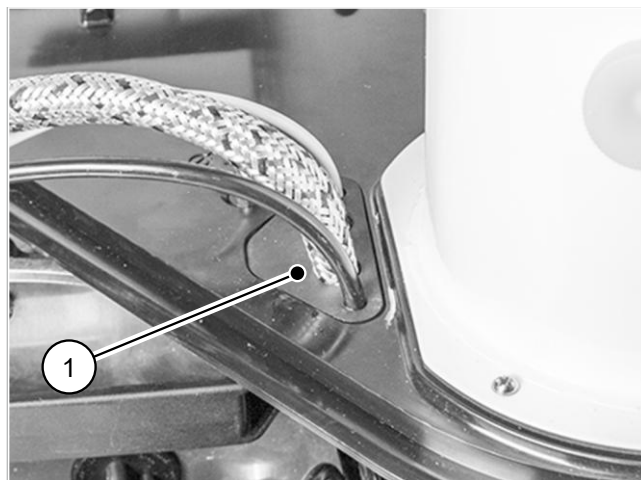


Fig. 77: Chiusura del passante (foto simbolica)

6.10.6 Alimentazione del gasolio



ATTENZIONE

Combustibile ammesso

Per la tutela della garanzia

- SolvisMax/Ben deve essere usato esclusivamente con olio combustibile poco solforoso (50 ppm)! Questo è valido anche per la messa in funzione.
- Si consiglia l'uso di olio combustibile povero di zolfo di elevata qualità conforme a DIN 51603-1.
- Inoltre, tutte le caldaie per il riscaldamento a olio sono approvate per oli combustibili (poveri di zolfo) con una percentuale biologica fino al 10% secondo DIN SPEC 51603-6.



ATTENZIONE

Per il collegamento dell'olio combustibile osservare le seguenti indicazioni

- La tubazione dell'olio combustibile, fondamentale, deve essere predisposta con un sistema a una linea con tubi di rame di 6 x 1 mm!
- Devono essere utilizzati sempre filtri per il gasolio con una finezza di filtro < 20 µm.
- Con la prima messa in funzione non aspirare l'olio combustibile con la pompa del gasolio del bruciatore, poiché la pompa verrebbe danneggiata con il funzionamento a secco.

Stoccaggio del combustibile

L'impianto del combustibile deve essere eseguito secondo le normative in vigore, in particolare secondo la TRÖI (Regole tecniche degli impianti dell'olio).

Pulitura del serbatoio

Con un cambiamento su olio combustibile poco solforoso, presupponiamo che l'impianto del serbatoio sia stato pulito conformemente alle normative in vigore da un'azienda specializzata, in maniera tale che nel serbatoio non ci siano residui di olio combustibile contenente zolfo oppure di

fanghiglia. Con un risanamento della caldaia, consigliamo di sostituire il valvolame del serbatoio.

Rifornimenti di combustibile

Per il rifornimento di olio, la caldaia deve essere disinserita (interruttore principale). Dopo il rifornimento di combustibile la caldaia deve rimanere spenta da 2 a 4 ore. Durante questo periodo non è possibile il funzionamento dell'impianto solare e la produzione dell'acqua calda.



ATTENZIONE

Pressione negativa nel manometro del gasolio (vacuometro) al di sotto di -0,35 bar

Forte rumore di funzionamento della pompa del gasolio

Disturbo dell'alimentazione del gasolio

Possibile danneggiamento della pompa

- Con una pressione al di sotto di -0,35 bar disinserire il bruciatore.
- Inserire nuovamente il bruciatore solo, quando è stata rimossa la causa del guasto.

Integrazione di un gruppo di convogliamento dell'olio

Se a causa delle condizioni locali è necessario l'impiego di un gruppo di convogliamento dell'olio, consigliamo di

installare sul luogo un gruppo di convogliamento ad aspirazione indipendente dal bruciatore.



Per l'allacciamento e il montaggio, vedere → Istruzioni per l'uso del gruppo di convogliamento dell'olio.

Tubazione del gasolio

La sezione, la lunghezza e la tenuta della tubazione dell'olio combustibile sono determinanti per una alimentazione senza problemi dal sistema del combustibile dal serbatoio alla caldaia.

Nel diagramma indicato viene rilevata la massima lunghezza della tubazione con tubi di rame dal diametro di 6 x 1 mm in funzione della differenza di altezza dell'impianto del combustibile (vedere l'esempio).

Il diagramma è valido per le seguenti condizioni:

- Tubo di rame: $\varnothing 6 \times 1$ mm
- Temperatura del gasolio > 10 °C
- Olio combustibile EL fino a 700 m s.l.m.
- Nel diagramma vengono calcolati 1 filtro, 1 valvola antiritorno, 6 curve di 90°.

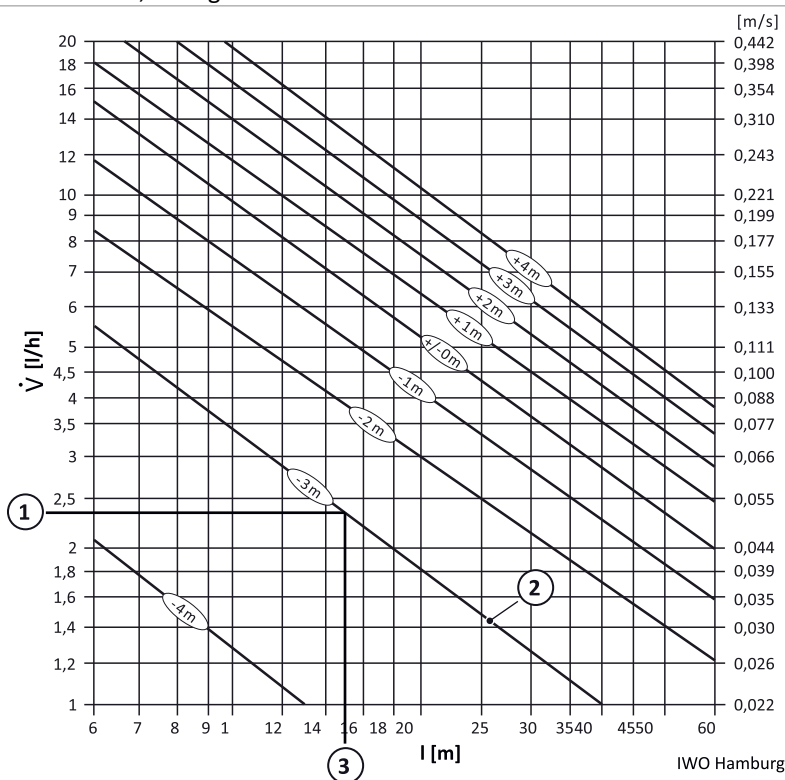


Fig. 78: Lunghezza massima della tubazione nel sistema a linea unica in funzione della prevalenza

- $\dot{V}$ Portata gasolio
 I Max. lunghezza del tubo aspirante
 (+) Altezza di afflusso
 (-) Altezza di aspirazione

Esempio con una potenza del bruciatore di 23 kW:

Con una potenza di 23 kW, dalla tabella si ottiene una portata del gasolio di 1,95 kg/h. Con olio combustibile EL con una densità di $\rho = 0,86$ la portata del gasolio si calcola in l/h nel seguente modo:

$$\frac{1,95 \text{ kg/h}}{0,86 \text{ kg/l}} = 2,3 \text{ [l/h]}$$

Linea orizzontale nel diagramma (1)

La pompa del gasolio nel bruciatore deve superare, rispetto ad es. ad un serbatoio esterno nel suolo, una altezza di aspirazione massima di -3 m (linea inclinata nel diagramma (2)). Dalla linea verticale (3) dal punto di intersezione delle altre due linee si ottiene la massima lunghezza della tubazione ammessa. In questo esempio si ottiene una massima lunghezza della tubazione ammessa di 15 m.

6.11 Sistema fumi

6.11.1 Alimentazione aria fresca

SolvisBen è già dotato di un tubo di scarico fumi concentrato. L'aria fresca viene immessa attraverso la fessura anulare esterna.

6.11.2 Conduzione interna dei fumi

Montaggio della conduttura dei fumi

1. Inserire l'ancoraggio del tubo di scarico (1) sopra sul raccordo scarico fumi sopra la camera di aspirazione.



Fig. 79: Inserire l'ancoraggio del tubo di scarico sopra il giunto del tubo di scarico.

2. Infilare il gomito di scarico premontato sul tubo di scarico flessibile (1) nell'apertura inferiore dello scambiatore di calore fumi, fino a quando la spina elastica non scatta in posizione nel gomito di scarico.
3. Inserire quindi il tubo flessibile (2) nell'ancoraggio del tubo di scarico (3) e raddrizzarlo (2).

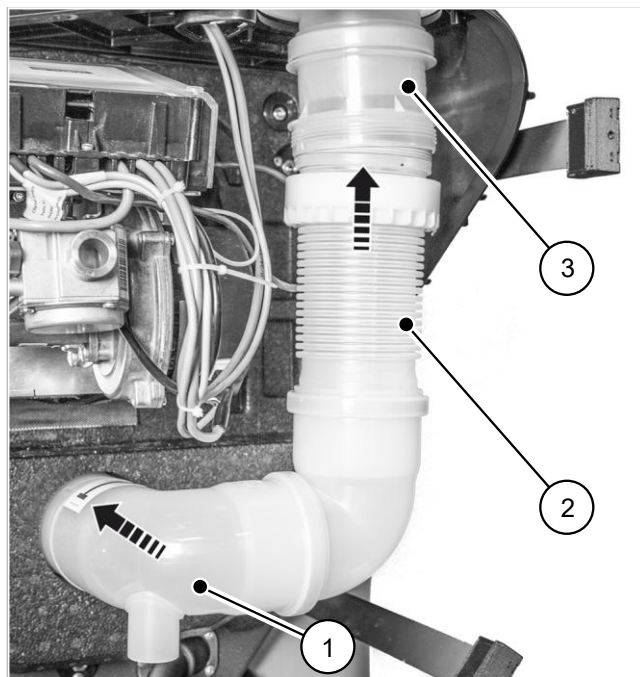


Fig. 80: Gomito di scarico montato

I seguenti passaggi 4-6 si riferiscono solo a Olio e Hybrid-Olio:

4. Inserire prima il silenziatore del tubo interno corto nell'accoppiamento del tubo di scarico e spingerlo nel giunto del tubo di scarico.



Fig. 81: Inserire il silenziatore corto sopra

5. Inserire quindi il silenziatore del tubo interno lungo nel tubo di scarico flessibile sotto.



Fig. 82: Inserir il silenziatore lungo sotto

6. Facendo questo, spingere la corona nelle prime due scanalature.



Fig. 83: Fare scattare la corona in posizione

7. Se necessario ingrassare la guarnizione con il lubrificante Centrotherm dei kit di base CAS.
8. Spingere secondo quanto illustrato il dado di raccordo (1), l'anello elastico (2) e la guarnizione (3) sull'estremità superiore del tubo di scarico flessibile.

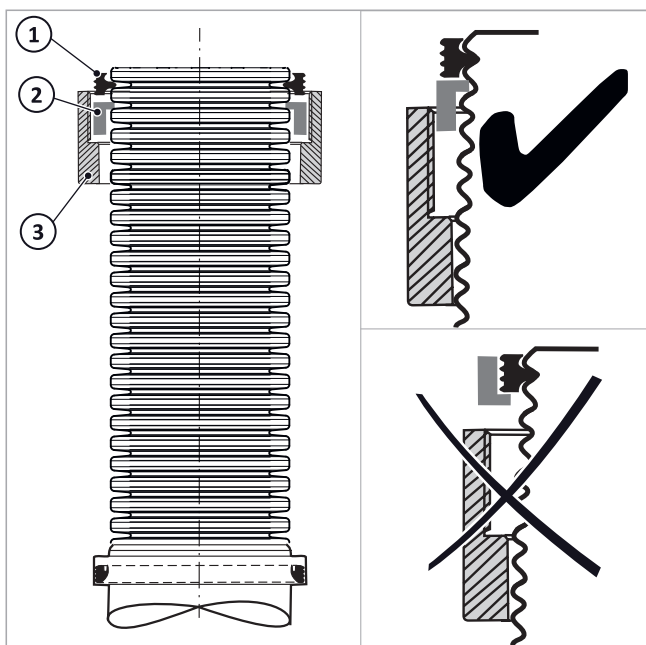


Fig. 84: Avvitamento infilato sul tubo flessibile

9. Posizionare l'estremità superiore del tubo di scarico flessibile con il dado di raccordo sull'accoppiamento del tubo di scarico sopra la camera di aspirazione. Assicurarsi che l'anello di tenuta e la corona siano posizionati in linea nel dado di raccordo.

10. Tirare in alto il dado di raccordo (3) e avvitarlo con l'accoppiamento del tubo di scarico.



Fig. 85: Avvitare il tubo flessibile con l'accoppiamento del tubo di scarico

**ATTENZIONE****Osservare le seguenti indicazioni**

- Per lo scarico della condensa nelle canalizzazioni pubbliche, si devono rispettare le corrispondenti direttive locali.
- Per lo scarico della condensa si devono utilizzare condutture resistenti agli acidi. I tubi per lo scarico della condensa devono essere posati con pendenza verso lo scarico.

6.11.3 Scarico della condensa**Montaggio del sifone per la condensa**

1. Sifone per condensa (1) al tubo flessibile della condensa (2) nella camera di aspirazione. Serrare a mano il dado di raccordo.



Fig. 86: Collegamento del sifone per condensa al tubo flessibile per condensa

2. Fissare il dado di raccordo (1) con l'anello elastico (2) al raccordo sul gomito dei fumi.

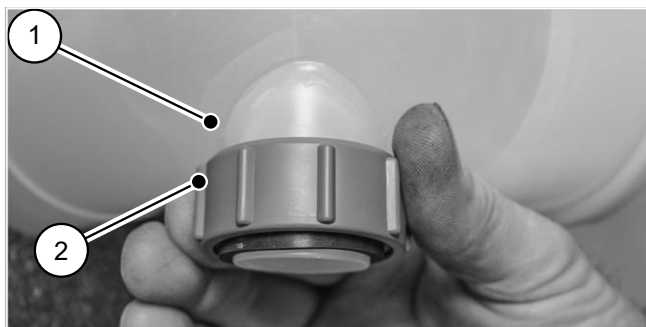


Fig. 87: Fissare il dado di raccordo e l'anello elastico

3. Riempire il sifone per condensa con acqua, inserirlo e avvitare a mano con il dado di raccordo.



Fig. 88: Avvitare a mano il sifone per la condensa

Montaggio della staffa di montaggio

1. Staffa di montaggio (1) per il tubo flessibile della condensa. La staffa deve avere una pendenza.

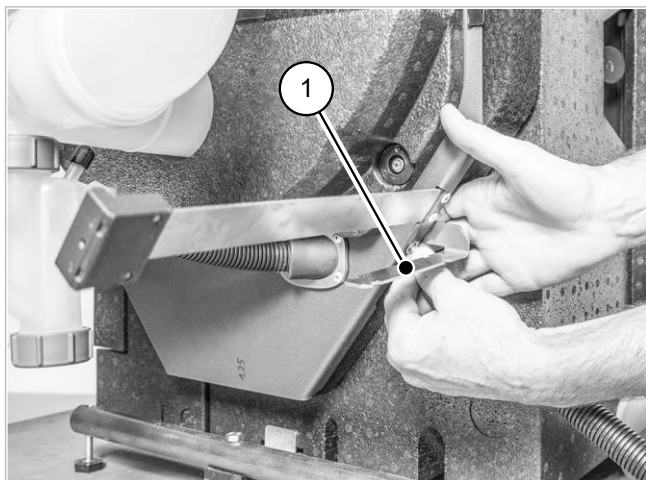


Fig. 89: Montaggio della staffa di fissaggio

2. Fissare il tubo flessibile della condensa con fascette (1).

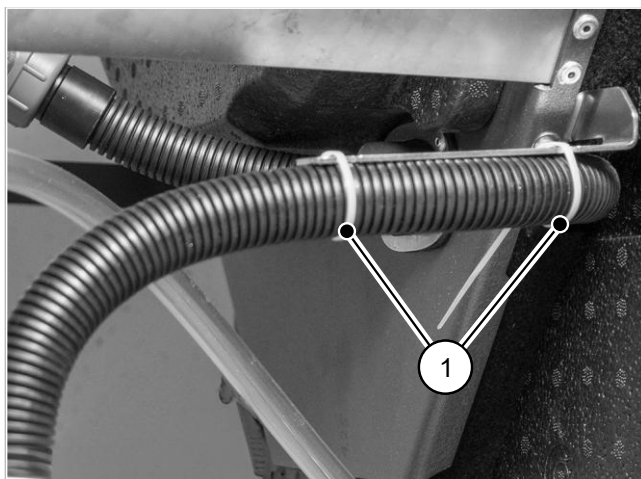


Fig. 90: Fissaggio del tubo flessibile della condensa

Senza pompa della condensa: realizzazione dello scarico della condensa

1. Inserire il tubo flessibile della condensa che sporge dalla camera di aspirazione nel passante (3) sotto la base rotonda del contenitore, sul retro, e poi a scelta verso sinistra o destra. Fare attenzione a una pendenza adeguata.
2. Condurre il tubo flessibile di condensa allo scarico.

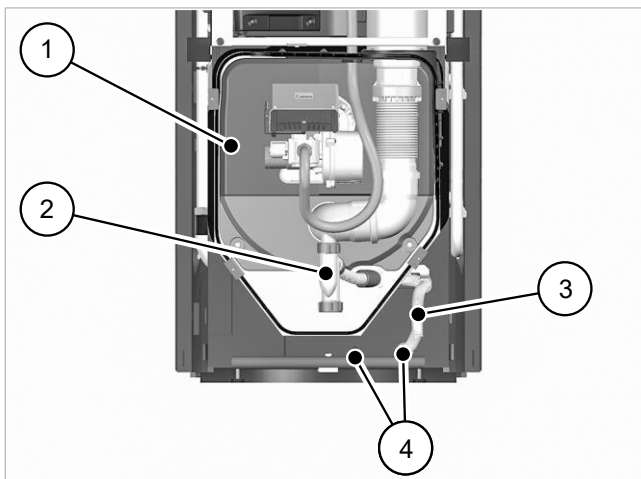


Fig. 91 : Linea di scarico della condensa senza pompa di condensa

- 1 Camera di aspirazione
- 1 Sifone per condensa
- 2 Tubo flessibile condensa
- 3 Passaggi di alimentazione



ATTENZIONE

Impedire il riflusso della condensa

Possibile fuoriuscita di condensa

- Quando si esegue la posa del tubo flessibile per la condensa evitare la formazione di una curva ("secondo sifone").
- Posare il tubo della condensa sempre con una pendenza.

Impiego di una pompa di sollevamento della condensa



- Se per le condizioni locali è necessaria l'installazione di una pompa di sollevamento della condensa, è possibile ordinarla come accessorio.
- Per l'allacciamento e il montaggio della pompa osservare le Istruzioni della pompa.
- Per le versioni Gasolio e Hybrid-Gasolio deve essere installato il **contenitore raccogli sporco del pacchetto di montaggio** installato sul fondo del sifone.

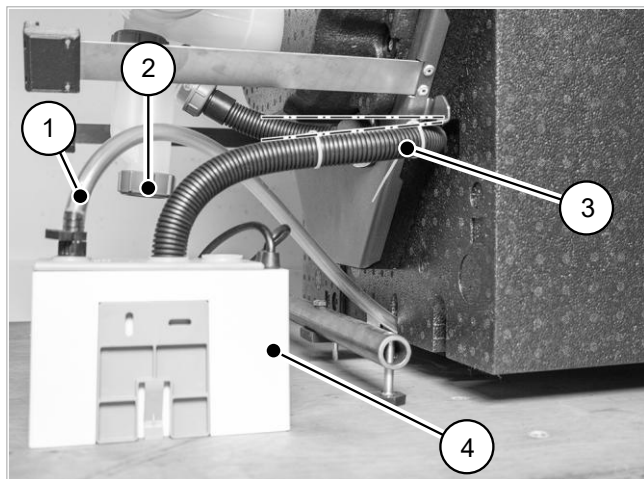


Fig. 92: Pompa della condensa collegata

- 1 Tubo flessibile a pressione
- 2 Raccordo per trappola per sporcizia su sifone
- 3 Tubo flessibile della condensa con pendenza
- 4 Pompa di sollevamento condensa



Per il montaggio di una pompa della condensa vedere → **montaggio pompa della condensa (MAL-PUKD)**.

6.11.4 Fonoassorbimento

solo SolvisBen Gasolio e Hybrid-Gasolio

Fonoassorbente a riflessione

1. Rimuovere il tubo terminale dei fumi nero dal comignolo.
2. Applicare il fonoassorbente a riflessione nel comignolo dall'alto.

Il collegamento a vite del fonoassorbente (1) si deve trovare al di sopra del comignolo!

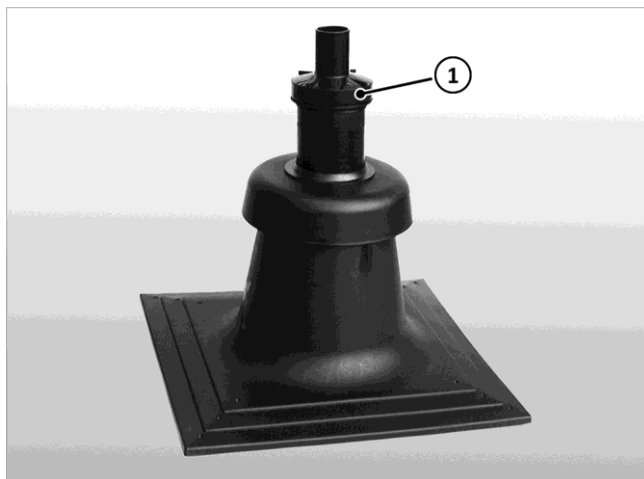


Fig. 93: Fonoassorbente a riflessione applicato

Emissione di rumore

Se nel sistema di scarico dei fumi si sviluppano delle emissioni di rumore eccessive, per poterle ridurre è possibile installare un silenziatore ad assorbimento.

6.11.5 Scarico esterno dei fumi

Indicazioni generali per il sistema dei fumi

Qui di seguito sono riportate tutte le informazioni importanti per il montaggio dei sistemi dei fumi offerti da Solvis.

Norme e prescrizioni

Oltre alle regole tecniche generali, sono da rispettare in particolare:

- Le prescrizioni nel certificato di omologazione (accluso al sistema di scarico fumi).
- Le norme della legislazione edilizia regionale.
- Le norme esecutive per la conduzione dei fumi possono variare a seconda della regione ed anche all'interno della regione stessa.
- Lo spazzacamino responsabile della zona deve essere quindi coinvolto nella progettazione dell'impianto.

Campo di applicazione del sistema fumi CAS

I tubi e i pezzi stampati del sistema di scarico gas combustibili CAS sono realizzati in PP, i tubi esterni concentrici in lamiera bianca con rivestimento di polveri. Il tubo di scarico dei fumi completo viene realizzato mediante collegamenti a innesto con i tubi e i pezzi stampati comprensivi di guarnizioni. I tubi di scarico dei fumi possono essere realizzati sull'edificio o al suo interno. La temperatura massima ammessa dei gas combustibili del sistema Centrotherm (CAS) è di 120 °C.

Le lunghezze massime sono riportate nelle seguenti tabelle (vedere → il cap. "Lunghezze ammesse per i tubi dei fumi", pag. 36).

Requisiti dell'albero

I tubi dei fumi devono essere disposti all'esterno del locale di installazione del caminetto in pozzi separati e adeguatamente ventilati (vedere la tabella → "Dimensioni interne minime richieste"). I pozzetti devono essere realizzati con materiali da costruzione incombustibili e dimensionalmente stabili e devono avere una durata di resistenza al fuoco di 90 minuti. Una durata di resistenza al fuoco di 30 minuti è sufficiente per gli edifici di altezza ridotta.

Dimensioni interne minime richieste

Tipo di pozzo	DN 60	DN 80
rettangolare	110 x 110	135 x 135
rotondo	Ø 110	Ø 135

Tutte le dimensioni sono in mm

Per i caminetti a tenuta stagna è possibile scegliere anche distanze minori tra il tubo e il fusto. In questo caso, è necessaria una progettazione personalizzata del sistema. Contattare il centro clienti (numero di telefono, vedere pagina 2).

Accorciamento dei tubi per fumi

Tutti i tubi per fumi sono accorciabili.

Nel caso di posa in un cavedio, il tubo per i fumi deve emergere di almeno 100 mm dalla copertura del cavedio.

Pulizia dei vecchi camini

Se l'aria di combustione viene aspirata attraverso una canna fumaria già esistente, la pulizia del camino deve

essere eseguita da una ditta specializzata. Questo vale in particolare, se in precedenza erano collegati impianti di combustione a gasolio o combustibili solidi. Se a pulizia avvenuta c'è ragione di aspettarsi un nuovo carico di polvere attraverso i giunti fragili del camino, si dovranno mettere in atto contromisure adeguate (ad esempio espulsione).

Distanziatori

Nel cavedio devono essere fissati distanziatori dopo almeno 2 m ad ogni curva o raccordo a T. Con tubo del gas flessibile occorre applicare un ulteriore distanziatore prima e dopo ogni spostamento. Le dimensioni massime della canna fumaria non dovrebbero superare il diametro o la lunghezza di spigolo di 240 mm perché sia garantito il funzionamento del distanziatore.

Fissaggio delle condutture dei fumi

I tubi di scarico dei fumi devono essere fissati ad intervalli di 1 m con delle fascette.

Pendenza minima per le condutture dei fumi

I tubi di scarico dei fumi devono essere posati con pendenza verso l'impianto di combustione, per permettere il deflusso dell'acqua di condensa dal tubo al collettore centrale dell'acqua di condensa.

Pendenza minima:

- conduttura dei fumi orizzontale > 5% (5 centimetri per 1 m)

Aperture di pulizia e controllo

Gli impianti di scarico dei fumi devono essere facili e sicuri da pulire e devono potere essere controllati riguardo a tenuta e sezione libera. A questo scopo è necessario prevedere nel luogo di installazione almeno un'apertura di pulizia nel tubo dei fumi e una per ogni rinvio. Gli impianti di scarico dei fumi che non possono essere controllati dall'imboccatura devono avere un'altra apertura per la pulizia nell'area di copertura. I vani per i tubi di scarico dei fumi non devono avere aperture, ad eccezione di quelle necessarie per la pulizia e il controllo e quelle per la ventilazione posteriore dei tubi.

Distanze da componenti infiammabili

Per l'installazione del sistema di scarico dei fumi è necessario rispettare la distanza dai componenti infiammabili. Questa è stabilita nell'ambito dell'autorizzazione dei sistemi di scarico dei fumi (classe di distanza), che è riportata nella documentazione, acclusa, del sistema di scarico fumi.

Nel funzionamento conforme alle prescrizioni, la temperatura di superficie del rivestimento dell'apparecchio e dei tubi di scarico dei fumi è inferiore a 85 °C.

Omologazione

I singoli componenti del sistema di scarico fumi sono approvati dall'Istituto Tedesco di Tecnica delle Costruzioni di Berlino (DIBT).

Montaggio della conduttura dei fumi

1. Collegare la conduttura dei fumi all'elemento di misurazione dei fumi preinstallato.



ATTENZIONE

- Per i tubi di scarico fumi utilizzare solo pezzi omologati.
- Per i sistemi di scarico fumi da CAS-1 a CAS-8 impiegare solo il lubrificante Centrocerin compreso nei kit di base.

6.11.6 Lunghezze ammesse per i tubi dei fumi

Le seguenti tabelle forniscono una panoramica sulle lunghezze ammesse per i singoli sistemi di scarico fumi.

Le lunghezze massime per lo scarico dei fumi si riferiscono a:

- DN 60: SolvisMax Gas / SolvisBen Gas da 10 e 18 kW
- DN 80: SolvisMax Gas / SolvisBen Gas da 10, 18, 25 e 30 kW
- DN 80: SolvisMax Olio / SolvisBen Olio da 17, 23 e 28 kW

La lunghezza massima per lo scarico dei fumi ammonta a 1 m.



Se le lunghezze per lo scarico dei fumi non dovessero essere sufficienti, è possibile richiedere un calcolo specifico per l'impianto, vedere numero di telefono ➔ pag. 2.

Sistema completo per i fumi Solvis (certificazione di sistema)

CAS-1 (B ₂₃) in dipendenza dall'aria ambiente	
Esecuzione della canna fumaria	
Lunghezza max. ammessa	20 m
Lunghezza massima orizzontale	4 m
CAS-2 (B ₃₃) in dipendenza dall'aria ambiente	
Esecuzione della canna fumaria	
Lunghezza max. ammessa	20 m
Lunghezza massima orizzontale	4 m
CAS-2 (C _{33x}) in dipendenza dall'aria ambiente	
Esecuzione della canna fumaria	
Lunghezza max. ammessa	16 m
Lunghezza massima orizzontale	4 m
CAS-5-R/CAS-5-S (C _{33x}) in dipendenza dall'aria ambiente	
Realizzazione concentrica della copertura	
Lunghezza max. ammessa	15 m
Lunghezza massima orizzontale	4 m
CAS-7 (C _{33x}) in dipendenza dall'aria ambiente	
Realizzazione concentrica della canna fumaria	
Lunghezza max. ammessa	16 m
Lunghezza massima orizzontale	4 m
CAS-8 (C _{33x}) indipendente dall'aria degli ambienti	
Parete esterna (non in DN 60)	
Lunghezza max. ammessa	20 m
Lunghezza massima orizzontale	4 m

CAS-6 (C_{13x}) in dipendenza dall'aria ambiente

Imboccatura orizzontale della parete esterna

Lunghezza max. ammessa 10 m



- Questo tipo di installazione è ammesso solo in alcune regioni e a determinate condizioni. Osservare i regolamenti edilizi regionali
- E' possibile una limitazione della potenza termica nominale da parte dell'installatore.

Sistema Solvis per scarico fumi in combinazione con camini omologati (certificazione di sistema)

La lunghezza massima di estensione viene calcolata sulla base dei dati di flusso e temperatura dei gas di scarico a carico parziale o pieni, a seconda della canna fumaria/ camino per i fumi. Per i parametri del bruciatore e dei gas combustibili per il calcolo del camino vedere la → tab. "Dati tecnici di combustione", cap. "Bruciatore a gas", pag. 72.

CAS-3 (B₂₃) in dipendenza dall'aria ambiente

Il calcolo viene eseguito dalla ditta produttrice del camino!

Collegamento solo ad un camino idoneo alla tecnica a condensazione e non sensibile all'umidità

CAS-4 (C_{43x}) in dipendenza dall'aria ambiente

Il calcolo viene eseguito dalla ditta produttrice del camino!

Collegamento solo ad un camino idoneo alla tecnica a condensazione e non sensibile all'umidità

Misure di spostamento dei tubi per lo scarico dei gas combustibili

Angolo / Diametro	Spostamento V	Lunghezza L
15° Gomito: DN 60 / DN 80	22/20,0	167,1/150,0
30° Gomito: DN 60 / DN 80	46,5/43,0	173,6/161,5
45° Gomito: DN 60 / DN 80	74,9/69,5	175,9/168,0
87° Gomito: DN 60 / DN 80	179,9/142,0	189,3/150,0

Tutte le dimensioni in mm



Le misure sono valide sia per i sistemi dipendenti dall'aria ambiente sia per quelli indipendenti. Grazie al lato modificato, lo spostamento e la lunghezza per DN 60 sono maggiori di quelle per DN 80.

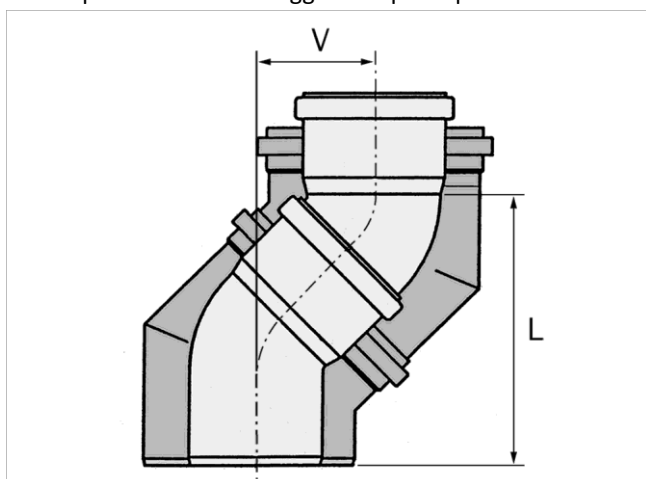


Fig. 94: Spostamento e lunghezza

6.12 Isolamento anteriore della flangia

Nella costruzione del bruciatore (cons. → cap. "Montaggio del bruciatore a gas", pag. 23 oppure → cap. "Montaggio bruciatore a gasolio", pag. 26) l'isolamento della

flangia anteriore, inizialmente smontato, è costituito da una parte sinistra e da due parti destre.

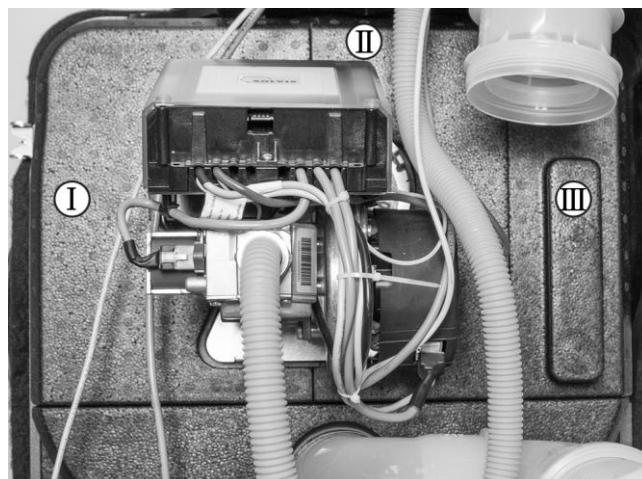


Fig. 95: Isolamento della flangia anteriore (3 parti)

Con le molle di bloccaggio posteriori (2), previste per ogni parte, le parti dell'isolamento della flangia anteriore all'isolamento della flangia posteriore già montato sull'apparecchio.

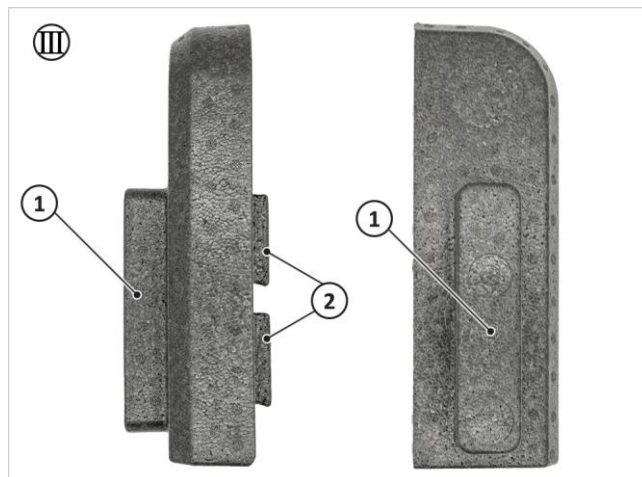


Fig. 96: Isolamento della flangia anteriore (III) con molle di bloccaggio

- 1 Maniglia
- 2 Molla di bloccaggio

Montaggio dell'isolamento anteriore della flangia

1. Ripiegare il tubo di scarico



Fig. 97: Ripiegamento del tubo di scarico

2. Inserire la più grande delle due parti di destra nell'isolamento della flangia anteriore con le molle di

bloccaggio. nelle scanalature dell'isolamento della flangia posteriore.

3. Spingere ora l'isolamento della flangia anteriore lateralmente verso il centro e premere nelle scanalature.

L'isolamento posteriore della flangia deve essere perfettamente agganciato all'isolamento posteriore della flangia.



Fig. 98: Installazione dell'isolamento della flangia anteriore destra (parte II)

4. Inserire la seconda parte dell'isolamento della flangia anteriore destra, premerla nella scanalatura e spingere le due metà a filo.

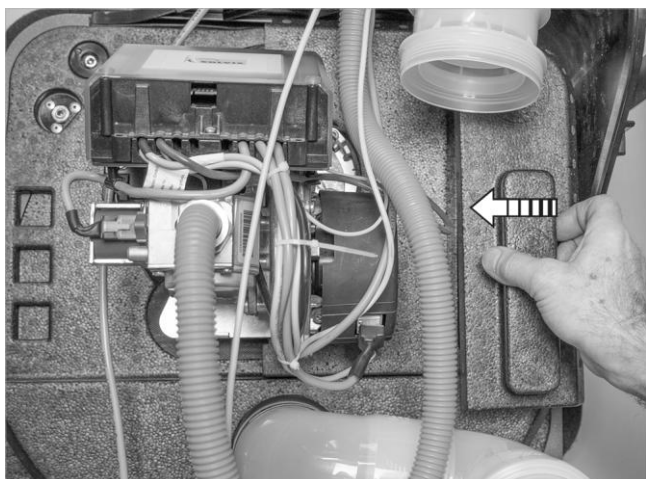


Fig. 99: Montaggio dell'isolamento della flangia anteriore destra (parte III)

5. Inserire la parte sinistra dell'isolamento della flangia anteriore da sinistra, premerla nella scanalatura e spingere le due metà a filo.

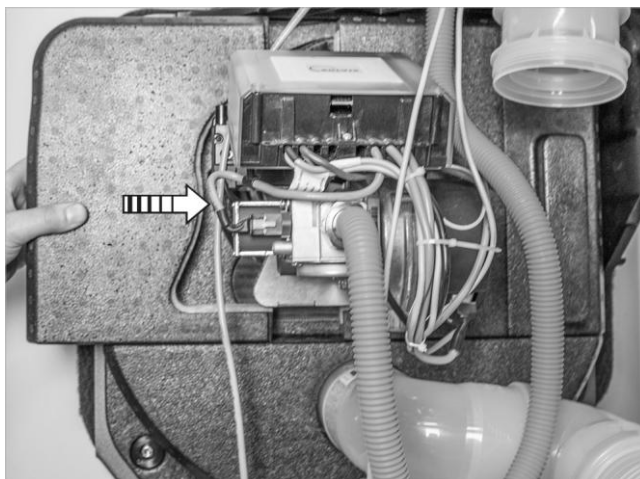


Fig. 100: Montaggio dell'isolamento della flangia anteriore destra (parte I)



ATTENZIONE

Fare attenzione al posizionamento corretto

È possibile il danneggiamento con i componenti limitrofi

- L'isolamento anteriore della flangia deve essere perfettamente agganciato all'isolamento posteriore della flangia.
- Entrambe le estremità devono essere agganciate perfettamente l'una all'altra.

Chiusura della camera di aspirazione

1. Inserire il puntone di guida nel supporto e piegare in avanti la guida di chiusura.

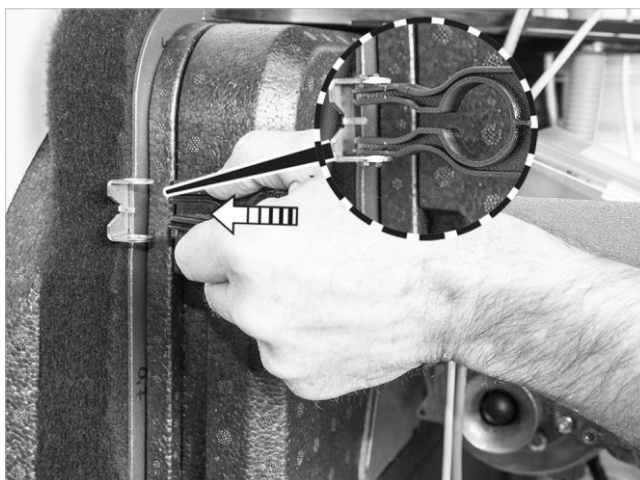


Fig. 101: Montaggio della guida

2. Montare il coperchio della camera di aspirazione e innestare le guide di chiusura nel coperchio. Premere contro il coperchio dalla parte anteriore.

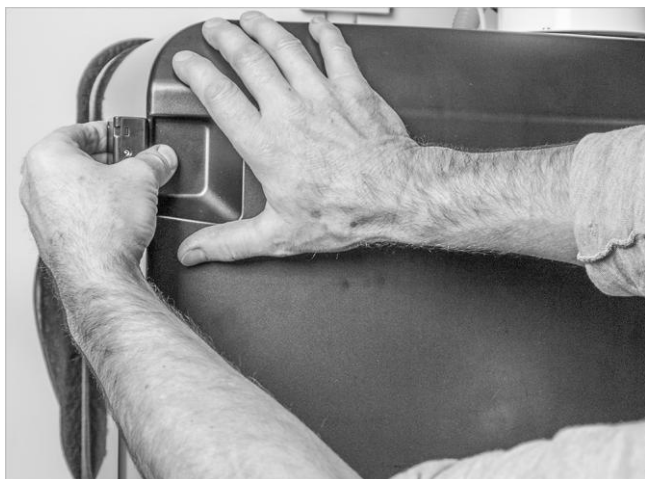


Fig. 102: Montaggio del coperchio

3. Se la forza di tenuta è troppo bassa, regolare le guide di bloccaggio per chiudere lo spazio di tenuta.

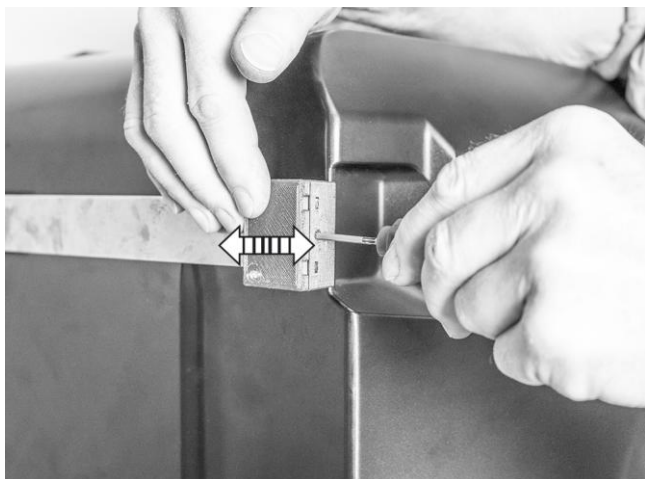


Fig. 103: Regolazione delle guide di bloccaggio se necessario

**PERICOLO****Fare attenzione alla tenuta della camera di aspirazione**

Pericolo di soffocamento

- Per il passaggio dei cavi dalla camera di aspirazione utilizzare solo l'apposita apertura.
- Assicurarsi che il coperchio sia inserito correttamente; la fessura di tenuta deve essere chiusa.
- Assicurarsi che il manicotto di tenuta per la boccola del cavo sia inserito correttamente.
- La tenuta stagna della camera di aspirazione non deve essere compromessa da misure costruttive realizzate in loco.

6.13 Allacciamento elettrico

6.13.1 Indicazioni generali

**PERICOLO****Pericolo di scosse elettriche**

Sussiste la possibilità di danni alla salute fino all'arresto cardiaco.

- Prima di iniziare i lavori, disinserire la tensione dell'impianto e assicurarla contro il reinserimento involontario o accidentale.

**ATTENZIONE****Osservare le condizioni climatiche dell'ambiente**

Sono possibili delle anomalie / guasti dell'impianto.

- Evitare temperature al di fuori del campo ammesso da 5 °C a +50 °C.
- Evitare la condensazione e il superamento dell'umidità relativa dell'aria del 75 % come media annuale (per brevi periodi 95 %).

**ATTENZIONE****Normative specifiche del Paese**

Le normative e le prescrizioni possono essere differenti a seconda del Paese o della regione.

- Per un esercizio sicuro e senza disturbi osservare e rispettare queste normative.
- Se le speciali prescrizioni e normative nel rispettivo Paese non sono valide, in questo caso queste devono essere sostituite con le proprie prescrizioni e normative specifiche del Paese.

**AVVISO****In caso di collegamento non a regola d'arte alla rete**

Pericolo in seguito a tensioni di contatto con pericolo di morte.

- Tutti i lavori di allacciamento alla rete devono essere eseguiti solo da personale autorizzato.
- Rispetto delle prescrizioni relative, specialmente delle norme DIN VDE 0100 / DIN IEC 60364 (realizzazione di impianti a bassa tensione), delle norme per la prevenzione degli infortuni (UVV) e delle prescrizioni dell'azienda competente per l'approvvigionamento dell'energia elettrica.
- Prima dell'allacciamento il tipo di corrente e la tensione di rete devono essere confrontati con la targhetta dell'apparecchio.
- La sezione minima di tutti i cavi di collegamento deve essere dimensionata sulla potenza assorbita dell'apparecchio.
- Far funzionare l'apparecchio solamente nel rispetto delle misure di protezione prescritte e delle indicazioni delle presenti istruzioni.
- L'impianto deve essere inclusi nella compensazione di potenziale tenendo conto delle sezioni minime.
- Nella realizzazione del collegamento alla rete, verificare la giusta posizione di fase.



ATTENZIONE

Criteri per la prolunga dei cavi

Sono possibili delle anomalie o guasti dell'impianto di riscaldamento.

- Controllare il corretto allacciamento di tutti i collegamenti a innesto e dei cavi.
- Le linee bus e delle sonde devono essere posate separatamente dalle linee di oltre 50 V, per evitare influssi elettromagnetici del regolatore.
- Non montare apparecchi di regolazione direttamente accanto a quadri elettrici ad armadio o ad apparecchi elettrici.
- Le linee elettriche non devono venire a contatto con elementi/parti calde.
- Se possibile, posare tutti i cavi nella canalina ed evntl. assicurarli con lo scarico della trazione.



ATTENZIONE

Criteri per la lunghezza dei cavi

Sono possibili delle anomalie o guasti dell'impianto di riscaldamento.

- La resistenza di linea complessiva per i cavi di sonda non deve superare i 2,5 Ohm. Questo corrisponde, con i conduttori con una sezione di 0,25 mm², ad una lunghezza fino a 5 m.
- Con le sezioni di 0,5 o 0,75 mm² la lunghezza massima dei conduttori è di 15 oppure 50 m.
- Il cavo del sensore delle sonde termiche non deve essere più lungo del necessario. Con i conduttori molto lunghi si può eseguire una correzione del sensore, in modo tale da minimizzare gli errori di scostamento sistematici.

6.13.2 Cablaggio in SolvisBen

Posa e collegamento dei cavi

I cavi di collegamento esterni possono essere inseriti attraverso l'area del coperchio e l'area della WWS in modo da raggiungere la custodia della scheda di rete. Da qui i cavi possono poi essere posati.

1. Inserire i cavi di collegamento nella canalina guida cavi (1) nell'area del coperchio.

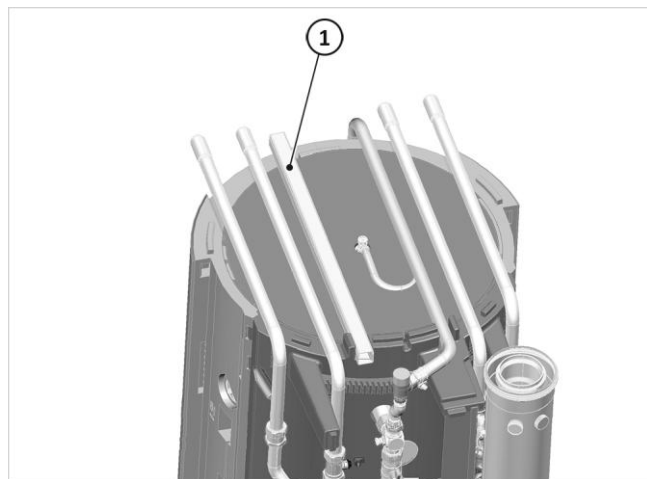


Fig. 104: canalina guida cavi

2. Posare i cavi nell'area della stazione acqua calda dietro alla WWS e poi a sinistra.
3. I cavi fuoriescono in avanti dall'isolamento WWM in corrispondenza dell'angolo sinistro.
4. I cavi possono essere pressati nelle scanalature del guscio isolante (2) in modo da poterli fissare correttamente.

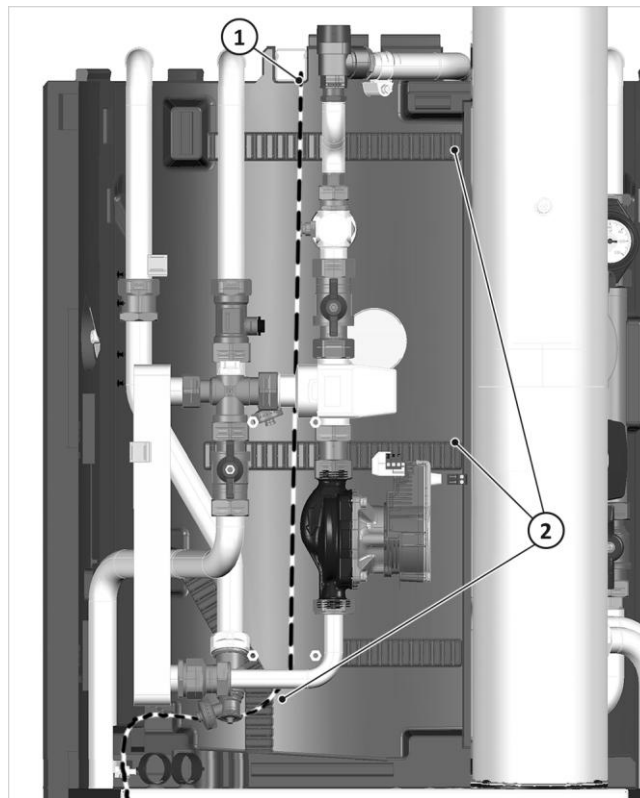


Fig. 105: guida cavi attraverso l'isolamento WWS

- 1 Cavi a bassa tensione (cavi bus e sensore)
- 2 Scanalature nel guscio isolante

5. Inserire e posare i cavi a bassa tensione (1) dalla parte posteriore e fissarli alla scheda di rete.
6. Guidare gli altri cavi (2) lateralmente verso l'alto e fissarli alla scheda di rete con gli scarichi della trazione (3). Tutti i cavi nell'area tra l'isolamento della WWS e la scheda di rete devono essere raccolti in un'ansa in modo da lasciar libero uno spazio sufficiente per aprire lo sportello della scheda di rete.

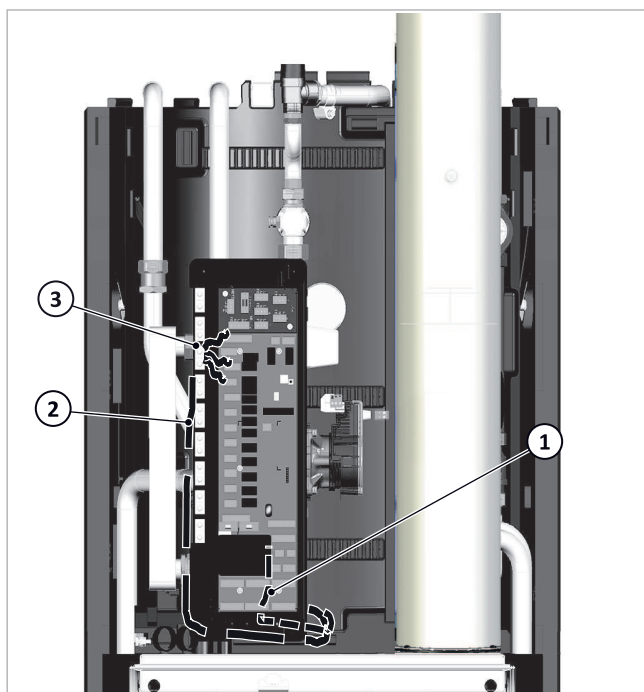


Fig. 106: posizionamento della scheda di rete

- 1 Cavi a bassa tensione (cavi bus e sensore)
- 2 Cavi da oltre 50 V
- 3 Scarichi della trazione

6.13.3 Compensazione di potenziale



PERICOLO

Attenzione ai componenti conduttivi di elettricità

A causa delle sovratensioni sussiste la possibilità di danni alla salute fino all'arresto cardiaco (scosse elettriche).

- La compensazione di potenziale è assolutamente necessaria conformemente alla DIN VDE 0100.



Tutti gli edifici dispongono nel vano contatori di un nodo principale di terra per la compensazione di potenziale. Tutte le parti conduttive di un edificio, come ad es. le tubazioni dell'acqua, sono collegate a tale nodo principale di terra tramite un conduttore di terra per la compensazione di potenziale.

Collegamento della compensazione di potenziale

Includere l'apparecchio nella compensazione del potenziale locale.

1. Dal nodo principale di terra nel vano contatori posare un conduttore di terra per la compensazione di potenziale con contrassegno verde-giallo e una sezione cavo di almeno 6 mm² fino alla caldaia.
2. Fissare al telaio il conduttore di terra per la compensazione di potenziale come indicato nella figura.

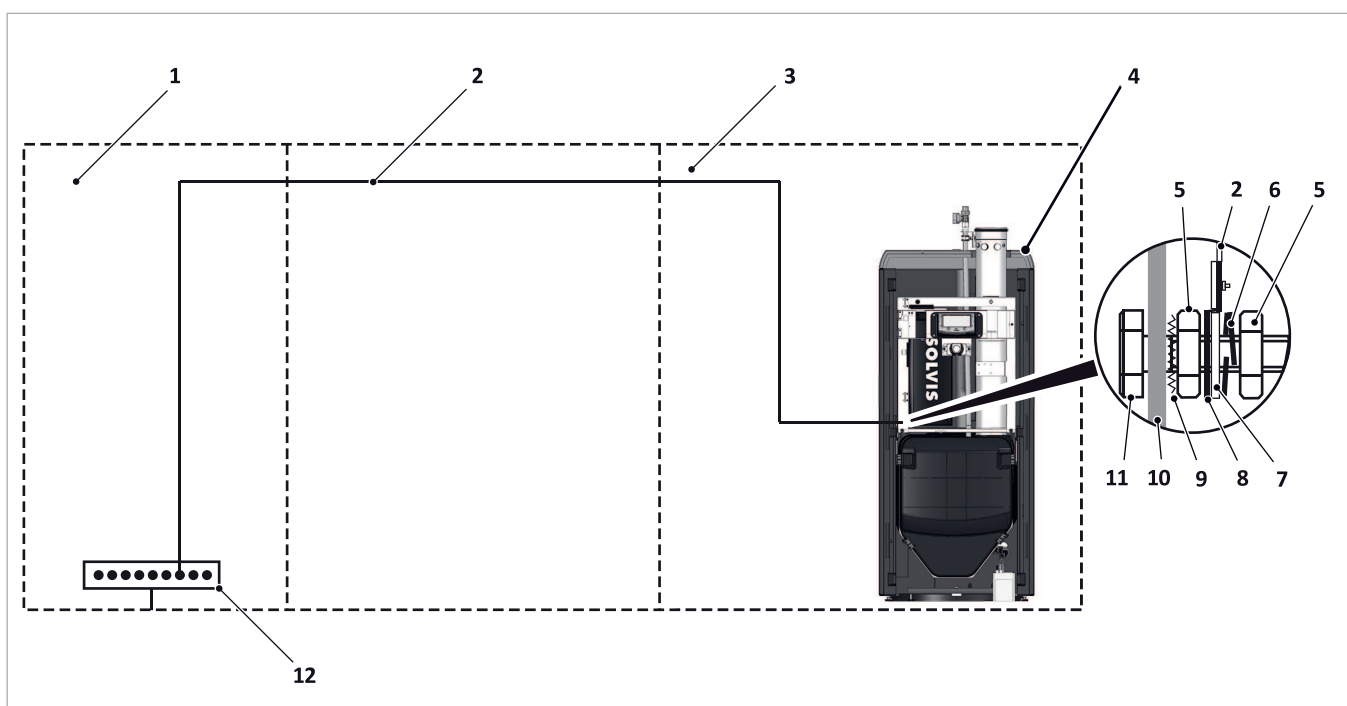


Fig. 107: Compensazione di potenziale di SolvisBen

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1 Vano contatori | 7 Serrafilo |
| 2 Conduttore di terra per la compensazione di potenziale | 8 rondella |
| 3 Luogo di installazione | 9 Ruota dentata |
| 4 SolvisBen | 10 Console SolvisBen |
| 5 Dado | 11 Vite |
| 6 Rondella di bloccaggio | 12 Nodo principale di terra |

6.13.4 Collegamento della sonda esterna

Montaggio sensore esterno



Il sensore esterno (S10) misura la temperatura della parete esterna dell'edificio.

- Installare il sensore esterno sul lato nord o nord-est dell'edificio.
- A mezza altezza della facciata prevedendo però almeno 2,5 m (vedi fig. seguente)

1. Posizionare un cavo del sensore adeguato.
2. Collegare il sensore esterno (la polarità è irrilevante). Utilizzare a riguardo la presa di collegamento "S10" del pacchetto di montaggio.

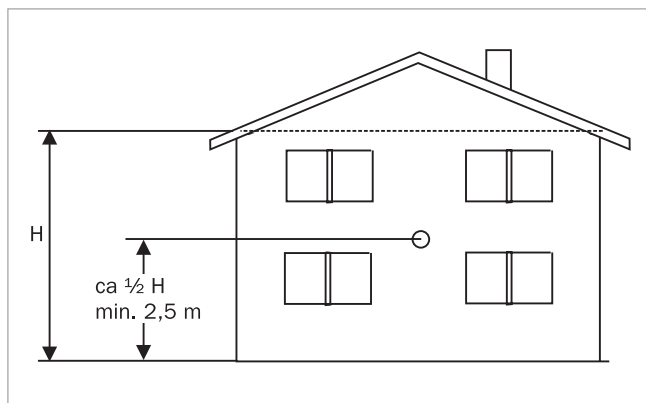


Fig. 108: Posizione del sensore esterno

6.13.5 Collegamento dell'elemento di regolazione ambiente

Montaggio del contenitore



PERICOLO

Pericolo di scosse elettriche

Sussiste la possibilità di danni alla salute fino all'arresto cardiaco.

- Prima di iniziare i lavori, disinserire la tensione dell'impianto e assicurarla contro il reinserimento involontario o accidentale.

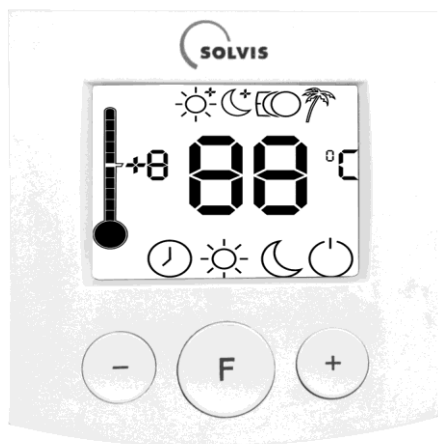


Fig. 109: elemento di regolazione ambiente BE-SC-2



- Installare l'elemento di regolazione ambiente nel vano più freddo da riscaldare.
- Il montaggio non deve avvenire nelle immediate vicinanze di una sorgente di calore o nelle vicinanze di una finestra.
- In questo ambiente non devono essere utilizzate valvole termostatiche.

1. Sollevare la piastra anteriore facendo leva nella parte inferiore con un cacciavite.
2. Ruotare la piastra anteriore leggermente in avanti e sganciarla verso l'alto (vedere la → fig. 110).
3. Montare sulla parete il contenitore con i tasselli e le viti in dotazione.

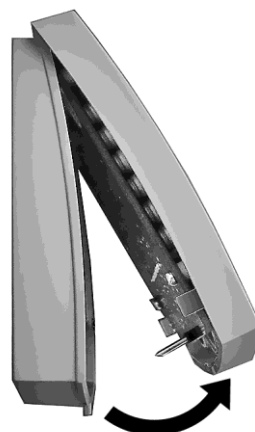


Fig. 110: apertura del contenitore

Collegamento dell'elemento di regolazione ambiente

Il collegamento avviene mediante un cavo a 2 fili. L'alimentazione di tensione e la trasmissione dei dati avviene attraverso questo cavo dal gruppo di rete.

1. Collegare il cavo al morsetto bipolare dell'elemento di regolazione ambiente, osservando la corretta polarità (vedere la → fig. 111).

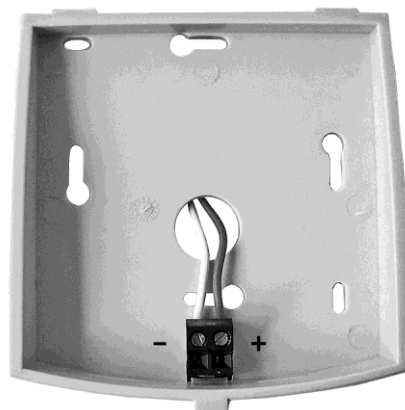


Fig. 111: collegamento dell'elemento di regolazione ambiente

Collegamento al gruppo di rete

1. Collegare il cavo a due fili ad una delle coppie di morsetti (da "R 1" a "R 3") del gruppo di rete (osservare la polarità).

L'elemento di regolazione ambiente è dotato di una protezione contro l'inversione di polarità, in modo da evitare danneggiamenti in caso di polarità errata.

Chiusura del contenitore

1. Prima di chiudere controllare che il connettore e la striscia prese del collegamento a spina siano allineati.

Se dopo l'accensione dell'impianto non appare alcuna indicazione sul display, è probabile che le polarità dei cavi di collegamento siano invertite.

2. Chiudere il contenitore.

6.13.6 Collegamento Modbus

solo SolvisBen Gas/Olio se non è stato installato alcun PLAS-WP-WM (con sensore Allengra e Modbus-Box integrato)

La comunicazione tra il regolatore di sistema SolvisControl 3 e il controllo interno della pompa di calore avviene attraverso un collegamento Modbus. Per evitare le interferenze, i cavi di collegamento devono essere schermati. Dalla fabbrica, l'interfaccia Modbus del SC-3 è già collegato con una scatola di distribuzione. Il suo coperchio viene fornito già allentato in modo da poter essere montato al di fuori di SolvisBen.

Montaggio scatola di distribuzione Modbus

1. Far passare il cavo Modbus della scatola di distribuzione attraverso il canale passaggio cavi → *fig. 104* (1) che si trova sul coperchio.
2. Fissare la scatola di distribuzione nel punto desiderato.

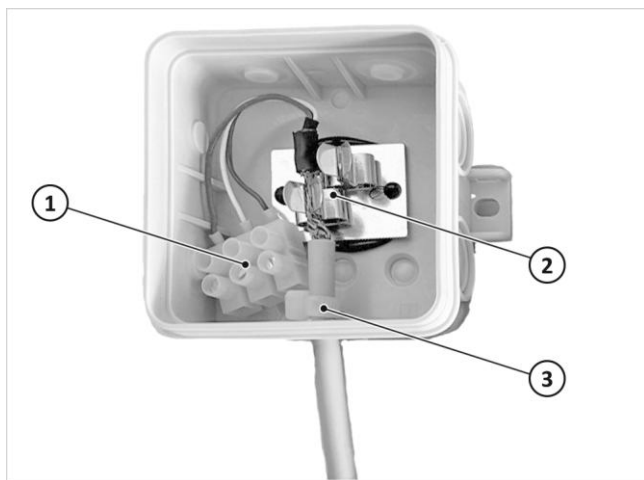


Fig. 112: fissaggio scatola di distribuzione Modbus

- 1 Morsetti di collegamento
- 2 Morsetti di schermatura
- 3 Serracavi

Collegamento del cavo Modbus dalla pompa calore

1. Aprire la scatola di distribuzione.
2. Liberare l'ingresso del cavo con un coltello o simile.
3. Far passare il cavo schermato Modbus dalla pompa di calore fino alla scatola di distribuzione.

4. Pelare il cavo, scoprire la schermatura e fissare al morsetto di schermatura.
5. Isolare il filo e fissare i manicotti.
6. Collegare i fili in osservanza del codice colore marrone (GND) / bianco (Modbus A) / verde (Modbus B) sui morsetti premontati.

Tenere conto degli adesivi sul coperchio della scatola di connessione.

7. Applicare le fascette serracavi accluse per scaricare la trazione della conduttura in direzione della pompa di calore come in *Fig. 112* (3).



Consultare anche le → *Istruzioni di installazione (MAL) della rispettiva pompa di calore.*

6.13.7 Collegamento della pompa PLAS-WP-WM

solo SolvisBen Hybrid-Gas e Hybrid-Olio

Collegamento della pompa

La pompa ha due cavi di collegamento.

1. Posare il cavo di rete e di segnalamento della pompa per la scheda di rete di SolvisControl 3.
2. Collegare il cavo di rete all'uscita A2 e fissarlo con lo scarico di trazione.
3. Collegare il cavo di segnalamento all'uscita LP nel modo seguente:
 - blu: "LP -"
 - marrone: "LP +".

6.13.8 Collegamento della pompa esterna del circuito di riscaldamento

Solo con stazioni circuito di riscaldamento esterne

Collegamento della pompa del circuito di riscaldamento

1. Collegare il cavo della pompa come segue:
 - Circuito di riscaldamento 1 all'uscita A3
 - Circuito di riscaldamento 2 all'uscita A4
 - Circuito di riscaldamento 3 all'uscita A5

Montaggio del sensore di mandata

1. Inserire il sensore di mandata nella boccola a immersione del sensore sulla valvola a sfera della stazione del circuito di riscaldamento e fissarlo con la vite.
2. Collegare il cavo al morsetto S12 (circuito di riscaldamento 1), S13 (circuito di riscaldamento 2) o S16 (circuito di riscaldamento 3). Contemporaneamente, attenersi allo "schema elettrico", cioè, la pompa è stata collegata con A3 (= circuito di riscaldamento 1), quindi il sensore deve essere collegato con S12 (= circuito di riscaldamento 1).

Collegamento dell'attuatore del miscelatore circuito di riscaldamento

Collegamento	Colore del filo		
	Marrone	Nero	Blu
A8/A9 (circuito di riscaldamento 1)	Pin A8	Pin A9	Pin N
A10/A11 (circuito di riscaldamento 2)	Pin A10	Pin A11	Pin N
A6 e A7 (circuito di riscaldamento 3)	Pin A6	Pin A7	Pin N (A6 o A7)

Controllare il miscelatore circuito di riscaldamento

I morsetti "aperto" e "chiuso" dei connettori a morsetto (SM 1) e (SM 2) prestabiliscono il senso di rotazione del motore di regolazione.

1. Se il miscelatore funziona in direzione errata: cambiare gli attacchi dei morsetti.

Dopo la messa in servizio controllare se il miscelatore circuito di riscaldamento è stato collegato correttamente.

2. Attivare l'uscita A8 (oppure A10) almeno 150 s su "Manuale on".
3. Controllare la posizione cucina, la temperatura S12 (o S13) deve corrispondere a quella S4.



Per il controllo è necessario passare, temporaneamente, nella modalità di funzionamento manuale (vedere il ➔ *Cap. "Controllo delle uscite" nelle Istruzioni per l'uso (BAL-SBSX-3-I-IT)*).

6.13.9 Collegamento SolvisRemote (opzionale)

Collegare la stazione solare secondo le istruzioni di montaggio, vedere ➔ *montaggio stazione solare (MAL-SUES-5,5)*.

Collegare la sonda del collettore

Il collegamento della sonda S8 può essere fatto solamente quando il tubo di montaggio rapido e i collettori sono montati, vedere ➔ *Cap. "Montaggio della sonda" delle istruzioni di montaggio del collettore*.

6.13.10 Collegamento SmartGrid (opzio)**solo SolvisBen Hybrid-Gas e Hybrid-Olio**

La scheda di collegamento SmartGrid permette di implementare i seguenti stati di funzionamento secondo l'etichetta "SG-ready".

- Blocco pompa di calore (ad es. tempo blocco EVU)
- Modalità operativa amplificata pompa di calore
- Richieste esterna del EVU o della modalità di funzionamento della pompa di calore tramite, ad es. il sistema di gestione energetico.

In caso di non assegnazione, la pompa di calore funziona in modalità normale.

Collegamento SmartGrid

1. Fissare il cavo di collegamento del dispositivo SmartGrid alla scheda di SolvisBen, in base allo schema di collegamento (documento *ALS-BEN-IT*).

6.13.11 Collegamento alimentazione controllo pompa di calore**solo SolvisBen ibrido gas e ibrido olio****con SolvisLea / SolvisLea 8.3 Premium / SolvisLea Eco / SolvisMia MJ24**

L'alimentazione per il controllo interno delle pompe di calore SolvisLea / SolvisLea 8.3 Premium / SolvisLea Eco e il SEC del SolvisMia MJ24 è fornita dalla scheda di rete del SolvisBen Hybrid-Gas o del SolvisBen Hybrid-Oil.



Le pompe di calore SolvisLea Pro, SolvisMia e SolvisPia non necessitano di alimentazione dal SolvisBen.

Collegamento dell'alimentazione di tensione

1. Fissare il cavo di alimentazione a 3 fili di SolvisLea / SolvisLea 8,3 Premium / SolvisLea Eco a una slot libera della scheda di rete, utilizzando i morsetti PE/N/L.
2. Posare la linea di alimentazione e assicurarla con lo scarico della trazione.



L'alimentazione del compressore è fornita separatamente e non tramite il SolvisBen, vedere ➔ *capitolo "Collegamento elettrico" nelle istruzioni di installazione (MAL-LEA, MAL-LEA-8P, MAL-LEA-E, MAL-PIA/MAL-PIA-1317 o MAL-MIA)*.

6.13.12 Collegamento alla rete**Controllo dei collegamenti al gruppo di rete**

1. Collegare i sensori, i servomotori e le pompe come da schema dell'impianto al gruppo di rete o controllarne i collegamenti.

Per gli schemi di collegamento vedere il ➔ *cap. "Appendice", pag. 79*.

Collegamento dell'alimentazione di corrente

1. Guidare la linea di alimentazione fino al gruppo di rete e inserire i morsetti nella scheda di ampliamento "Rete PE/N/L".
2. Posare la linea di alimentazione e assicurarla con lo scarico della trazione.



Controllare il corretto cablaggio, per evitare anomalie dell'apparecchio:

- L=L, N=N ecc.
- a L devono essere collegati 230 V.

6.13.13 Conclusione lavori allacciamento

Chiusura del coperchio isolante anteriore della WWS

1. Rimontare il coperchio isolante anteriore (1) della stazione acqua calda (WWS) e agganciare all'isolamento posteriore sia sopra che sotto.

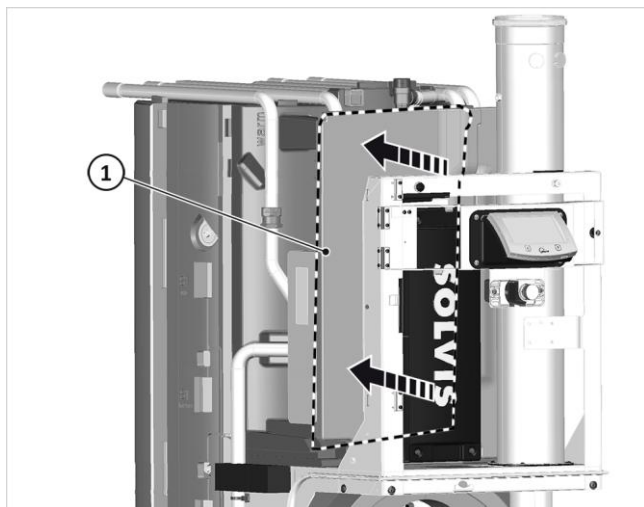


Fig. 113: Inserire il coperchio isolante anteriore della SAC

Se necessario chiudere il coperchio isolante anteriore della SCR

1. Rimontare il coperchio isolante anteriore (1) della stazione circuito di riscaldamento (HKS) e agganciare all'isolamento posteriore sia sopra che sotto.

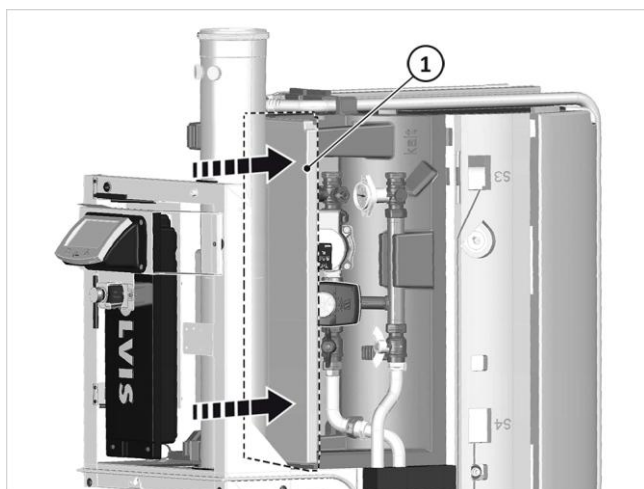


Fig. 114: Inserire il coperchio isolante anteriore della SCR

Chiudere la copertura protettiva del gruppo di rete

1. Controllare se i cavi sono stati posati correttamente e se non si schiacciano chiudendo il coperchio.
2. Serrare gli scarichi della trazione con cautela.

3. Controllare che tutte le strisce prese siano inserite sul gruppo di rete.
4. Fissare il coperchio (1) con quattro viti (2).

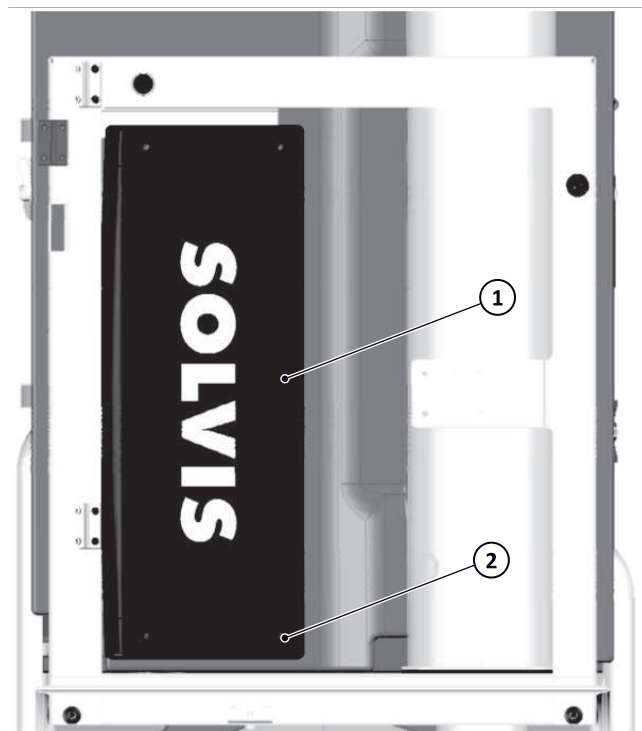


Fig. 115: Fissaggio del coperchio del gruppo di rete

7 Messa in funzione

La messa in funzione va effettuata nella sequenza di seguito descritta:

i Per la messa in funzione dell'impianto deve essere compilato completamente il protocollo della messa in funzione allegato del raccoglitore impianto e questo deve essere sempre conservato in prossimità dell'impianto stesso.

7.1 Accumulatore



ATTENZIONE

Osservare la qualità dell'acqua di riempimento

Sono possibili danni all'impianto di riscaldamento a causa della formazione di pietre / corrosione dell'acqua.

- L'acqua di riempimento deve soddisfare i requisiti della norma VDI 2035, foglio 1.



Qualora si rendesse necessario un trattamento dell'acqua non depurata, consigliamo il sistema "Permasoft-ALU" della ditta Permatrade-Wasser-technik GmbH.



Per informazioni dettagliate sul trattamento dell'acqua vedere → *il manuale dell'impianto di rifornimento di riscaldamento degli impianti Solvis (BRO-AO-ALH).*

Riempimento dell'impianto (prova di pressione)

1. Riempire l'impianto tramite il rubinetto KFE (1).

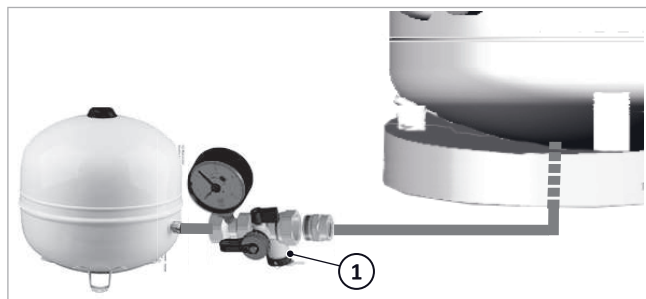


Fig. 116: Rubinetto KFE sul gruppo di collegamento MAG

2. Sfiatare l'impianto, compreso il serbatoio di accumulo.
3. Eseguire una prova di tenuta.

solo per SolvisPia, SolvisLea 8.3 Premium e SolvisLea Pro



ATTENZIONE

Rispettare la pressione massima dell'impianto

La valvola di sicurezza di SolvisPia, SolvisLea 8.3 Premium e SolvisLea Pro risponde a 2,5 bar.

- Non superare la pressione massima dell'impianto di 2,2 bar.
- Per i componenti del circuito di riscaldamento all'interno dell'edificio sono prescritte valvole di sicurezza da almeno 3,0 bar.

Tutti gli altri sistemi



ATTENZIONE

Osservare la pressione nell'impianto di riscaldamento

È possibile far saltare la valvola di sicurezza.

- La pressione massima consentita è di 3,0 bar.
- I dispositivi esterni come le pompe di calore possono essere progettati per pressioni massime dell'impianto inferiori.



→ Vedere le istruzioni di installazione delle pompe di calore Istruzioni di installazione (MAL) della rispettiva pompa di calore.

4. Impostare la pressione di riempimento a 0,3 bar sopra la pressione di ingresso, cioè tra 1,7 e 2,0 bar.



Lo sfiatatoio si trova sulla parte superiore dell'accumulatore.

7.2 SolvisControl

Configurazione di SolvisControl

Prima dell'ulteriore messa in funzione del sistema, una configurazione del SolvisControl. La messa in funzione prosegue a questo punto.

1. Configurare il SolvisControl.



Eseguire tutti i passi descritti, vedere → *Cap. "Configurazione del SolvisControl" delle Istruzioni per l'uso (BAL-SBSX-3-I-IT).*

2. Eseguire le impostazioni di base del SolvisControl.



Esegui tutti i passi descritti → *Cap. "Impostazione base per il riscaldamento, l'acqua ed eventualm. la circolazione" Istruzioni per l'uso (BAL-SBSX-3-I-IT).*



Per un'introduzione approfondita sul comando e il regolatore del sistema vedere → *"Comando di SolvisControl" delle istruzioni per l'uso (BAL-SBSX-3-K-IT).*

7.3 Valvola di miscelazione termostatica

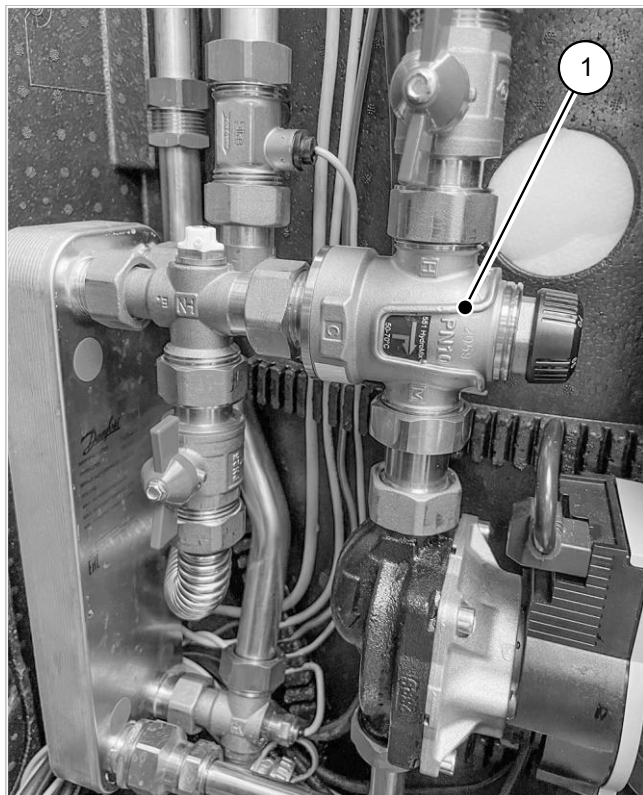


Fig. 117: Valvola di miscelazione termica (1) SolvisBen in WWS

Preimpostazione di fabbrica TMV

La valvola di miscelazione termica (TMV) nella stazione acqua calda è preimpostata di fabbrica a 60°C.

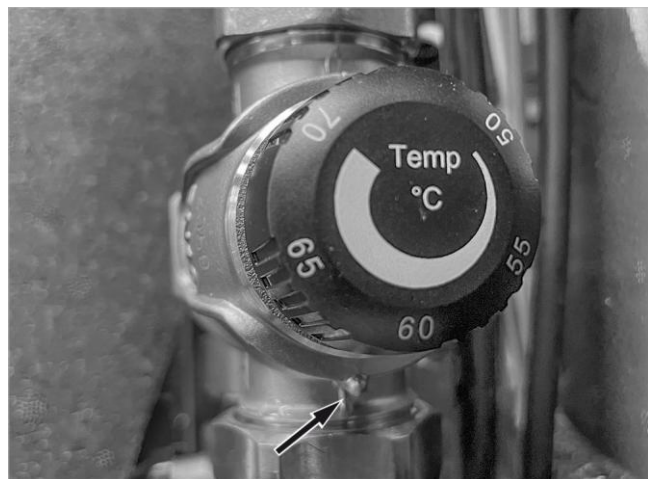


Fig. 118: Impostazione TMV

i Per raggiungere la potenza nominale è necessario modificare l'impostazione della TMV.

- WWS-30: "65 °C"

E In caso di acqua potabile dura, con questo tipo di impostazione si possono creare dei depositi di calcare con relativo aumento del consumo energetico.

7.4 Installazione del generatore di calore

E Per garantire il funzionamento economico, a basse emissioni e prolungato nel tempo è importante che la potenza del bruciatore venga dimensionata correttamente. In caso di risanamento è possibile fare una valutazione pratica e veloce della potenza della caldaia sulla base dei consumi di combustibile (Formula Svizzera).

i Durante il dimensionamento del carico termico sulla base della Formula Svizzera fare attenzione a:

- La Formula normalmente fornisce ottimi risultati se viene riferita alla prassi.
- In caso di edifici con ampie superficie vetrate e / o edifici nuovi (standard d'isolamento edificio nuovo) il calcolo è valido solo parzialmente.
- Il metodo può essere impiegato solo in presenza di condizioni limitanti costanti (superficie riscaldata dell'edificio, comportamento dell'utente).

Dimensionamento secondo la Formula Svizzera

Per valutare il carico termico di un edificio esistente, viene impiegata la Formula Svizzera come segue:

$$\phi_{HL} = \frac{\phi_{\text{Consumo}} \cdot H_o \cdot \eta}{t_{\text{voll}}}$$

ϕ_{HL}	Carico termico in [kW]
ϕ_{Consumo}	Consumo medio annuo in [l] olio combustibile / [m³] gas
H_o	Valore termico massimo (potere calorifico), vedere tabella
η	Grado di utilizzo annuo (caldaia a gas a condensazione ca. 0,95)
t_{voll}	Ore piene in [h] (per edifici con riscaldamento e acqua calda, ca. 2300 h)

In caso di utilizzo di olio combustibile EL oppure gas metano H si ha la seguente relazione:

$$\phi_{HL} = \frac{\phi_{\text{Consumo annuo}}}{230}$$

Valore termico massimo (potere calorifico)

Combustibile	Valore termico massimo (H_o)
Olio combustibile EL	10,6 kWh/l
Gas metano H	10,5 kWh/m³
Gas metano L	9,5 kWh/m³
Gas liquido	7,4 kWh/m³

Esempio:

il consumo annuo in una villetta monofamiliare con riscaldamento a olio combustibile ammonta a ca. 3500 l (olio combustibile EL). Si ha il seguente carico termico medio: $\phi_{HL} = 3500 / 230 = 15,2$ kW.

Risultato: un bruciatore da 17 kW è sufficiente per il riscaldamento di una villetta monofamiliare.



Per l'installazione degli impianti Hybrid vedere ➔ cap. "Progettazione dell'impianto" nella documentazione di progettazione (PUL-LEA o PUL-MIA).

7.5 Bruciatore a gas

solo SolvisBen Gas e Hybrid-Gas



- Il bruciatore è preimpostato per il funzionamento con gas metano "H" e può funzionare anche con gas metano "L".
- Per il funzionamento con gas liquido, bisogna prima montare il kit di conversione, vedere → "Montaggio kit di conversione per il gas liquido", cap. "Conversione a gas liquido", pag. 21.

7.5.1 Controllo bruciatore



L'azionamento dell'uscita A12 non influenza il bruciatore SX-LN-3.

Il controllo manuale del bruciatore avviene nel menu principale "Installatore" attraverso i menu "Bruciatore" o "Riscaldamento" – "Funzione di manutenzione".

Attivare bruciatore

Registrazione in SolvisControl come installatore:

- Selezionare la funzione di manutenzione (Menu "Installatore" → "Riscaldamento" → "Funzione di manutenzione"), vedere anche il → cap. "Manutenzione" delle istruzioni per l'uso (BAL-SBSX-3-I-IT).

7.5.2 Impostazioni

Impostazione del valore di CO₂ (max. potenza del bruciatore)

Il valore di CO₂ è impostato a pieno carico. Per il valore di CO₂ da impostare per la potenza massima del bruciatore, consultare la tabella seguente:

Potenza bruciatore	Valore di CO ₂ alla potenza massima del bruciatore
10 kW / 18 kW	9,9 - 10,5% (gas naturale)
25 kW / 30 kW	12,0 - 12,6% (gas liquido)

- Impostare il valore di CO₂ con la vite di regolazione (2).
- Avviare la funzione di manutenzione "Potenza massima del bruciatore"
 - Avvitare la vite di regolazione = il valore di CO₂ diminuisce
 - Svitare la vite di regolazione = il valore di CO₂ aumenta

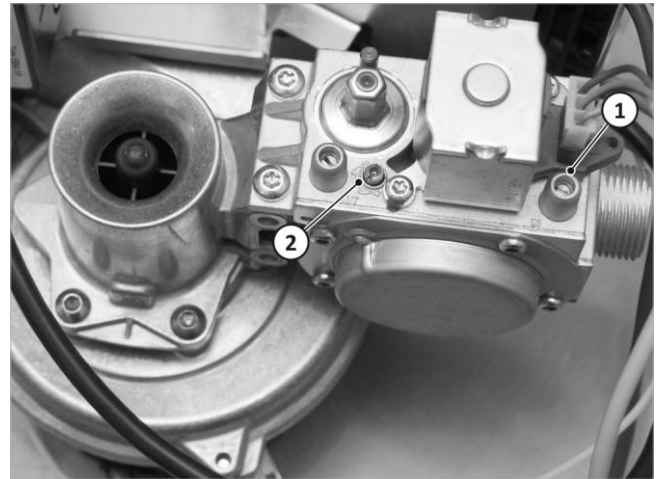


Fig. 119: Regolazione del bruciatore

- Presa di misura
- Vite di regolazione CO₂

Solo in caso di modifica: preimpostazione del bruciatore

Procedere come segue, se durante la messa in servizio la vite di regolazione del valore CO₂ è stata spostata in modo grossolano:

- Avvitare la vite di regolazione fino alla battuta in direzione del simbolo Meno (senso orario). Successivamente svitarla in senso antiorario come da tabella seguente:

Potenza bruciatore	Giri in senso antiorario per	
	gas metano	gas liquido
10 kW	4	3
18 kW	4½	3¼
25 kW	7¼	6
30 kW	7¼	6

Controllo del valore di CO₂ (min. potenza del bruciatore).

Dopo aver impostato il valore di CO₂ a pieno carico, verificare il valore di CO₂ a carico minimo

- Avviare "Potenza bruciatore min." nella funzione di manutenzione.

Il valore di CO₂ a potenza minima non deve scendere al di sotto dei seguenti valori limite:

Potenza bruciatore	Valore di CO ₂ a potenza minima del bruciatore
10 kW	fino al 2% in meno di CO ₂ rispetto alla potenza massima del bruciatore
18 kW / 25 kW / 30 kW	fino all'1% di CO ₂ in meno rispetto alla potenza massima del bruciatore

Per il valore di CO₂ alla potenza massima del bruciatore, vedere → le istruzioni di lavoro "Impostazione del valore di CO₂ (potenza massima del bruciatore)", p. 48.



- Se si scende al di sotto dei valori limite con potenza bruciatore minima, rivolgersi al servizio clienti Solvis.
- Non correggere il valore di CO₂ in caso di potenza minima del bruciatore).



- Negli impianti a gas liquido, al primo riempimento del serbatoio, si trovano spesso ancora resti di azoto in quest'ultimo.
- Dopo il secondo riempimento del serbatoio, la composizione del gas combustibile può quindi cambiare ulteriormente.
- Dopo il secondo riempimento della tanica controllare l'impostazione del bruciatore (contenuto di CO₂-nel gas di scarico).



- Se alla prima messa in funzione dell'impianto il bruciatore non dovesse accendersi al primo tentativo, significa che c'è ancora aria nelle condutture del gas.
- La procedura di accensione può essere ripetuta più volte. Dopo il quinto tentativo viene visualizzato un messaggio di errore sul display del regolatore di sistema SolvisControl, vedere → "Sblocco dell'automatismo di combustione", cap. "Soluzione dei problemi", pag. 63.
- In caso di disturbi, controllare sul bruciatore la pressione di flusso, che deve essere compresa tra 20 e 60 mbar.
- Per controllare la pressione di flusso del gas con il bruciatore in funzione utilizzare il raccordo di misura → fig. 119 (1).

7.6 Bruciatore a gasolio

solo SolvisBen Gasolio e Hybrid-Gasolio



ATTENZIONE

Combustibile ammesso

Per la tutela della garanzia

- SolvisMax/Ben deve essere usato esclusivamente con olio combustibile poco solforoso (50 ppm)! Questo è valido anche per la messa in funzione.
- Si consiglia l'uso di olio combustibile povero di zolfo di elevata qualità conforme a DIN 51603-1.
- Inoltre, tutte le caldaie per il riscaldamento a olio sono approvate per oli combustibili (poveri di zolfo) con una percentuale biologica fino al 10% secondo DIN SPEC 51603-6.



ATTENZIONE

Per il collegamento dell'olio combustibile osservare le seguenti indicazioni

- La tubazione dell'olio combustibile, fondamentalmente, deve essere predisposta con un sistema a una linea con tubi di rame di 6 x 1 mm!
- Devono essere utilizzati sempre filtri per il gasolio con una finezza di filtro < 20 µm.
- Con la prima messa in funzione non aspirare l'olio combustibile con la pompa del gasolio del bruciatore, poiché la pompa verrebbe danneggiata con il funzionamento a secco.



ATTENZIONE

Utilizzare solamente i pezzi prescritti

Diversamente si può avere il non funzionamento o il danneggiamento del bruciatore.

- Per i pezzi prescritti vedere → tab. "Componenti utilizzati", pag. 73
- È vietato l'impiego di altri componenti.

Campi di potenza del bruciatore



Il bruciatore può essere regolato nell'ambito dei campi di potenza definiti (vedere → tab. "Valori di impostazione per potenza del bruciatore", pag. 73) in base al fabbisogno di riscaldamento dell'oggetto. I bruciatori vengono preimpostati dalla fabbrica in base alle seguenti pressioni:

- bruciatore 10/17 kW: 8/18 bar
- bruciatore 14/23 kW: 8/20 bar.

Controllo dei presupposti per l'impostazione del bruciatore:

1. Durata minima del bruciatore prima della misurazione 10 min.
2. Temperatura di esercizio raggiunta all'inizio del tamponamento di riscaldamento (sensore S4).

Valori dei gas di scarico a cui mirare:

- CO₂ 13,3 %
- NO_x 30 - 38 ppm (legati al combustibile)

Impostazione del bruciatore nella seguente sequenza

Valore di impostazione relativa alla potenza bruciatore, vedere la → tab. "valori di impostazione per la potenza del bruciatore", pag. 73.

1. Passare al menu installatore.
2. Attivare la modalità manuale del bruciatore con: "Bruciat." → "Regola il soffiatore - start".
3. Sotto "Regolare il soffiatore per" passare al **Livello 2**.
4. Impostare la pressione della pompa per il livello 2 (pag. → istruzioni di lavoro "impostazione della pressione della pompa").
5. Impostare il n. di giri bruciatore per il livello 2 (vedi pag. → istruzioni di lavoro "impostazione del soffiatore").
6. Sotto "Regolare il soffiatore per" passare al **Livello 1**.
7. Impostare la pressione della pompa sul livello 1.
8. Impostare il n. di giri bruciatore sul livello 1.

Impostazione della pressione della pompa

1. Impostare la pressione della pompa del corrispondente livello con la vite di regolazione della pressione.

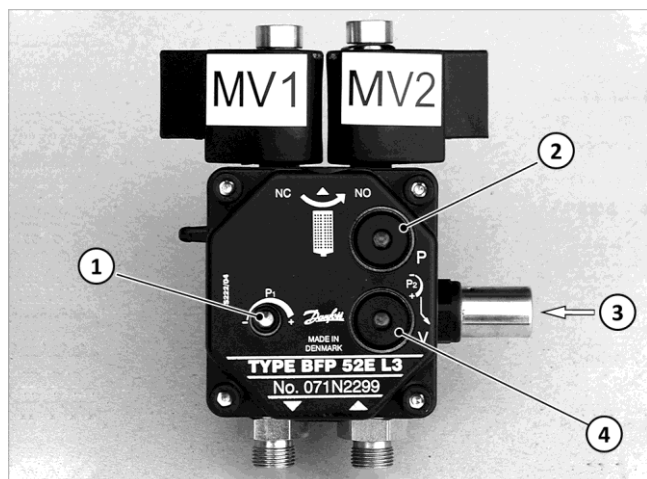


Fig. 120: Impostazione della pressione pompa nella pompa del gasolio

- 1 Impostazione pressione livello 1
- 2 Collegamento misurazione pressione
- 3 Impostazione pressione livello 2
- 4 Collegamento misurazione vuoto

Impostazione del n. di giri bruciatore

L'impostazione viene eseguita nel menu "Installatore" => "Bruciat." => "Regola il soffiatore - start" di Solvis-Control.

1. Nel menu installatore selezionare "Bruciat.".

0:00 gg.mm.aa IP: 172.17.3.117 Installatore	
Riscal.	Ingres.
Acqua	Uscita
Ricircolo	Messaggi
Solare	Dati
Altro	Bruciat.*

A seconda del sistema scelto, la voce di menu "Bruciatore" visualizzata cambia in "Pompa di calore" o "Generatore di calore". Si ottiene una vista generale dei generatori di calore installati.

2. Passare alla pagina successiva con il pulsante di navigazione.

0:00 gg.mm.aa Bruciat. 1/6	
Rendimento	< Auto > ^
Stato	off
Passo di programma	0
Temperatura eSTB	25.°C v

3. Selezionare "start" accanto a "Regola il soffiatore".

0:00 gg.mm.aa Bruciat. 2/6	
Stato del ventilatore	off ^
Velocità attuale ventola	0.0%
Velocità ventola 1/2	60.0% / 85.0%
Regola il soffiatore	start > v

Le modifiche apportate alle impostazioni del soffiatore possono essere in

- A Standby (passo di programma 0) oppure
- B in funzione con attivazione modulazione (passo di programma 8).

A Impostazione del n. di giri bruciatore in standby

1. Mettere lo stato del bruciatore con l'interruttore basculante su "Off".
2. Se necessario aspettare fino a quando il bruciatore non avrà raggiunto lo standby (passo di programma 0).
3. Selezionare "Regolare il soffiatore per" con l'interruttore basculante per il livello bruciatore da impostare (qui ad es. livello 1).

0:00 gg.mm.aa Bruciat. - Impostazione del ventilatore	
Stato (Passo di programma)	< off (0) >
Regolare il ventilatore per	< Fase 1 >
velocità ventilatore salvata	70%
nuova velocità ventilatore	- 70% + OK

4. Impostare il n. di giri bruciatore e confermare con "OK".
5. Aspettare che siano attive le modifiche in "n. di giri bruciatore salvati".
6. Se necessario, procedere allo stesso modo per gli altri livelli bruciatore.
7. Chiudere il menu con il pulsante indietro.

B Impostazione n. di giri bruciatore in modalità funzionamento bruciatore

1. Mettere lo stato del bruciatore con l'interruttore basculante su "On".
2. Se necessario aspettare fino a quando il bruciatore non avrà raggiunto l'attivazione modulare (passo di programma 8).
3. Selezionare "Regolare il soffiatore per" con l'interruttore basculante per il livello bruciatore da impostare (qui ad es. livello 2).

0:00 gg.mm.aa Bruciat. - Impostazione del ventilatore	
Stato (Passo di programma)	< off (0) >
Regolare il ventilatore per	< Fase 1 >
velocità ventilatore salvata	70%
nuova velocità ventilatore	- 70% + OK

4. Impostare il n. di giri bruciatore e confermare con "OK".
5. Aspettare che siano attive le modifiche in "n. di giri bruciatore salvati".
6. Utilizzare un manometro per controllare la pressione del soffiatore. (Rispettare le pressioni minime e i dati di impostazione, vedere il ➔ tab. "Valori di impostazione per la potenza del bruciatore", pag. 73).

- Se necessario, procedere allo stesso modo per gli altri livelli bruciatore.
- Chiudere il menu con il pulsante indietro.

7.7 Impianto di riscaldamento

i Consigliamo di riscaldare l'intero impianto di riscaldamento a circa 60°C (rispettare le temperature ammesse!)

"Inibizione termica" dell'acqua di riscaldamento

- Per far circolare il volume dell'accumulatore attivare la pompa dell'acqua calda (uscita PWM, W) durante il riscaldamento, posizionando SolvisControl su **"Man"** (Menu **"Installatore"** → **"Uscite"** → **"altro"** → **"Analogico/PWM"** → **"Pompa WW"** → Stato: **"Man"**).
- Per impostare il generatore di calore sulla potenza massima vedere → *cap. "Inserimento e disinserimento del generatore di calore per la manutenzione" nelle istruzioni per l'uso (Installatore) del generatore di calore.*
- Se possibile, attivare i circuiti di riscaldamento (pompa, miscelatore e valvole termostatiche).
- Quando su S4 è stato raggiunto il valore nominale, è possibile terminare la procedura di riscaldamento.
- Per concludere controllare la pressione di riempimento che deve essere compresa tra 1,5 e 2,5 bar.

7.8 Pompa della staz. di carico-mento accumul. - SolvisBen Hybrid

7.8.1 Possibilità di impostazione

Pompa di carico viene regolata tramite un segnale velocità di PWM del SC-3. Non è necessario impostare pompa.

7.8.2 Sfiato

Sfiatare la pompa

Se la pompa non sfiata da sola, questa deve essere messa in funzione manualmente e in sequenza alla velocità massima e minima in modo da evacuare le tasche d'aria accumulate nella pompa e nel sistema. Procedere come descritto qui di seguito:

- In SC-3 passare la menu **"Installatore"**.
- Selezionare il menu **"Uscite"** → **"Altri"** → **"Analogico/PWM"** → **"Pompa di carico"**.
- Impostare **"Predefinitone manuale"** su **"100%"**. La pompa funziona alla velocità massima.
- Dopo ca. 20 sec. premere **"+"** e impostare su **"0%"**. La pompa non funziona
- Dopo ca. 10 sec. premere **"-"** e impostare su **"100%"**. La pompa funziona alla velocità massima
- Ripetere la procedura per alcuni minuti.
- Impostare **"Predefinitone manuale"** su **"Auto"**.

7.9 Pompa circuito di riscaldamento Wilo PARA (HKS integrata)

Nel caso che la pompa non effettuasse automaticamente l'operazione di sfiato:

- Attivare la funzione di sfiato con il pulsante di comando, premere per 3 secondi, quindi rilasciarlo.

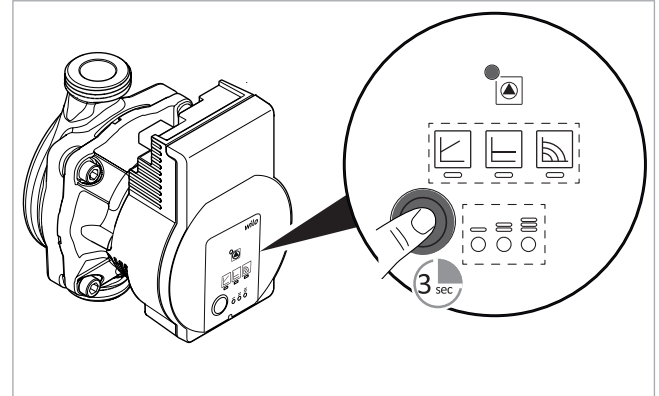


Fig. 121: iniziare l'operazione di sfiato

Avviare la funzione di sfiato, la durata è di 10 minuti.

La fila superiore e inferiore di LED lampeggia in modo alternato con intervallo di 1 secondo.

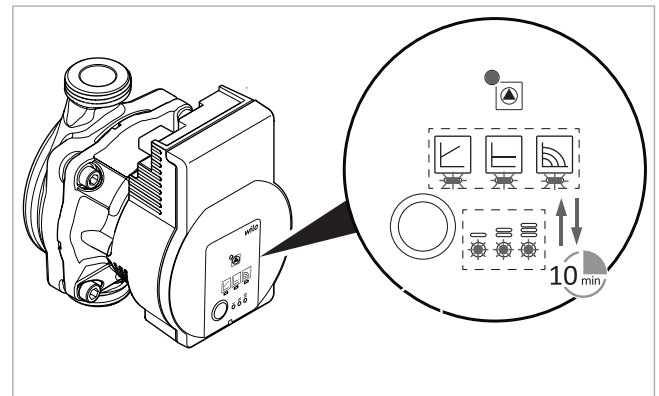


Fig. 122: Indicazione sfiato in funzione

- Per interrompere, premere per 3 secondi il pulsante di comando.

i Dopo aver effettuato lo sfiato, l'indicazione LED visualizza i dati pompa precedentemente impostati.

Impostazione della prevalenza e della modalità di regolazione

i **Nota sulla prevalenza:**

Per la modalità di regolazione „ $\Delta p-v$ (variabile)“ le impostazioni delle linee caratteristiche corrispondono circa alla prevalenza riportata qui di seguito:

- I: ca. 2,0 mWS
- II: ca. 3,4 mWS
- III: ca. 4,4 mWS.

Per le linee caratteristiche dettagliate della pompa, vedi → *Cap. "Ripartizione circuito di riscaldamento", pag. 77.*

Nota sulla modalità di regolazione

Modalità di regolazione*	Descrizione	Raccomandazione
 $\Delta p-v$ (variabile)	La pompa riduce della metà la prevalenza in caso di diminuzione del volume nella tubazione. Risparmio di energia elettrica attraverso la regolazione della prevalenza al fabbisogno di portate e alle basse velocità di flusso.	Impostazione standard per i sistemi di riscaldamento a due tubazioni con elementi riscaldanti per la riduzione dei rumori di flusso nelle valvole dei termostati.
 $\Delta p-c$ (costante)	La regolazione mantiene costante la prevalenza impostata indipendentemente dalla portata.	In caso di riscaldamento a pavimento, di tubazioni di grandi dimensioni o di applicazioni senza linea caratteristica della tubazione modificata (ad es. pompe di caricamento dell'accumulatore) così come di sistemi di riscaldamento a una tubazione con elemento riscaldanti.
 $n = c$ (numero di giri costante)	La pompa funziona in base a tre livelli di velocità preimpostati (I, II, III).	Raccomandato per impianti con resistenza immutata che richiedono una portata costante.

* selezione di tre linee caratteristiche predefinite (I, II, III).

Impostazione della tipologia di regolazione

La selezione LED delle modalità di regolazione e delle linee caratteristiche correlate avviene in senso orario.

1. Premere brevemente il pulsante di comando (ca. 1 secondo).

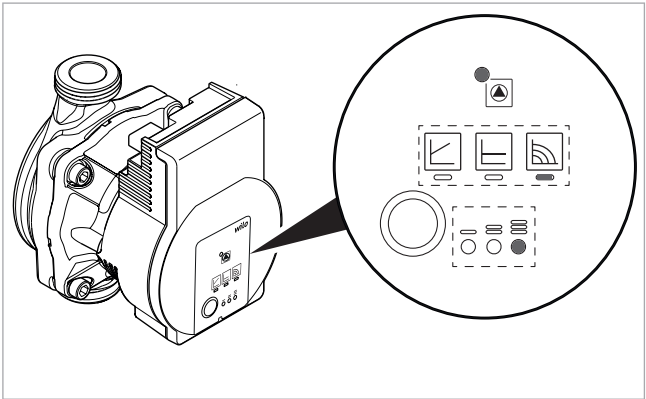


Fig. 123: Impostazione di base (N.giri costante, linea caratteristica III)

I LED indicano la modalità di regolazione rispettivamente impostata e la linea caratteristica.

Per conoscere il menu

Premere sul pulsante di comando	Indicazione LED	Modalità di regolazione	Linea caratteristica
1.		Numero di giri costante ($n = c$)	II
2.			I
3.		Differenza di pressione variabile ($\Delta p-v$)	III
4.			II
5.*			I
6.		Differenza di pressione costante ($\Delta p-c$)	III
7.			II
8.			I
9.**		Numero di giri costante ($n = c$)	III

* Impostazione consigliata nel caso non si abbiano ulteriori informazioni.

** Con il 9. Premendo il pulsante si ha l'impostazione base (numero di giri costante / linea caratteristica III vedi → Cap. 123) che viene quindi raggiunta.

Panoramica impostazione della pompa

Elemento di regolazione	Comando	Impostazione / Funzione
	premere brevemente più volte	Selezione modalità di regolazione
		Selezione linea caratteristica
	Premere per 3 sec.	Funzione di sfiato (solo la pompa)
	Premere per 5 sec.	Nuovo avviamento manuale
	Premere per 8 sec.	Blocco / sblocco del tasto

7.10 Impostazione di base

Esecuzione dell'impostazione di base

Prima dell'ulteriore messa in funzione dell'impianto è necessario eseguire ancora dei controlli e delle impostazioni di base conclusivi. Una volta terminate le impostazioni di base si può procedere con la messa in funzione.

1. Eseguire le impostazioni di base del SolvisControl.

- → Cap. "Protezione antiblocco",
- → Cap. "Controllo di plausibilità" e
- → Cap. "salva dati" delle istruzioni per l'uso (BAL-SBSX-3-I-IT).

7.11 Lavori finali

7.11.1 Controllo

Controllo della temperatura dell'acqua calda

1. Controllare la temperatura dell'acqua calda da un punto di utilizzo.

 Se l'acqua non è abbastanza calda, vedi anche → Cap. "Risoluzione dei problemi" del manuale d'uso (BAL-SBSX-3-I-IT).

7.11.2 Senza isolamento del contenitore

L'isolamento superiore è composto da 4 pezzi singoli: l'isolamento superiore del contenitore (1) con il coperchio di sfianto smontabile (2), gli isolamenti superiori della HKS (2) e della WWS (4).

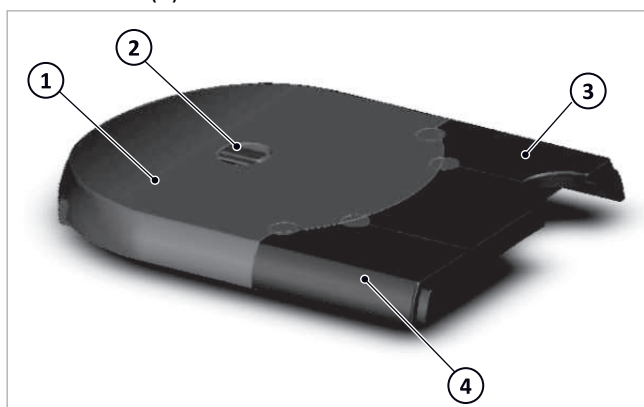


Fig. 124: Isolamento superiore SolvisBen

Montare dall'alto gli isolamenti per gli attacchi.

Per il montaggio dall'alto degli attacchi per l'acqua potabile e il riscaldamento, procedere come segue:

1. Gli isolamenti superiori della WWS → fig. 124 (4) e HKS → fig. 124 (3) devono essere montati inserendoli dall'alto.
2. Prendere l'isolamento del contenitore → fig. 124 (1) e rimuovere delicatamente con un coltello affilato i quattro espansi della WWS (5) facendo leva sulle scanalature (6).
3. **Solo con HKS integrata:**
Rimuovere i tappi della HKS (7) facendo leva lungo le scanalature (8).

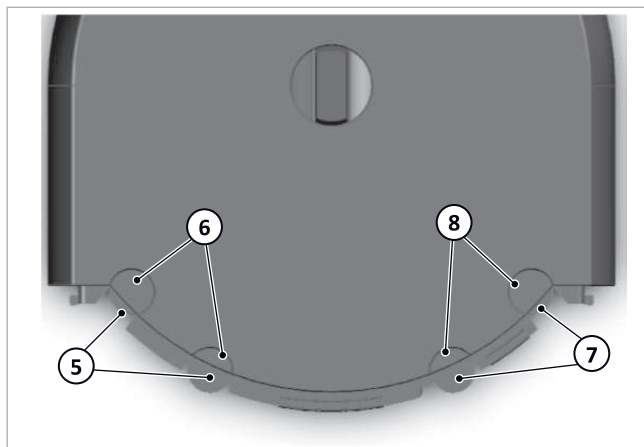


Fig. 125: Taglio dei passaggi delle tubazioni

4. Posizionare l'isolamento del contenitore → fig. 124 (1) sopra al contenitore.
5. Agganciare l'isolamento superiore con quello dell'isolamento del contenitore. Ci sono 4 punti di aggancio:
 - laterali a sinistra e a destra (1)
 - centrale posteriore (2)
 - centrale anteriore (3)

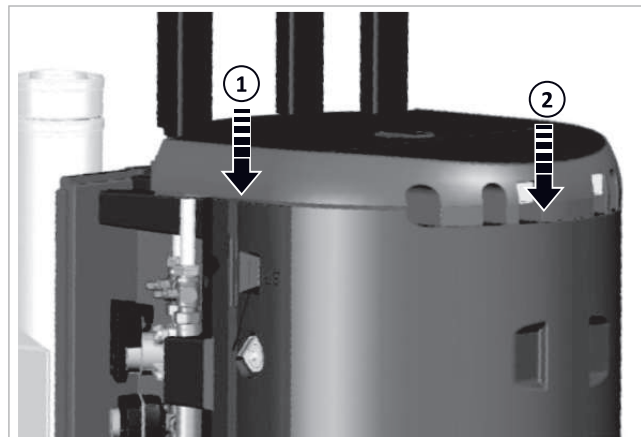


Fig. 126: Aggancio a destra e posteriore

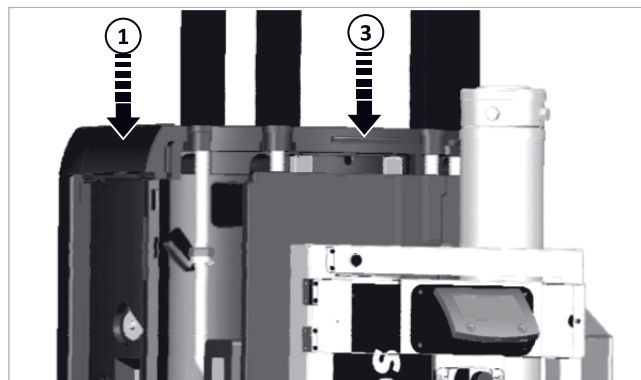


Fig. 127: Aggancio a sinistra e anteriore

6. Posizionare l'isolamento superiore della HKS → fig. 124 (3).
7. In caso di posizionamento della tubazione del gas in alto, tagliare l'isolamento superiore della WWS (1, vedere anche → fig. 124 (4)) prima del montaggio → fig. 128 (sagoma in dotazione).

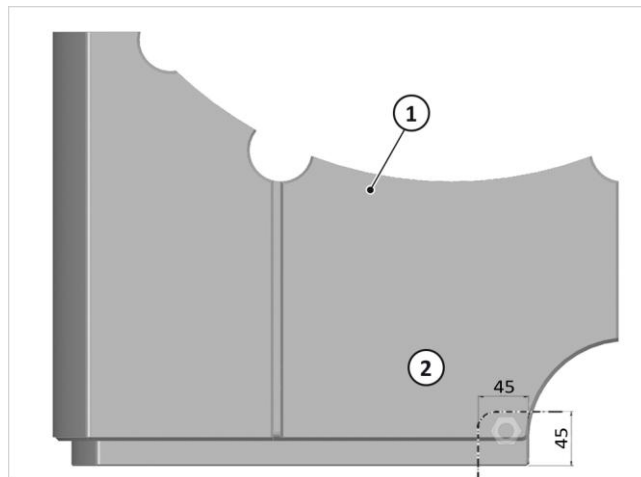


Fig. 128: Se necessario, tagliare l'accesso della tubazione del gas

- Per ridurre al minimo per perdite di calore, montare l'isolamento della tubazione (1) insieme all'isolamento superiore.

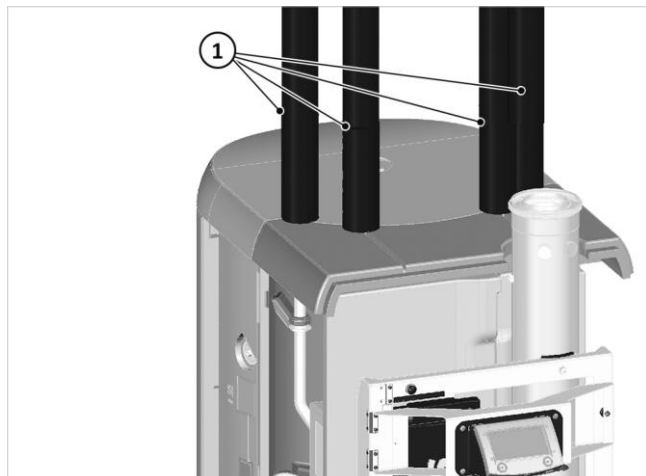


Fig. 129: Isolamento superiore con attacchi in alto

Montare dal di dietro gli isolamenti per gli attacchi.

Per il montaggio dal di dietro degli attacchi per l'acqua potabile e il riscaldamento con kit di raccordo flessibile, procedere come segue:

- Posizionare l'isolamento superiore assemblato → fig. 124 (1+2+3+4) completo sul contenitore.
- Agganciare l'isolamento superiore del contenitore con quello del contenitore. Ci sono 4 punti di aggancio:
 - laterali a sinistra e a destra (1)
 - centrale posteriore (2)
 - centrale anteriore (3)

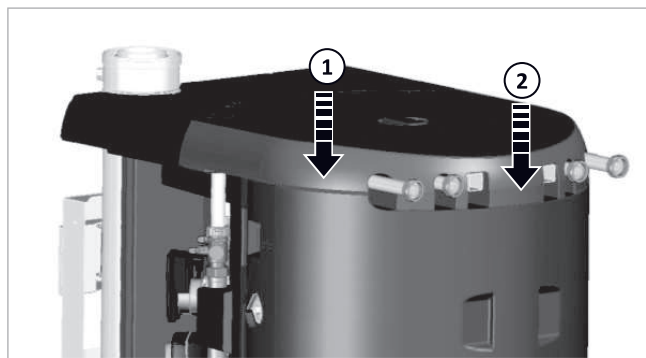


Fig. 130: Aggancio a destra e posteriore

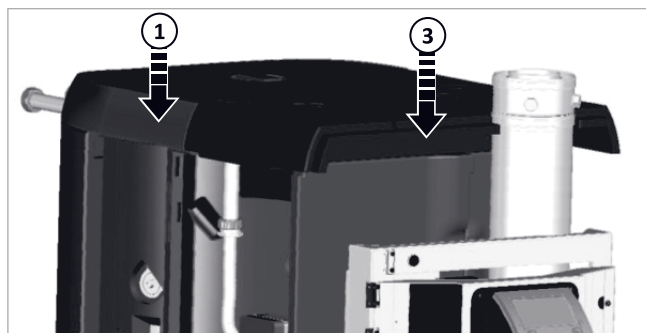


Fig. 131: Aggancio a sinistra e anteriore

- Per ridurre al minimo le perdite di calore, montare l'isolamento dei tubi di collegamento con quello del contenitore.
- Chiudere le aperture con tappo in non tessuto.

7.11.3 Isolamento laterale del contenitore

Conclusione dei lavori

- Prendere il sacchetto con i tappi in non tessuto per chiudere le fessure dell'isolamento posteriore del contenitore (conf. frecce in → Fig. 132, fig. 133 e fig. 134).



Fig. 132: Tappi in non tessuto per retro

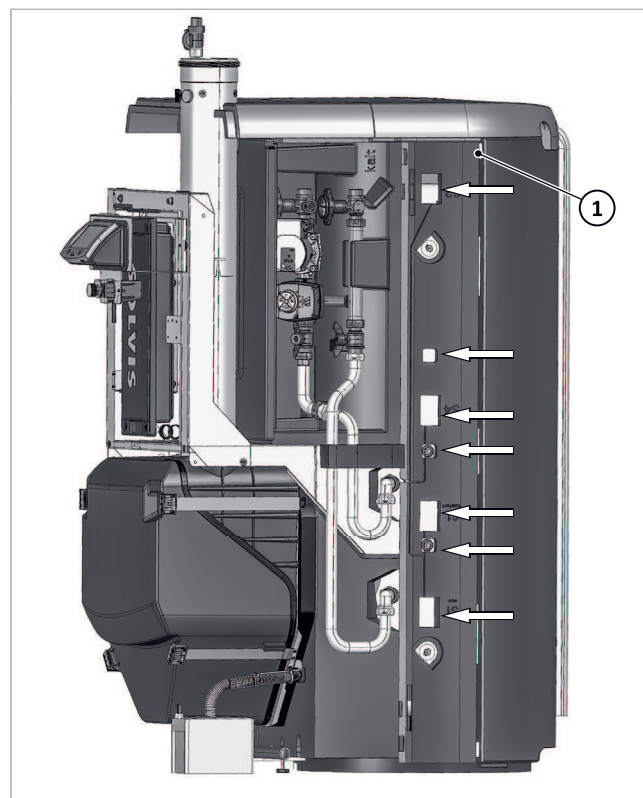


Fig. 133: Tappi in non tessuto lato destro

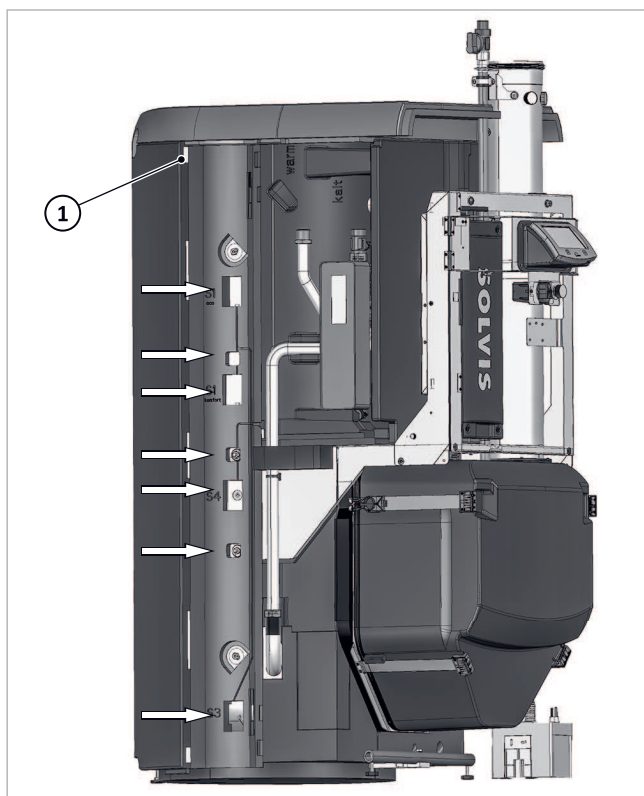


Fig. 134: Tappi in non tessuto lato sinistro

2. Rimuovere una parte laterale e posizionare l'isolamento posteriore del contenitore ad un angolo di ca. 15° rispetto alla scanalatura superiore (1).
3. Pressare la parte laterale nella scanalatura dell'isolamento posteriore dell'isolamento posteriore del contenitore lungo l'intera altezza.



Fig. 135: Inserimento della parte laterale

4. Piegarla la parte laterale.



Fig. 136: Pressione della parte laterale

5. Montare adesso la seconda parte laterale. Ripetere i passi 2-4.
6. Estrarre completamente i piedi d'appoggio fino al pavimento in modo da sollevare le parti laterali.

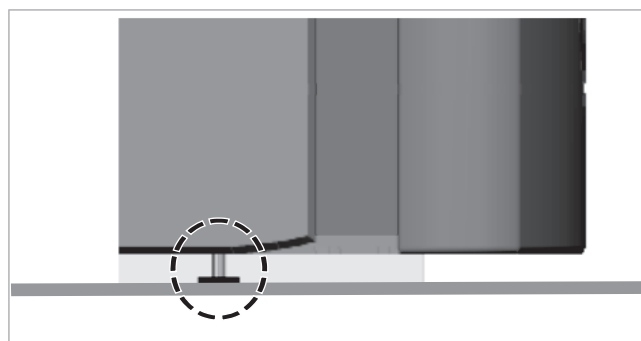


Fig. 137: Estrazione dei piedi d'appoggio delle parti laterali.

7. Infine spingere la parte anteriore dal davanti. Per orientarsi, spingere prima le fessure anteriori

attraverso il regolatore centrale e l'interruttore principale (3).

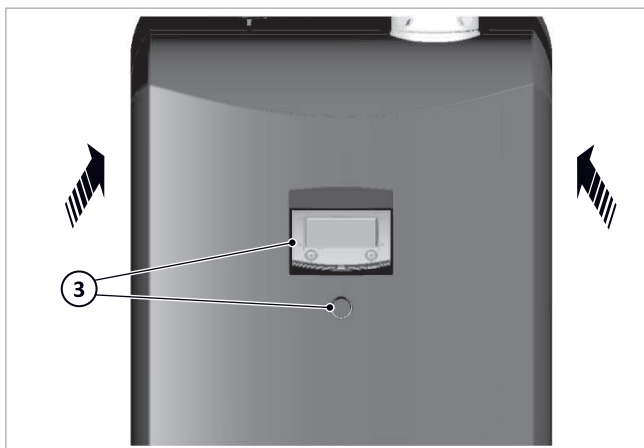


Fig. 138: Spinta della copertura anteriore

8. Spingere poi tramite le due parti laterali (6) e l'isolamento superiore (5). Chiudere a filo la parte anteriore con le strisce rosse delle parti laterali (6).
9. La copia della targhetta (4) e l'etichetta energetica devono essere ben visibili sul rivestimento del dispositivo.

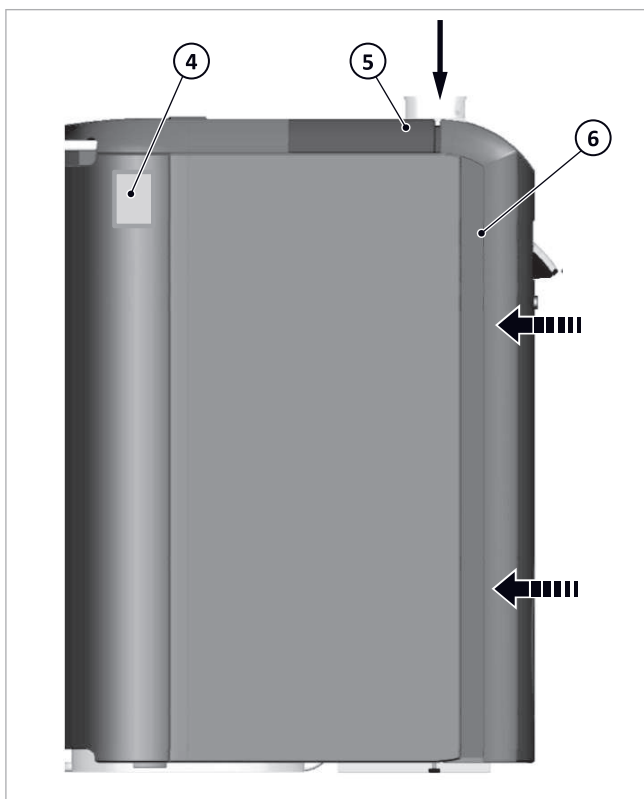


Fig. 139: Vista laterale

10. Etichettare le tubazioni e i cavi.
11. Allegare le istruzioni al raccoglitore impianto.

7.11.4 Consegna

Consegna dell'impianto all'utente

1. Istruire l'utente sulle condizioni di esercizio specifiche del regolatore.
2. Spiegare le impostazioni per il riscaldamento, l'acqua calda e la circolazione.
3. Spiegare l'utilizzo del modulo di comando ambiente.
4. Evidenziare l'obbligo di manutenzione annuale.
5. Consegnare il raccoglitore impianto.

8 Manutenzione



AVVERTENZA

Superfici calde

Sono possibili ustioni gravi.

- Prima di qualsiasi intervento, spegnere e lasciar raffreddare l'impianto.
- Non toccare le superfici e i componenti bollenti.



ATTENZIONE

Trattare le superfici dell'impianto con cura

I detergenti possono causare dei danneggiamenti della superficie!

- Per la pulizia del rivestimento esterno non utilizzare detergenti aggressivi o contenenti solventi.
- Rimuovere lo sporco con un panno morbido e umido.

Secondo l'ordinanza per il risparmio energetico (EnEV) e per mantenere i diritti di garanzia, si devono condurre una volta all'anno i lavori di manutenzione e pulizia.



- I lavori devono essere eseguiti da personale tecnico specializzato e documentati nel protocollo di manutenzione
- Custodire il protocollo di manutenzione nel raccoglitore dell'impianto.

8.1 Manutenzione generale

Controllo delle condizioni generali (annualmente)

1. Controllare le condizioni generali. Rimuovere lo sporco con un panno umido. Non utilizzare detergenti aggressivi o contenenti solventi!
2. Verificare il perfetto funzionamento del regolatore di sistema (valori delle sonde, modalità di funzionamento e valori di impostazione).
3. Verificare il perfetto funzionamento della produzione di acqua calda e della regolazione della circolazione.
4. Verificare il perfetto funzionamento del motore del miscelatore e del miscelatore (valori delle sonde plausibili, corretta direzione di apertura e modalità di funzionamento automatico).
5. Verificare il perfetto funzionamento delle pompe (pompe di riscaldamento, dell'acqua calda, solare).

Controllare il sifone della condensa

1. Sollevare la parte anteriore.
2. Allentare l'avvitamento superiore del sifone sulla curva del tubo di scarico fumi ed estrarre verso il basso il sifone.
3. Controllare e spurgare il sifone di condensa.
4. Controllare che sia disponibile un'uscita libera per il tubo della condensa che deve presentare una pendenza costante dal sifone allo scarico.

Sfiato dell'accumulatore

1. Fare passare il tubo flessibile di sfiato in modo sicuro in un recipiente di raccolta o scarico di drenaggio.
2. Estrarre il coperchio di sfiato (1) dall'isolamento superiore.

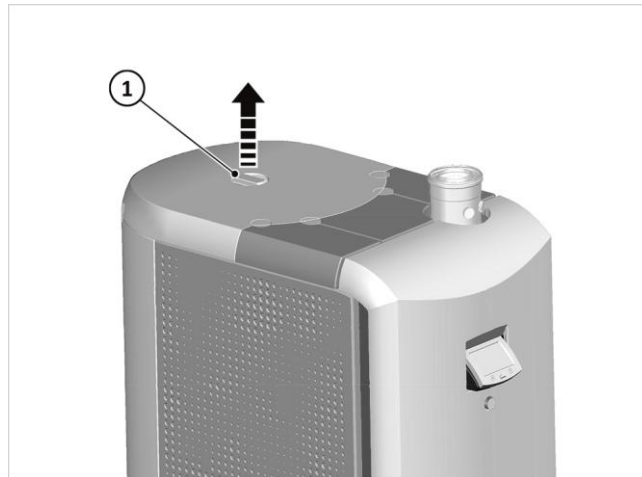


Fig. 140: Estrarre il coperchio di sfiato

3. Aprire lo sfiatoio manuale del contenitore.

La miscela aria/acqua fuoriuscente viene condotta verso il recipiente di raccolta o lo scarico di drenaggio attraverso il tubo flessibile di sfiato.



Fig. 141: tubo flessibile di sfiato dello sfiatoio

4. Ventilare l'accumulatore fino a quando si sentirà più fuoriuscire l'aria. Osservare la fuoriuscita di liquido dal tubo perché non devono essere più visibili delle bolle d'aria.
5. Chiudere lo sfiatoio manuale e rimontare il coperchio di sfiato.

Controllo delle funzioni di sicurezza

1. Controllare il funzionamento e la tenuta delle valvole di sicurezza nel circuito dell'acqua potabile, in quello del riscaldamento e nel circuito solare.

Controllo della pressione di ingresso del vaso di espansione (VEM)

1. Chiudere il MAG dalla valvola a cappa.
2. Aprire la valvola KFE del gruppo di collegamento MAG per eliminare tutta la pressione dal MAG.

L'acqua di riscaldamento senza bolle d'aria del MAG può essere prelevata per la misurazione del pH.

3. Controllare la pressione di riempimento della valvola dell'aria di MAG utilizzando un manometro.

A seconda dell'altezza dell'impianto, correggere la pressione di riempimento e del vaso tra 1,5 e 2,0 bar.

4. Chiudere la valvola KFE e aprire la valvola a cappa.

Controllo del valore di PH dell'acqua di riscaldamento

1. Controllare il valore pH dell'acqua di riscaldamento che deve essere compreso tra 8,2 e 8,5.
2. Se il valore di pH dell'acqua di riscaldamento non viene mantenuto, trattarla di conseguenza.

Controllo della pressione di riempimento dell'impianto di riscaldamento

1. Controllare e, se necessario, correggere la pressione di riempimento dell'impianto di riscaldamento.

La pressione dell'impianto deve essere tra 2,0 e 2,5 bar.

2. Controllare la tenuta di tutti i collegamenti.

Se necess. spurgare lo scambiatore di calore acqua calda

Spurgare solo nel caso in cui il calcare possano determinare una riduzione dell'alimentazione di acqua calda. Prima di spurgare lo scambiatore di calore, sezionarlo dalla rete.

1. Sottoporre ad un controlavaggio lo scambiatore di calore acqua calda nel lato acqua potabile con acido formico al 20%.
2. Controllare e, se necessario, pulire i perlatori in corrispondenza dei punti di prelievo.
3. Risciacquare accuratamente i punti di prelievo dopo la pulitura.



AVVERTENZA

Pericolo in caso di soluzioni alcaline e acidi

Possibili scottature delle mani e del viso.

- Osservare i fogli di dati di sicurezza.
- Applicare le misure di protezione indicate.
- Indossare una tuta da lavoro completa e i guanti di sicurezza.
- Utilizzare gli indumenti protettivi personali (PSA)

8.2 Manutenzione bruciatore a gas

8.2.1 Sifone condensa

Controllo del sifone di condensa

1. Rimuovere il rivestimento frontale e laterale.
2. Allentare l'avvitamento superiore del sifone sulla curva del tubo di scarico fumi ed estrarre verso il basso il sifone.
3. Controllare e spurgare il sifone di condensa.
4. Riempire il sifone d'acqua.
5. Controllare che sia garantita un'uscita libera; il tubo della condensa deve avere una pendenza costante dal sifone allo scarico.

8.2.2 Bruciatore a gas

solo SolvisBen Gas e Hybrid-Gas



PERICOLO

Pericolo di scosse elettriche

Sussiste la possibilità di danni alla salute fino all'arresto cardiaco.

- Prima di iniziare i lavori, disinserire la tensione dell'impianto e assicurarla contro il reinserimento involontario o accidentale.

Smontaggio del bruciatore

1. Chiudere l'alimentazione di combustibile.
2. Rimuovere il rivestimento frontale e laterale.
3. Rimuovere l'isolamento anteriore della flangia.
4. Svitare le 3 viti lunghe.
5. Smontare il bruciatore e agganciarlo al supporto di montaggio nella console.

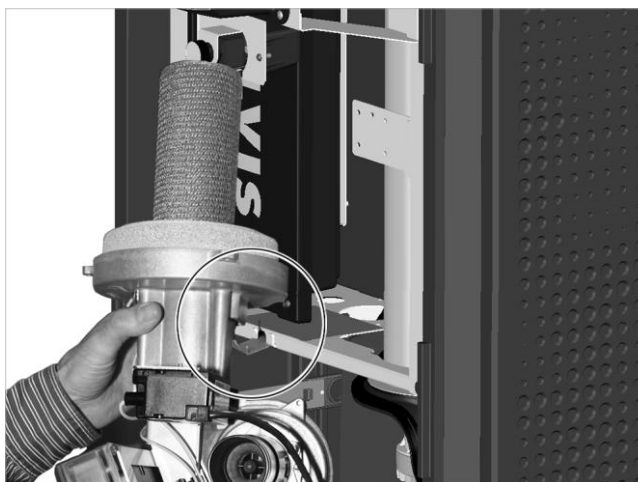


Fig. 142: Aggancio del bruciatore alla console (posizione di manutenzione)

Pulizia della camera di combustione e del canale di scolo del condensato

1. Pulire con un panno asciutto o un aspiratore la camera di combustione.

Il lavaggio con acqua è sconsigliato!

2. Pulire il canale di scolo del condensato con una spazzola.



Le spazzole devono essere conservate nell'isolamento laterale.

Controllo degli elettrodi di accensione e di ionizzazione

1. Verificare le distanze dell'elettrodo di ionizzazione con l'ausilio del calibro per elettrodi → fig. 144 (2) (eventualmente correggere piegando con attenzione).

Distanza dal livello del bruciatore:

- elettrodo di ionizzazione → fig. 143 (1): 7,25 mm
- elettrodo di accensione → fig. 143 (2): 6,9 mm
- elettrodi tra loro → fig. 144 (1): 3,5 mm

2. Montare il bruciatore nella sequenza inversa come descritto sopra.
3. Inserire l'alimentazione di tensione.

Il presupposto per i passi seguenti è la registrazione nel SolvisControl come Installatore.

4. Aprire la funzione di manutenzione. (Menù "Installatore" → "Riscaldamento" → "Funzione di manutenzione") vedere → cap. "Manutenzione" delle istruzioni per l'uso BAL-SBSX-3-I-IT.
5. Avviare nella funzione di manutenzione "Potenza min. bruciatore".

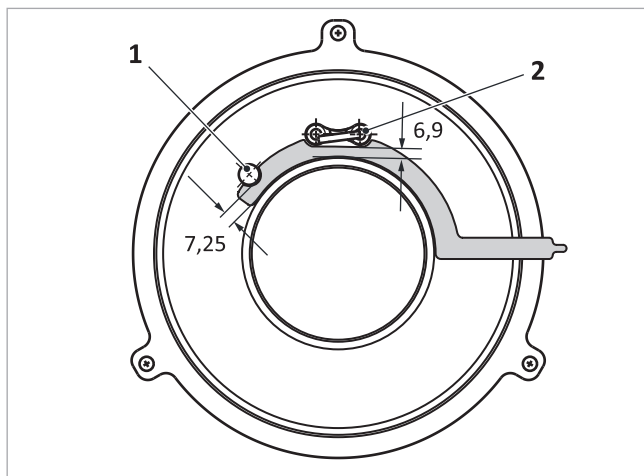


Fig. 143: Distanze degli elettrodi di accensione e di ionizzazione dal vello del bruciatore

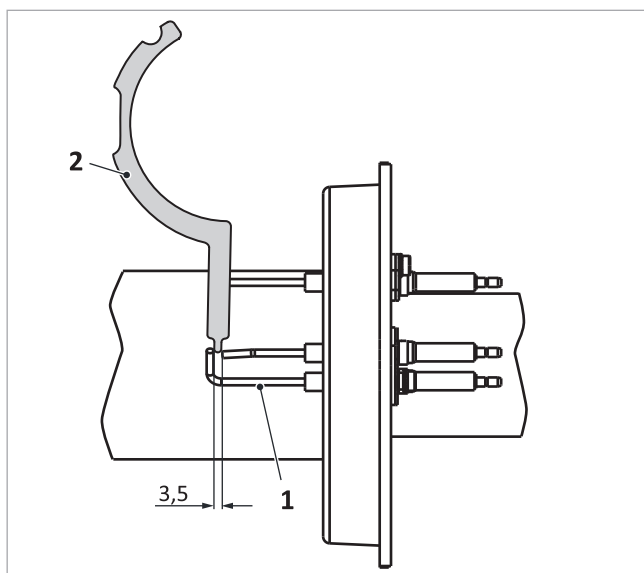


Fig. 144: Distanza tra elettrodi e massa dell'elettrodo di accensione



Durante il montaggio del bruciatore fare attenzione a:

- Inserire il bruciatore con la marcatura "Top" rivolta verso l'alto sulle viti senza testa precedentemente montate.
- Serrare uniformemente con una chiave a tubo da 8 mm.

Controllo dei valori dei fumi

1. Controllare i valori minimi e massimi dei gas esausti e se necessario regolare, vedere → cap. "Messa in funzione", pag. 46 oppure → tab. "Valori di impostazione per la potenza del bruciatore", pag. 73.

Controllo delle condutture di alimentazione del gas

1. Controllare la tenuta delle condutture.

Controllo del sistema fumi

1. Verificare la tenuta e la corretta sede del sistema fumi (in caso di sistemi concentrici eseguire una misurazione della fessura anulare con alloggiamento chiuso).
2. Sostituire la guarnizione del collegamento di scarico gas combusti della camera del bruciatore.

8.3 Manutenzione bruciatore a olio

8.3.1 Sifone condensa

Controllo del sifone di condensa

1. Rimuovere il rivestimento frontale e laterale.
2. Allentare l'avvitamento superiore del sifone sulla curva del tubo di scarico fumi ed estrarre verso il basso il sifone.
3. Controllare e spurgare il sifone di condensa.
4. Riempire il sifone d'acqua.
5. Controllare che sia garantita un'uscita libera; il tubo della condensa deve avere una pendenza costante dal sifone allo scarico.

8.3.2 Bruciatore a gasolio

solo SolvisBen Gasolio e Hybrid-Gasolio



PERICOLO

Pericolo di scosse elettriche

Sussiste la possibilità di danni alla salute fino all'arresto cardiaco.

- Prima di iniziare i lavori, disinserire la tensione dell'impianto e assicurarla contro il reinserimento involontario o accidentale.

Smontaggio del bruciatore dall'inserto

1. Chiudere l'alimentazione di combustibile.
2. Rimuovere completamente il rivestimento frontale e laterale.
3. Rimuovere l'isolamento anteriore della flangia.
4. 5 pz. Allentare le viti a serraggio rapido dell'inserto del bruciatore.
5. Smontare il bruciatore e agganciarlo al supporto di montaggio nella console.

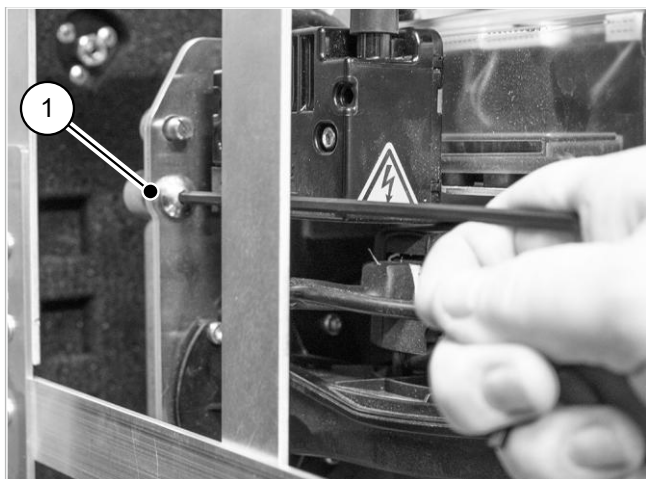


Fig. 145: Viti a serraggio rapido nell'inserto del bruciatore

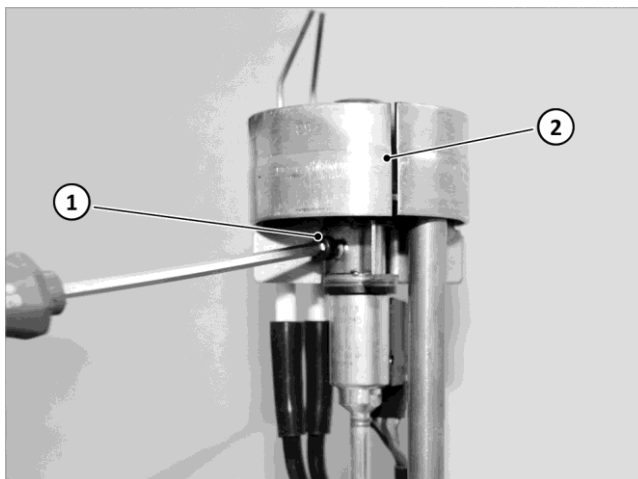


Fig. 147: Testa di miscelazione nel supporto ugello

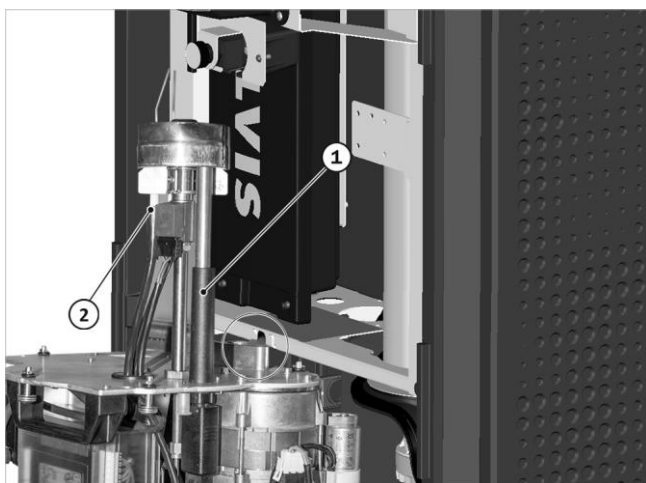


Fig. 146: Aggancio del bruciatore alla console

- 1 Boccola di ispezione per il monitoraggio fiamma
- 2 Cavo di accensione

Sostituire l'ugello dell'olio



- Sostituzione dell'ugello dell'olio una volta l'anno.
- Usare esclusivamente l'ugello dell'olio prescritto.

1. Allentare la vite a esagono interno (1) sulla testa di miscelazione.
2. Estrarre entrambi i cavi di accensione dagli elettrodi di accensione.
3. Rimuovere la testa di miscelazione (2).
4. Assicurare il supporto ugello contro la torsione mediante una chiave doppia e allentare l'ugello dell'olio con una **chiave ad anello** AC 16.
5. Sostituire l'ugello dell'olio.

Controllare la boccola di ispezione

1. Estrarre la boccola di ispezione, vedere → fig. 146 (1).
2. Controllare che l'oblò non sia sporco e se necessario, pulirlo.
3. Inserire l'ugello.

Regolare lo spostamento dell'ugello



- Regolare a 2,2 mm la distanza dell'ugello dell'olio fino al bordo anteriore dell'ugello dell'aria (spostamento dell'ugello) utilizzando un calibro.

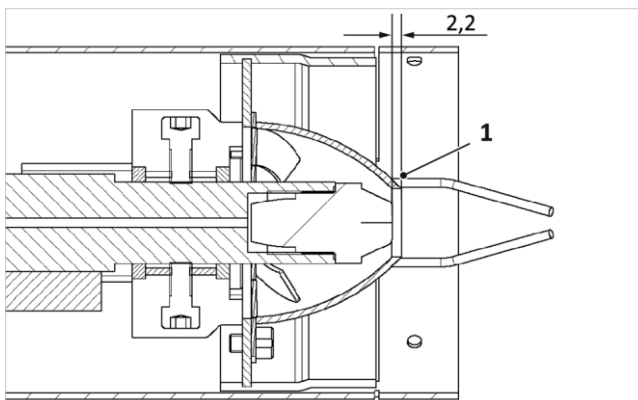


Fig. 148: Sezione attraverso la testa di miscelazione

- 1 Spostamento dell'ugello (2,2 mm)

1. Posizionare il calibro sull'ugello dell'aria.
2. Spingere la testa del miscelatore incluso il calibro applicato verso l'ugello dell'olio e fissarla con le viti.
3. Quindi, controllare la distanza dell'ugello con il calibro.

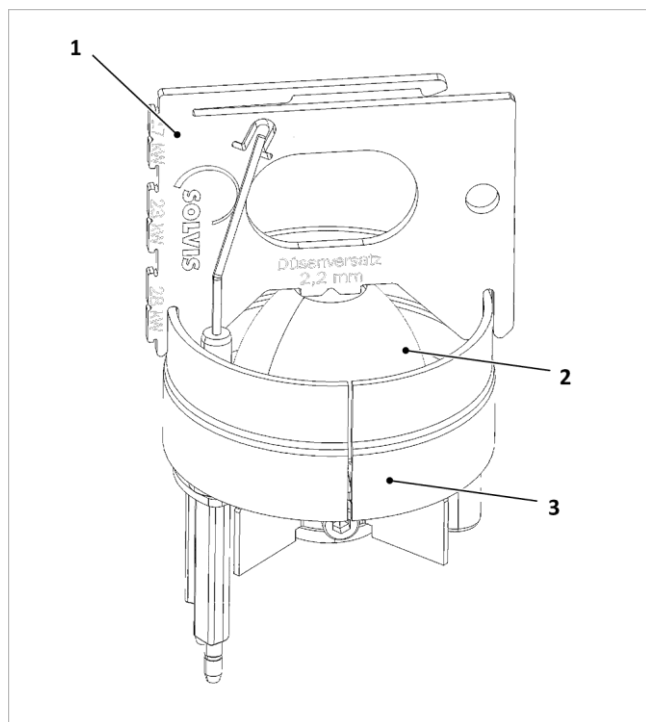


Fig. 149: Testa del miscelatore con calibro applicato

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1 Calibro | 3 Testa del miscelatore |
| 2 Ugello dell'aria | |

- Montare il supporto ugello nella sequenza inversa.
- Montare nuovamente tutti gli elementi nella sequenza inversa.

Controllare gli elettrodi di accensione

- Posizione degli elettrodi (3) come nella → fig. 150 controllare ed eventualmente correggere piegando con cautela.
- Controllo della lunghezza minima. L'estremità inferiore della finestra di controllo (2) del calibro di regolazione fornisce la lunghezza minima degli elettrodi di accensione. Se la lunghezza degli elettrodi è solo leggermente questi dovranno essere sostituiti.

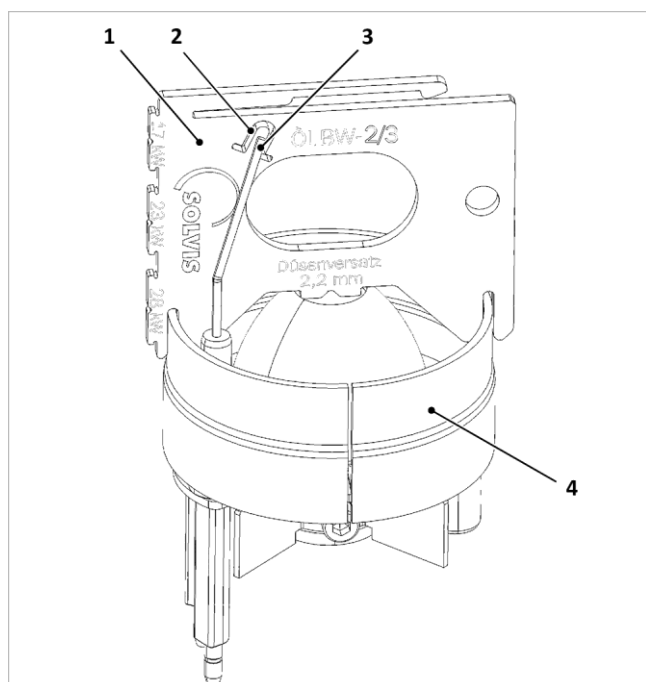


Fig. 150: Controllo degli elettrodi di accensione

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1 Calibro | 3 Elettrodi di accensione |
| 2 Finestra di controllo | 4 Testa del miscelatore |

- Distanza degli elettrodi come nella → fig. 151 controllare ed eventualmente correggere piegando con cautela.

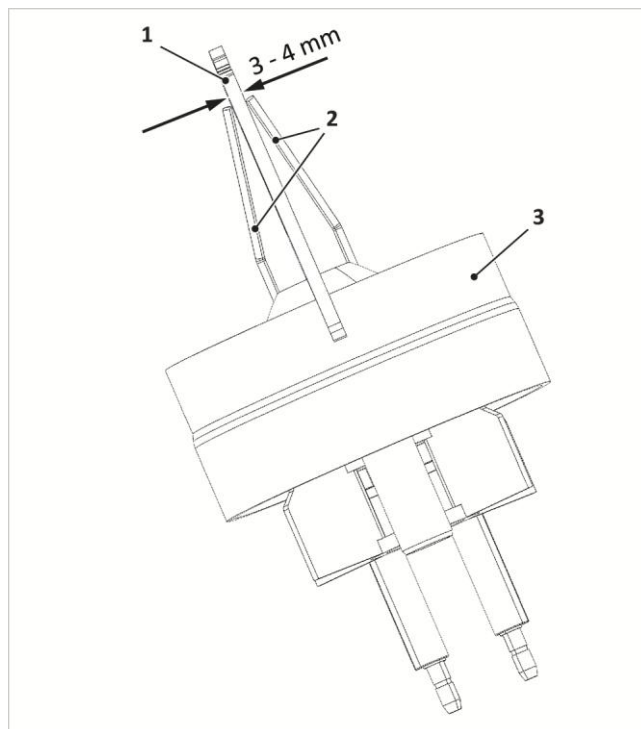


Fig. 151: Controllo della distanza degli elettrodi di accensione

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1 Calibro | 3 Testa del miscelatore |
| 2 Elettrodi di accensione | |

Controllare il tubo della fiamma

- Controllare lo sporco e i danni del tubo della fiamma. Se necessario pulire o sostituire.

Montaggio del bruciatore

- Spingere l'inserto del bruciatore nella camera di combustione.
- Bloccare l'inserto del bruciatore con le viti a serraggio rapido.
- Se durante la manutenzione è stato smontato l'eLTS, questo dovrà essere rimontato.

Sostituzione della cartuccia del filtro del gasolio



ATTENZIONE

Osservare la finezza del filtro del gasolio

- Usare solo filtri per il gasolio con una finezza di filtro <20 µm.

- Rimuovere la vecchia cartuccia del filtro del gasolio.
- Avvitare saldamente la nuova cartuccia del filtro del gasolio.
- Prima di chiudere il serbatoio del gasolio, riempirlo con gasolio.

Controllo del comportamento di accensione del bruciatore

- Aprire l'alimentazione del gasolio e inserire l'impianto.
- Controllare la perfetta accensione del bruciatore.

Controllo della tubazione per l'alimentazione del gasolio

1. Controllare la tenuta di tutta la tubazione completa dell'alimentazione del gasolio.

Controllo dei valori dei fumi

1. Controllare i valori minimi e massimi dei gas esausti e se necessario regolare, vedere → *cap. "Messa in funzione", pag. 46* oppure → *tab. "Valori di impostazione per la potenza del bruciatore", pag. 73*.

Controllo del sistema fumi

1. Verificare la tenuta e la corretta sede del sistema fumi (in caso di sistemi concentrici eseguire una misurazione della fessura anulare con alloggiamento chiuso).
2. Sostituire la guarnizione del collegamento di scarico gas combusti della camera del bruciatore.

9 Soluzione dei problemi

9.1 Pompa del circuito di riscaldamento

9.1.1 Guasto, causa e significato



I lavori devono essere eseguiti solo dal personale specializzato.

- Far eliminare i guasti solo al personale tecnico qualificato.
- Far eseguire i lavori elettrici solo agli elettricisti qualificati.

Guasto	Causa	Rimedio
La pompa si ferma con l'alimentazione di corrente inserita	Fusibile elettrico difettoso	Controllare il fusibile
	La pompa non è sotto tensione	Eliminare l'interruzione di tensione
La pompa produce dei rumori	Cavitazione a causa di una pressione di mandata insufficiente	Aumentare la pressione del sistema entro il campo di regolazione ammesso
		Controllare le impostazioni di prevalenza e se necessario impostare una prevalenza inferiore
L'edificio non si riscalda	Potenza calorifica delle superfici riscaldanti troppo bassa	Controllare la compensazione idraulica, se necessario aumentare il valore nominale

9.1.2 Messaggi di guasto di Wilo PARA

- Il LED indica un guasto

LED	Disturbi	Causa	Rimedio
accesso rosso	Bloccaggio	Rotore bloccato.	Attivare il riavvia-mento manuale o richiedere l'intervento dell'assistenza clienti
	Contatti / Avvolgimento	Avvolgimento difettoso	
lampeggia rosso	Sottotensione / Sovratensione	Alimentazione di tensione lato rete troppo bassa / alta	Controllare la tensione di rete e le condizioni di utilizzo e richiedere l'intervento dell'assistenza clienti
	Sovratemperatura del modulo	Vano interno del modulo troppo caldo.	
	Cortocircuito	Corrente del motore troppo alta.	
lampeggia rosso / verde	Funzionamento generatore	Flusso attraverso l'impianto idraulico della pompa, ma tensione di rete assente	Controllare tensione di rete, quantità d'acqua / -pressione e condizioni ambientali
	Funzionamento a secco	Aria nella pompa.	
	Sovraccarico	Funzionamento con difficoltà della motopompa al di fuori delle specifiche (ad es. temperatura modulo elevata). La velocità è inferiore a quella in condizioni di funzionamento normali.	

9.2 Bruciatore a gas



In caso di comportamento anomalo del regolatore, disinserire e inserire l'impianto dall'interruttore generale per una nuova inizializzazione.

Il bruciatore non si avvia

Se il bruciatore non si avvia nonostante la richiesta di calore, viene visualizzato un messaggio di errore:

- **"F090 Comunicazione interrotta"**: L'alimentazione di tensione è interrotta. Verificare se A12, L e N sono collegati o se il fusibile tra 1 e ST è bruciato.
- **"F004 Nessuna fiamma"** oppure: **"F132 Nessuna fiamma, blocco"**: il bruciatore entra in funzione, ma non si avvia. L e N su A12 o direttamente nell'alimentazione principale sono invertiti.



Se il bruciatore non si avvia, il dispositivo automatico di controllo bruciatore può aver commutato su disturbo.

- Per poter rimettere in funzione il bruciatore, occorre sbloccare il dispositivo.
- Il guasto viene segnalato non solo sul regolatore di sistema, ma anche sul dispositivo automatico di controllo bruciatore (LED verde lampeggiante).

Sblocco del dispositivo automatico controllo bruciatore

1. Premere il pulsante "Reset" di SolvisControl.
 - Se il disturbo è sbloccato: continuare con la → *tab. "Soluzione dei problemi" alla fine del presente capitolo.*
 - Se il disturbo non viene sbloccato: disinserire e reinserire l'interruttore principale.
 - Se il disturbo non viene sbloccato, c'è un errore nella comunicazione (messaggio di errore F090):
2. il cavo di comunicazione (gruppo di rete ↔ SC-3) è collegato?
3. Caricare le impostazioni di fabbrica in SolvisControl (Menu "Installatore" → "Dati"), vedere anche il → *cap. "Dati" nelle istruzioni per l'uso BAL-SBSX-3-I.*
4. Se anche questo non ha successo, contattare il nostro servizio di assistenza clienti, vedere → *nr. di telefono a pag. 2.*



Caricando le impostazioni di fabbrica le impostazioni individuali dell'impianto vengono riportate allo stato della consegna.



Per le ulteriori tabelle dei guasti al riscaldamento dell'ambiente → *cap. "Errori nel sistema di riscaldamento e dell'acqua calda" nelle (BAL-SBSX-3-I-IT).*

9.3 Codici di errore dei bruciatori a gas

Motivo	Er-rore	Descrizione	Causa	Misura HW
Disinserimento per sovratemperatura	E1 / E129	E1 superamento della temperatura di disinserimento di sicurezza FA bloccato per almeno 60 s., reset automatico dopo il raffreddamento E129 Disinserimento per sovratemperatura inserito per surriscaldamento. La temperatura di disinserimento di sicurezza del eLTS è stata superata.	Temperatura caldaia > 105°C a causa di mancanza d'acqua eLTS difettoso oppure posizione errata	Appurare le cause Inserire completamente eLTS e controllare il funzionamento
Nessuna fiamma	E4 / E132	E4 il ventilatore entra in funzione, la valvola magnetica del gas si apre (clic), nessuna fiamma o sbuffi	Rubinetto del gas chiuso oppure tanica del gas liquido vuota Pressione idraulica alimentazione del gas troppo ridotta Valore CO2 non correttamente impostato Elettrodi di accensione Cavo di accensione difettoso Corrente di ionizzazione insufficiente Tubi di scarico fumi o di alimentazione aria otturati Lo scarico della condensa non è fissato Contatto tra elettrodo di accensione e testa del bruciatore (ad es. fibre del tessuto)	Aprire il rubinetto del gas o riempire il serbatoio La pressione d'ingresso "IN" della valvola combi del gas deve essere controllata: deve essere compresa tra 20 e 60 mbar Correggere le impostazioni (vedere → cap "Impostazioni del bruciatore" nelle istruzioni di montaggio MAL-SX-LN-3) Posizione errata → cap "Manutenzione del bruciatore" nelle istruzioni di montaggio MAL-SX-LN-3 Controllare il cavo Controllare il cavo della corrente di ionizzazione (→ cap "Manutenzione del bruciatore" nelle istruzioni di montaggio MAL-SX-LN-3) e le fasi (L + N scambiate), sostituire l'elettrodo di ionizzazione Controllare tutti i tubi di scarico fumi e alimentazione e, se necessario, pulirli. Controllare il sifone, la pompa della condensa e la tubazione (sacca d'acqua) Regolazione della distanza
Nessuna fiamma	E4 / E132	E4 il ventilatore entra in funzione, la valvola magnetica del gas non si apre (clic), nessuna fiamma o sbuffi	Valvola elettromagnetica del gas difettosa Dispositivo automatico di controllo bruciatore difettoso	Controllare / sostituire la valvola elettromagnetica Controllare / sostituire il dispositivo automatico di controllo bruciatore
Spegnimento fiamma	E5 / E133	Spegnimento fiamma dopo la fase di stabilizzazione o durante il funzionamento. L'allarme viene attivato durante l'aerazione forzata.	Patina sull'elettrodo di ionizzazione Lo scarico della condensa non è fissato Tubi di scarico fumi o di alimentazione aria otturati Pressione idraulica alimentazione del gas troppo ridotta Controllo flusso del gas insufficiente o difettoso La fiamma si spegne a causa del CO nell'aria di alimentazione. Sistema gas di scarico non stagno	Controllare l'elettrodo di ionizzazione e, se necessario, pulire o sostituire Controllare il sifone, la pompa della condensa e la tubazione (sacca d'acqua) Controllare tutti i tubi di scarico fumi e alimentazione e, se necessario, pulirli. La pressione d'ingresso "IN" della valvola combi del gas deve essere controllata: deve essere compresa tra 20 e 60 mbar Sostituire il controllo flusso del gas Misurazione fessura anulare, messa in pressione della tubazione del gas
Sensore difettoso	E12 / E140	Sensore di temperatura eLTS difettoso	Sensore difettoso	Sostituire eLTS
Generazione anticipata della fiamma	E139	È stato rilevato un segnale di fiamma prima dell'avviamento del bruciatore.	Cortocircuito dell'elettrodo di ionizzazione	Controllare il cavo e l'elettrodo di ionizzazione

Codice errore bruciatore a gas (continua)

Motivo	Er- rore	Descrizione	Causa	Misura HW
Numero di giri del soffiatore non raggiunto	E24	La velocità della soffiante non è stato raggiunto nel passo 6 (attivazione comando)	Soffiante e dispositivo automatico di controllo guasti	Controllare / sostituire cavo, ventilatore, dispositivo automatico di controllo bruciatore
	E152	Blocco del FA quando la velocità della soffiante non è stata raggiunta nei passi 2, 3 e 8.		
Numero di giri della soffiante invero-simile	E154	Soffiante non arrestata.	Soffiante e dispositivo automatico di controllo guasti	Controllare / sostituire cavo, ventilatore, dispositivo automatico di controllo bruciatore
Relè difettoso	E198	Relè difettoso.	Relè difettoso	Sostituire il dispositivo automatico di accensione
Tensione di rete non ammessa	E32	La tensione di alimentazione 230 V è al di fuori del campo ammesso.	Tensione di rete non 230 V o dispositivo automatico di controllo bruciatore guasto	Se il guasto non può essere resettato o se si manifesta in presenza di una tensione di rete normale, sostituire il dispositivo automatico di controllo del bruciatore. Sezionamento della corrente del dispositivo automatico di controllo del bruciatore, messaggio di errore nel registro con "Installatore" → "Messaggi" → "Sblocco guasto bruciatore" → "Sblocco disturbo"
Parametro non valido	E158, E159	Parametro EEprom non valido per le impostazioni CM4.	Dispositivo automatico di controllo bruciatore guasto	Sostituire la scheda chip o il dispositivo automatico di controllo
Errore dell'apparecchio	E89	CM424 non ha superato il controllo interno.	Dispositivo automatico di controllo bruciatore guasto	Spegnimento e sezionamento dei dispositivi automatici di controllo, reset impostazioni di fabbrica SC-3, sostituzione del dispositivo automatico di controllo
Comunicazione interrotta	E90	Timeout (10s) per il telegramma bus ciclico.	Dispositivo automatico di controllo bloccato	F90 si spegne automaticamente quando è presente una comunicazione. Controllare lo stato del LED sulla FA. Si accende in verde: alimentazione di corrente e comunicazione disponibili Lampeggia in verde: alimentazione di corrente disponibile ma nessuna comunicazione. Non si accende: nessuna tensione nei dispositivi automatici di controllo.
Modalità di programmazione	E95	Il bruciatore si trova in modalità programmazione.	FA bloccato	Attendere
Superamento reset	E96	Troppe modifiche nell'indirizzo da 0 a 1 ChipCom K1-Modus-Bit-7 (reset remoto) in un determinato intervallo di tempo (15 min). Viene disattivato lo sblocco remoto.	FA bloccato	Sezionamento del FA, messaggio di errore nel registro con "Installatore" → "Messaggi" → "Sblocco guasto bruciatore" e sostituire FA
Errore interno	E99, E227	Errore interno elettronico	Dispositivo automatico di controllo bruciatore guasto	
Attivare la scheda del bruciatore	E50	Per attivare la scheda del bruciatore bisogna premere il tasto reset.	FA bloccato	Dispositivo automatico di controllo bruciatore. Reset
Attivazione della scheda del bruciatore	E51	Aspettare che la scheda del bruciatore sia stata attivata correttamente.	FA bloccato	Attendere
Scheda del bruciatore illeggibile	E162, E164	I dati interni della memoria EEprom o della scheda del bruciatore non sono corretti.	Scheda chip illeggibile	Sostituire la scheda chip, reset FA
Manca la scheda del bruciatore	E163	La scheda del bruciatore attivata non è più nel bruciatore.	Chip card mancante	Inserire la scheda chip, reset FA
Scheda del bruciatore non compatibile	F165	Il firmware della scheda e il bruciatore non sono compatibili tra di loro.	Scheda chip errata	Sostituire la scheda chip, reset dispositivo automatico di controllo
Errore di aggiornamento	F38	Errore durante l'aggiornamento	Dispositivo automatico di controllo bloccato	Inizializzare nuovamente l'impianto, lasciare senza corrente il bruciatore. Inizializzare manualmente LN-3. Dopo attivare la corrente per il bruciatore, resettare il messaggio nel registro e riavviare la programmazione
Scheda del bruciatore non attivabile	E167	Errore durante l'attivazione della scheda del bruciatore	Dispositivo automatico di controllo bloccato	
Errore di comunicazione	E48	Interferenze nella comunicazione tra FA e l'interfaccia	Dispositivo automatico di controllo bloccato	Controllare il cavo e la spina tra FA e l'interfaccia. Se necessario sostituire, reset FA

9.4 Bruciatore a gasolio



In caso di comportamento anomalo del regolatore, disinserire e inserire l'impianto dall'interruttore generale per una nuova inizializzazione.



Per le ulteriori tabelle dei guasti al riscaldamento dell'ambiente → *cap. "Errori nel sistema di riscaldamento e dell'acqua calda" nelle (BAL-SBSX-3-I-IT).*



Per l'invio di una checklist completa per la ricerca sistematica delle cause dei guasti rivolgersi all'assistenza clienti Solvis (numero di telefono diretto: 222).



La sequenza del programma verrà visualizzata nel menu "Installatore" → "Bruciat." accanto a "passo di programma".

9.4.1 Indicazione della sequenza del programma

Sequenza del programma

Indicazione	Stato del programma	Spiegazione
0	Standby	Attesa di richiesta di calore
1	Preriscaldamento	Preriscaldatore olio "On"; attesa termostato preriscaldatore olio
2	Controllo contatto di lavoro	Controllo n. di giri bruciatore preventilazione
3	Tempo di prespurgo	Il soffiatore entra in funzione con il n. di giri di prespurgo
4	Attesa del n. di giri di accensione	Controllo n. di giri bruciatore n. di giri di accensione
5	Tempo di preaccensione	Accensione e motore pompa dell'olio "On", il soffiatore funziona con il n. di giri di accensione
6	Tempo di sicurezza	Valvola elettromagnetica 1 e 2 aperta, accensione "On", soffiatore funziona con il n. di giri di accensione
7	Tempo di stabilizzazione fiamma	Il soffiatore funziona con il n. di giri di stabilizzazione fiamma
8	Attivazione regolatore	Il soffiatore funziona con il livello 1 oppure 2; in base alla richiesta di calore
9	Aspettare la post-ventilazione	Controllo n. di giri bruciatore n. di giri post-ventilazione
10	Post-ventilazione	Il soffiatore funziona con il n. di giri di stabilizzazione fiamma
11	Aspettare la ventilazione forzata (solo in caso di guasto)	Controllo n. di giri bruciatore n. di giri ventilazione forzata
12	Ventilazione forzata (solo in caso di guasto)	Il soffiatore funziona con il n. di giri ventilazione forzata

9.4.2 Tabella guasto in base ai sintomi

Guasto	Causa	Codice gua- sto	Rimedio
Il bruciatore non entra in funzione.	L'alimentazione di corrente è interrotta.		Controllare il fusibile e la spina
	Nessuna comunicazione con il BUS	F90 F255	Controllare il cavo BUS
	Intervento del termostato di sicurezza (eLTS)	F1 F129	Sblocco del dispositivo automatico controllo bruciatore
	Nessuna richiesta al bruciatore da parte del re- golatore		Controllare il segnale di richiesta e le impostazioni del rego- latore
	Preriscaldatore olio guasto	F143	Controllare il preriscaldatore olio e sostituirlo se necessario
Durante la preventila- zione il bruciatore passa su guasto.	Spia esterna / simulazione di fiamma	F139	Controllare il monitoraggio fiamma e la valvola elettroma- gnetica Depositi bianchi sul tubo della fiamma. Pulire.
	Soffiatore guasto / N. di giri soffiatore non rag- giunto	F24 F152 F154	Controllare e, se necessario, sostituire il soffiatore e il cavo di rete e segnalazione
Il bruciatore entra in funzione, tuttavia non c'è alcuna generazione della fiamma.	I trasformatore di accensione ha delle interru- zioni.	F4 F132	Controllare l'impianto di accensione e la posizione degli elettrodi di accensione. Sostituire i componenti se necessa- rio
	Normale decorso di funzionamento, nessuna ac- censione		Controllare lo spostamento dell'ugello e regolare se neces- sario
			Ugello del olio guasto, sostituire
			Controllare la presenza di otturazioni del sistema di scarico e pulire se necessario
	Scarico fumi otturato, la condensa non scorre		Pulire le tubazioni del sifone e della condensa, controllare la pompa della condensa
			Sostituire la bobina di campo oppure la valvola elettroma- gnetica completa.
			Controllare l'alimentazione del olio; provvedere affinché il olio sia esente da bolle e pulito.
	La valvola elettromagnetica non apre.		Pompa dell'olio guasta, giunto logorato, condensatore gua- sto, sostituire se necessario
			Preriscaldatore olio intasato, sostituire se necessario
			Aprire / controllare valvola dell'olio (ad es. valvola scarico della pressione
Aria nell'alimentazione del olio, fiamma pul- sante.	Filtro e tubazione dell'olio intasati, se necessario pulire / so- stituire		
	Controllare il livello dell'olio nel serbatoio.		
	Sostituire il trasformatore di accensione, controllare le im- postazioni.		
Nessuna erogazione di olio.			
	I trasformatore di accensione ha delle interru- zioni.		

9 Soluzione dei problemi

Tabella guasti (continua)

Guasto	Causa	Cod. guasto	Rimedio
Il bruciatore si accende ma dopo poco tempo si spegne (interruzione fiamma)	Impostazioni di combustione errate	F5 F133	CO2 sotto al 12,5%, misurare il bruciatore secondo la tabella di regolazione, vedere → <i>tab. "Valori di impostazione per la potenza bruciatore", pag. 73.</i>
	Il bruciatore non è a tenuta rispetto al portello della caldaia.		Velocità del soffiatore / pressione dell'olio elevata, regolare il bruciatore nell'ambito dei valori della tabella di regolazione, vedere → <i>tab. "valori di impostazione per la potenza del bruciatore", pag. 73</i>
	Le valvole elettromagnetiche non funzionano		Controllare il fissaggio e la tenuta della camera del bruciatore
	Il sistema di monitoraggio della fiamma è difettoso oppure sporco.		Sostituire la bobina di campo oppure la valvola elettromagnetica completa. Pulire il rilevatore di scintillazione e i tubicino, se necessario sostituirli.
I valori di CO misurati sono troppo alti.	L'ugello è sporco oppure spruzza obliquamente.		Sostituire l'ugello.
	Aria nell'alimentazione del olio, fiamma pulsante.		Controllare l'alimentazione del olio; provvedere affinché il olio sia esente da bolle e pulito.
	Sistema gas di scarico non stagno		Eseguire la misurazione della fessura anulare
	La portata dell'olio nell'ugello è troppo alta (pressione della pompa troppo alta).		Controllare le dimensioni dell'ugello dell'olio / ugello dell'aria secondo la tabella di regolazione (vedere → <i>tab. "Valori di impostazione per la potenza bruciatore", pag. 73.</i>
	Impostazioni di combustione errate		CO2 troppo alto, regolare il bruciatore nell'ambito dei valori della tabella di regolazione, vedere → <i>Tab. "valori di impostazione per la potenza del bruciatore", pag. 73</i>
Rumori meccanici.	Aria nella pompa dell'olio.		Controllare la tubazione e il filtro dell'olio, evntl. sigillare o sostituire.
	Danneggiamenti del cuscinetto nel motore / soffiatore		Sostituire il motore.
Rumori di combustione eccessivi	Silenziatore non montato		Montare il silenziatore in dotazione secondo le apposite istruzioni
	Impostazioni di combustione errate		Pressione dell'olio e pressione del soffiatore a livello 1 troppo bassa, valore minimo secondo la tabella (→ <i>tab. "Valori di impostazione per la potenza bruciatore", pag. 73.</i>

9.4.3 Tabella guasti secondo i messaggi di errore

Motivo	Errore	Descrizione	Causa	Misura HW
Disinserimento per sovratemperatura	F1	Superamento della temperatura di disinserimento di sicurezza FA bloccato, reset automatico dopo il raffreddamento	Temperatura della caldaia oltre 105°C	Appurare le cause
	F129	Superamento della temperatura di disinserimento di sicurezza FA bloccato.		
			eLTS difettoso oppure posizione errata	Inserire completamente eLTS e controllare il funzionamento
Nessuna fiamma	F4	Il bruciatore si mette in funzione, nessuna fiamma durante il tempo di sicurezza. Nuovo tentativo di avviamento bruciatore	Varie	vedere la tabella degli errori in base ai sintomi
	F132	Il bruciatore entra in funzione ma non c'è alcuna generazione della fiamma. FA bloccato		
Spegnimento fiamma	F5	Spegnimento fiamma dopo la fase di stabilizzazione o durante il funzionamento. Nuovo tentativo di avviamento bruciatore	Varie	vedere la tabella degli errori in base ai sintomi
	F133	Spegnimento fiamma dopo la fase di stabilizzazione o durante il funzionamento. FA bloccato		
Sensore guasto	F12, F170	eLTS guasto, FA bloccato		Controllare / sostituire eLTS
Numero di giri del soffiatore non raggiunto	F24	Non è stata raggiunta la velocità soffiatore nella fase 7 o 8.	Soffiatore o dispositivo automatico di controllo bruciatore guasti	Controllare / sostituire cavo, ventilatore, dispositivo automatico di controllo bruciatore
	F152	Non è stata raggiunta la velocità soffiatore nella fase 3, 4, 9, 10, 11, 12. FA bloccato		
Tensione di rete non ammessa	F32	La tensione di alimentazione 230 V è al di fuori del campo ammesso. FA bloccato	Tensione di rete non 230 V o dispositivo automatico di controllo bruciatore guasto	Se il guasto non può essere resettato o se si manifesta in presenza di una tensione di rete normale, sostituire il dispositivo automatico di controllo del bruciatore.
Errore di aggiornamento	F38	Errore durante l'aggiornamento FA bloccato	Dispositivo automatico di controllo bloccato	Disernergizzare il bruciatore e poi riavviare
Errore del dispositivo	F89	Errore interno	Dispositivo automatico di controllo bruciatore guasto	Sostituire il dispositivo automatico di controllo bruciatore

Tabella guasti (continua)

Motivo	Errore	Descrizione	Causa	Misura HW
Comunicazione interrotta	F90	Comunicazione tra FA e SolvisControl disturbata o interrotta. FA bloccato		Si spegne automaticamente quando è disponibile la comunicazione. Controllare il LED di stato di FA. Si accende in verde: alimentazione di corrente e comunicazione disponibili Lampeggia in verde: alimentazione di corrente disponibile ma nessuna comunicazione. Non si accende: nessuna tensione nei dispositivi automatici di controllo.
	F255	Comunicazione tra FA e SolvisControl disturbata o interrotta.		Controllare il cavo di comunicazione BUS e l'inizializzazione.
Modalità di programmazione	F95	Modalità di programmazione attiva		attendere
Superamento reset	F96	Errore sblocco remoto, più di 5 sblocchi remoti in 15 min. Lo sblocco remoto viene disattivato.		Disenergizzare i dispositivi automatici di controllo e, se necessario, sbloccare il disturbo
Generazione anticipata della fiamma	F139	Spia esterna / simulazione di fiamma È stato rilevato un segnale di fiamma prima dell'avviamento del bruciatore. FA bloccato	Varie	vedere la tabella degli errori in base ai sintomi
Timeout preriscaldatore olio	F143	Superamento tempo preriscaldatore olio	Preriscaldatore olio o dispositivo automatico di controllo bruciatore guasti	Controllare / sostituire cavo, preriscaldatore olio, dispositivo automatico di controllo bruciatore
Relè guasto	F148	Relè guasto.	Relè guasto	Sostituire il dispositivo automatico di controllo bruciatore
Numero di giri del soffiatore inverosimile	F154	Numero di giri soffiatore non raggiunto da fermo	Soffiatore o dispositivo automatico di controllo bruciatore guasti	Controllare / sostituire cavo, ventilatore, dispositivo automatico di controllo bruciatore
Parametro non valido	F158, F59	Parametro EEPROM non valido per le impostazioni CM4.	Dispositivo automatico di controllo bruciatore guasto	Sostituire la scheda chip o il dispositivo automatico di controllo
Modalità di programmazione	F95	Il bruciatore si trova in modalità programmazione.	FA bloccato	Attendere
Superamento reset	F96	Troppe modifiche nell'indirizzo da 0 a1 ChipCom K1-Modus-Bit-7 (reset remoto) in un determinato intervallo di tempo (15 min). Viene disattivato lo sblocco remoto.	FA bloccato	Disenergizzare FA, sbloccare messaggio di errore nel logging messaggi con "start" accanto "Sblocco guasto bruciatore" nel menu "Installatore" → "Messaggi" → "Generatore di calore" e sostituire FA
Errore interno	F99, F216, F227	Errore interno elettronico, FA bloccato	Dispositivo automatico di controllo bruciatore guasto	
Scheda del bruciatore illeggibile	F162, F164	I dati interni della memoria EEPROM o della scheda del bruciatore non sono corretti. FA bloccato	Scheda chip illeggibile	Sostituire la scheda chip, reset FA
Manca la scheda del bruciatore	F163	La scheda chip del bruciatore attivata non è più nel dispositivo automatico di controllo. FA bloccato	Scheda chip assente	Inserire la scheda chip, reset FA
Scheda del bruciatore non compatibile	F165	Il firmware della scheda e il bruciatore non sono compatibili tra di loro. FA bloccato	Scheda chip errata	Sostituire la scheda chip, reset dispositivo automatico di controllo
Scheda chip del bruciatore non attivabile	F167	Errore durante l'attivazione della scheda chip del bruciatore	Dispositivo automatico di controllo bloccato	Disenergizzare il bruciatore e poi inserire una nuova BCC. Eseguire il reset dopo il nuovo avviamento.

9.5 Pompe di calore



Per le segnalazioni di guasto delle pompe di calore, vedere → *Istruzioni per l'installazione della rispettiva pompa di calore:*

- *Installazione SolvisLea (MAL-LEA)*
- *Installazione SolvisLea 8.3 Premium (MAL-LEA-8P)*
- *Installazione SolvisLea Pro (MAL-LEA-PRO)*
- *Installazione SolvisMia (MAL-MIA)*
- *Installazione SolvisPia (MAL-PIA/MAL-PIA-1317)*

10 Dati tecnici

10.1 Dimensioni e peso

Denominazione	Unità di mi- sura	SolvisBen Gas / Gas-Hybrid	SolvisBen Olio / Olio-Hybrid
N. ID prodotto	–	CE-0085CS0183	CE-0085CS0182
Volume nominale	l	230	
Volume effettivo	l	229	
Peso a vuoto approssimativo	kg	140	150
Peso complessivo approssimativo	kg	375	385
“Suddivisione accumulatore”			
Volume disponibilità acqua calda (OK – S4)	l	133	
Volume accumulatore di riscaldamento (S4 – S9)	l	45	
Volume accumulatore solare (S4 – UK)	l	96	
Dati delle prestazioni			
Materiale serbatoio	–	S235JR, esterno con mano di fondo, interno grezzo	
Collegamento mandata /riflusso riscaldamento	–	1" fil. est., guarnizione piatta	
Collegamento acqua potabile fredda/calda	–	1" fil. est., guarnizione piatta	
Collegamento SolvisLea – Mandata / Ricircolo (SolvisBen Hybrid)	–	1" fil. est., guarnizione piatta	
Pressione di esercizio max.	bar	3	
Temperatura di esercizio max.	°C	95	
Dimensioni			
Larghezza max.	mm	640	
Profondità max.	mm	1150	
Altezza max.	mm	1550	
Misura di inclinazione dell'accumulatore senza isolamento	mm	1400	
Larghezza senza isolamento	mm	550	
Profondità senza isolamento e regolazione	mm	920	
Distanza minima anteriore	mm	500	
Distanza minima laterale	mm	150	

* Posizione nell'accumulatore: OK = Bordo superiore, UK = Bordo inferiore, S4 = Sensore accumulatore di riscaldamento superiore, S9 = Accumulatore di riscaldamento inferiore

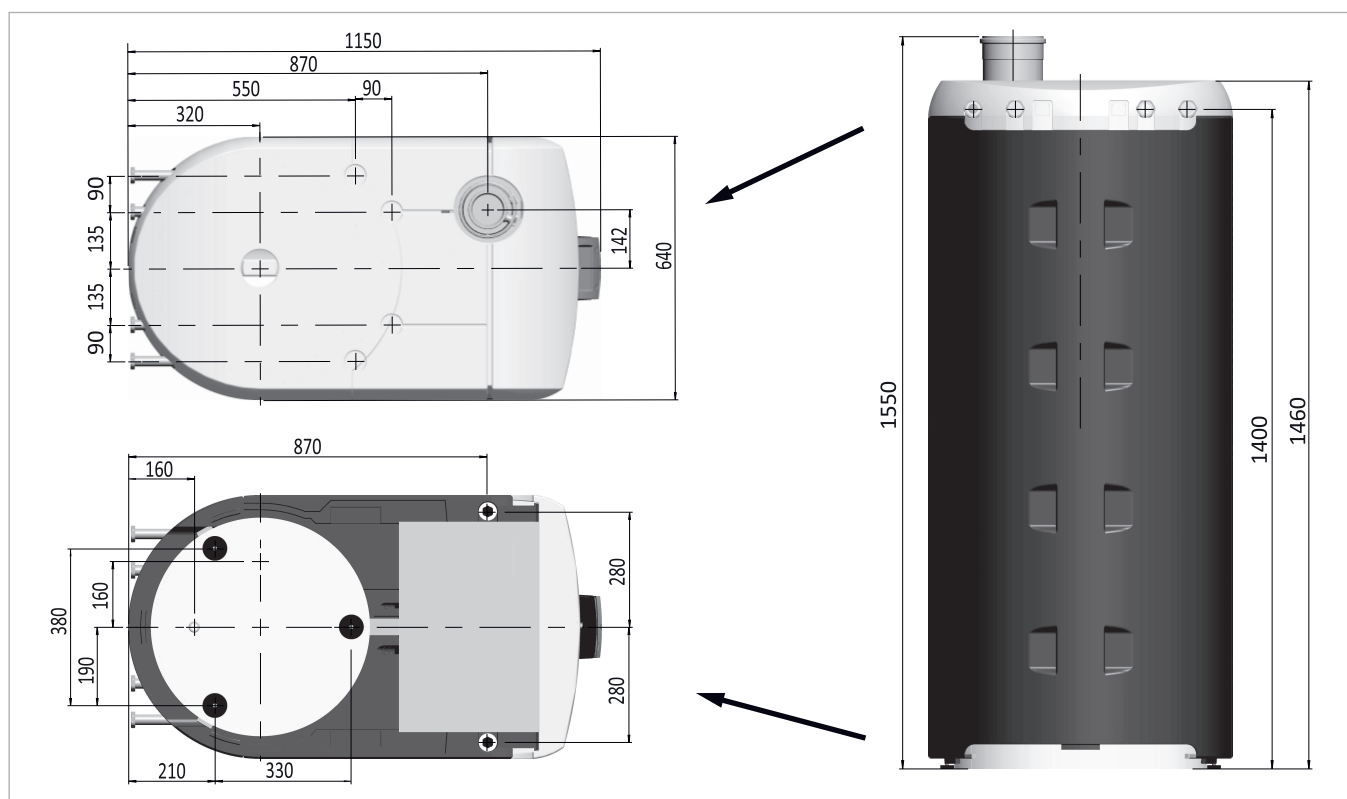


Fig. 152: Panoramiche SolvisBen (tutte le dimensioni in cm)

10.2 Bruciatore

10.2.1 Bruciatore a gas

Dati tecnici di combustione

Potenza bruciatore	Unità di misura	1,9 - 10 kW	2,9 - 18 kW	4,8 - 25 kW	4,8 - 30 kW
ID numero prodotto	—	CE-0085AS0280			
Combustibile	—	Metano / gas liquido ⁽¹⁾			
Tipo di bruciatore	—	Bruciatore ad aria soffiata			
Carico termico nominale (potenza del bruciatore)	kW	1,9 - 10	2,9 - 18	4,8 - 25	4,8 - 30
Potenza calorifica nominale (potenza caldaia) P _n a 80/60°C	kW	1,9 - 9,9	2,9 - 17,8	4,7 - 24,4	4,7 - 29,2
Temperatura gas combusti a 80/60°C e potenza max.	°C	56	67	74	60
Temperatura gas combusti a 80/60°C e potenza min.	°C	51	58	60	60
Portata fumi a 80/60°C e potenza max.	g/s	4	8	11	13
Portata fumi a 80/60°C e potenza min.	g/s	1	1	2	2
Max. pressione di mandata a fine caldaia	Pa	84	135	125	158
Tipi di installazione secondo TRGI	—	B ₂₃ / B ₃₃ / C _{13x} / C _{33x} / C _{43x} / C ₅₃ / C _{63x} / C _{83x} / C _{93x}			
Contenuto di CO ₂ con metano e potenza max.	%	9,9 - 10,5			
Contenuto di CO ₂ con gas liquido e potenza max.	%	12,0 - 12,6			
Fattore di emissione CO a norma*	mg/kWh	21,8	6,9	7,4	4,4
Fattore di emissione NOx a norma*	mg/kWh	52,3	46	35	42
Classe NOx	—	5	5	5	5
Rumorosità bruciatore all'interno (a 1 m dist. e con potenza max.**)	dB (A)	45	53	51	58
Rumorosità bruciatore all'interno (a 1 m dist. e con potenza min.**)	dB (A)	31	38	34	34
Diametro tronchetto di scarico fumi	—	DN 80			
Potenza elettrica assorbita con potenza min./max. ⁽²⁾	W	18 / 27	17 / 49	19 / 43	19 / 58
Portata di gas***	m ³ /h	1,01	1,92	2,64	3,18

⁽¹⁾ Per il funzionamento a gas liquido è necessario il kit di trasformazione UBS-SX-LN-3-xx, ⁽²⁾ consumo elettrico complessivo del bruciatore con regolatore (scarico fumi concentrato), ^(*) secondo DIN 15502, ^(**) secondo ISO 3744, ^(****) Dati per gas naturale H

10.2.2 Bruciatore a gasolio

Dati tecnici di combustione

Tipo di bruciatore	10/17 kW		14/23 kW	
	Livello 1	Livello 2	Livello 1	Livello 2
ID numero prodotto	CE-0085CS0182			
Tipi di installazione secondo TRGI	B ₂₃ / B ₃₃ / C _{13(x)} / C _{33(x)} / C _{43(x)} / C _{53(x)} / C _{63(x)} / C _{83(x)} / C _{93(x)}			
Potenza calorifica nominale (potenza caldaia a (50/30 °C))	10,5 kW	17,0 kW	14,4 kW	23,4 kW
Potenza calorifica nominale (potenza caldaia a (80/60 °C))	10,0 kW	16,0 kW	13,4 kW	21,7 kW
Carico termico nominale (potenza del bruciatore)	10 kW	15 - 17 kW	14 kW	20 - 23 kW
Livello di utilizzo a norma ⁽¹⁾	104,6 %	104,6 %	104,1 %	104,1 %
Livello di efficienza a carico parziale a 23/21 °C	105,1 %	105,1 %	104,4 %	104,4 %
Livello di efficienza caldaia a 80/60 °C ⁽¹⁾	97,4 %	96,3 %	–	95,8 %
Livello di efficienza caldaia a 50/30 °C ⁽¹⁾	103,1 %	102,6 %	–	101,7 %
Temperatura gas di scarico a 80/60 °C ⁽²⁾	62 °C	63 °C	63 °C	64 °C
CO ₂ per il calcolo della conduzione dei fumi	13,5 %	13,5 %	13,5 %	13,5 %
Tenore di CO	9 mg/kWh	10 mg/kWh	14 mg/kWh	15 mg/kWh
Fattore di emissione di CO a norma	3 mg/kWh	3 mg/kWh	5 mg/kWh	5 mg/kWh
NO _x	64 mg/kWh	56 mg/kWh	66 mg/kWh	66 mg/kWh
Fattore di emissione NO _x a norma	60 mg/kWh	60 mg/kWh	63 mg/kWh	63 mg/kWh
Portata fumi	15,7 kg/h	26,1 kg/h	21,5 kg/h	35,1 kg/h
Prevalenza rimanente calcolabile	70 Pa			
Marchio di efficienza energetica ⁽²⁾	★★★★			
Numero di fuliggine	0			
Combustibile	Olio combustibile EL (poco solforoso, max. 50 ppm)			
Tipo di bruciatore	con soffiante			
Diametro tronchetto di scarico fumi	DN 80			

(Tab. 1) risultati secondo la prova di omologazione in base alla DIN 303, 304, direttiva CE sul rendimento 92/42/CEE. ⁽¹⁾ Grado di rendimento e utilizzo incl. perdite, per la produzione di acqua calda. ⁽²⁾ SolvisMax Olio BW soddisfa la Direttiva CE sul rendimento 92/42/CEE.

Valori di impostazione per la potenza del bruciatore

Potenza calorifica nominale desiderata (potenza caldaia)		Carico termico nominale (potenza bruciatore)	Pressione olio	Portata olio	Pressione soffiante (per il controllo)
a 80/60 °C	a 50/30 °C				
[kW]	[kW]	[kW]	[bar]	[kg/h]	[mbar]
Tipo di bruciatore 10/17 kW:					
2. livello:					
16.4	17.4	17.0	19	1.43	20
15.9	16.9	16.5	18	1.39	19
15.4	16.3	16.0	17	1.35	18
1. livello:					
10.6	11.4	10.9	8	0.92	10*
Tipo di bruciatore 14/23 kW:					
2. livello:					
21.7	23.4	23.0	23	1.95	28
21.3	22.9	22.5	22	1.91	26
20.6	22.1	21.9	21	1.85	25
20.3	21.8	21.5	20	1.82	24
1. livello:					
13.4	14.4	13.8	8	1.20	10*

(Tab. 2) * I valori minimi per la pressione del soffiante non devono essere superati!

Componenti utilizzati

Variante bruciatore	Ugello gasolio	Ugello dell'aria	Fessura di ricircolazione
10/17 kW:	Danfoss, OD 0,30 gph, 60° S	15,5 mm	1 mm
14/23 kW:	Danfoss, OD 0,40 gph, 60° S	17,0 mm	1 mm

(Tab. 3)

10.3 Pompe di calore



Per i dati tecnici delle pompe di calore, vedere →
Istruzioni per l'installazione della rispettiva pompa di calore:

- *Installazione SolvisLea (MAL-LEA)*
- *Installazione SolvisLea 8.3 Premium (MAL-LEA-8P)*
- *Installazione SolvisLea Pro (MAL-LEA-PRO)*
- *Installazione SolvisMia (MAL-MIA)*
- *Installazione SolvisPia (MAL-PIA/MAL-PIA-1317)*

10.4 Regolatore di sistema SolvisControl

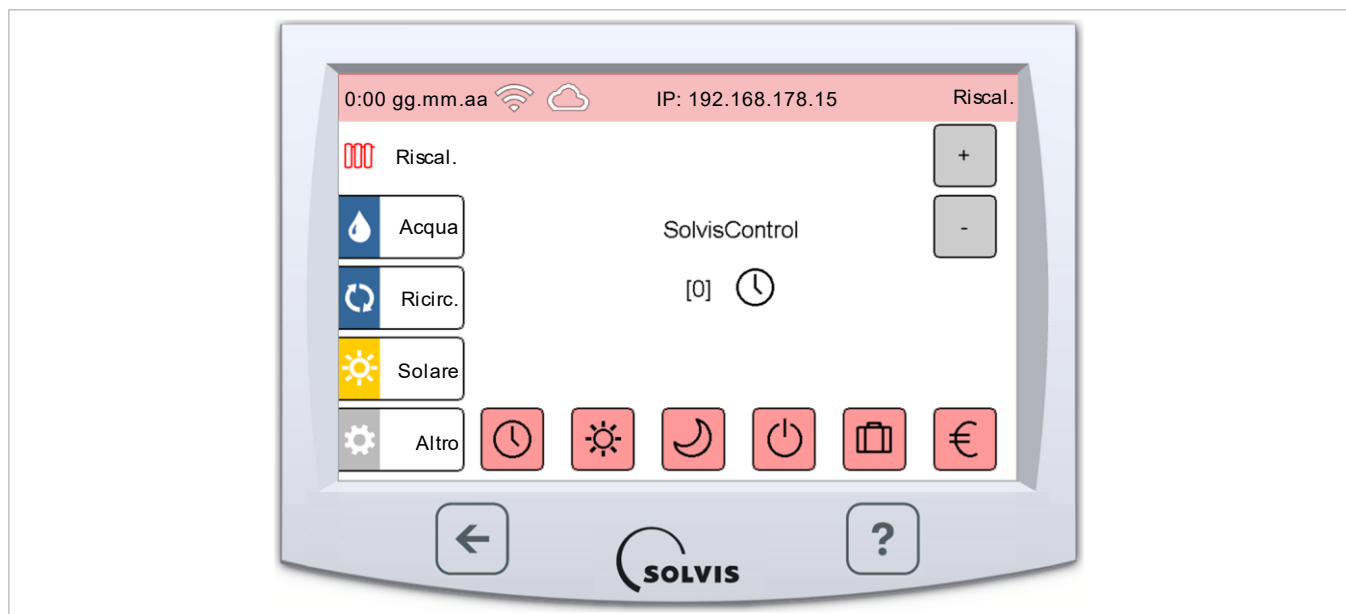


Fig. 153: SolvisControl con menu "Riscaldamento" (un circuito di riscaldamento)

Collegamento, componente, funzione	Caratteristiche, valori
Tensione di rete	230 V~ / 50 - 60 Hz
Fusibile per correnti deboli	M 6,3 A / 230 V~ T 1,0 A / 230 V~
Temperatura ambiente	0 - 50°C
Carico di corrente nominale	uscite relè risp. max. 230 V~ / 3 A, somma delle correnti non superiore a 6,3 A
Assorbimento di potenza	circa 5 W (in modalità di attesa, senza pompe)
Funzione orologio senza alimentazione di corrente	con batteria tampone
Tipo di protezione del contenitore	IP 30
Tipo di sonda, sonde termiche	KTY 2 kOhm (tranne quelle di mandata e ritorno solare, sonda collettore: Pt 1000)
Tipo sonda misuratore di portata volumetrica	con contatto reed (S17) e Sika (open collector, S18)
Indicazione di temperatura	da -35 a +250°C
Risoluzione display	0,1 K
Precisione di misurazione	± 1 K nel campo 0 - 100°C
Indicazione "==" [==]	sonda non collegata, rottura sonda o cavo
Indicazione "==X=="	cortocircuito sonda
Regolazione numero di giri PWM	0-1, SP1 e SP2: PWM o 0-10 V; pompa per acqua calda (AC) e di carico (PC): PWM
Uscita di commutazione 230 V~	da A1 a A13: 230 V~, A14 e ALLARME: contatto a potenziale zero
Uscita analogica 0 - 10 V =	0-1, solare 1 (SP1) e solare 2 (SP2)
Uscita allarme*	contatto a potenziale zero
Protezione antiblocco**	pompe del circuito di riscaldamento (a scelta per A1 - A14, impostazione di fabbrica Off)

* L'uscita di allarme viene commutata solo, quando il segnale acustico è stato attivato e viene emesso a causa di un disturbo.

** Protezione antiblocco: le pompe del circuito di riscaldamento possono essere impostate individualmente nel SolvisControl, in maniera tale che queste, in determinati giorni, entrino in funzione per un certo tempo. Il momento temporale e la durata possono essere modificati.

10.5 Produzione di acqua calda sanitaria

Dati tecnici stazioni acqua calda

Denominazione	Unità di misura	ACS-30
Flusso volume di prelievo		
TWK/TWW/Mandata = 10/50/65 °C	[l/min]	30
TWK/TWW/mandata = 10/50/60 °C	[l/min]	25
TWK/TWW/mandata = 10/60/70 °C	[l/min]	23
TWK/TWW/mandata = 10/60/65 °C	[l/min]	18
Limiti di applicazione		
Massima temperatura di esercizio	[°C]	95
Massima pressione di esercizio (lato acqua potabile)	[bar]	10
Temperatura ambiente	[°C]	50
Pompa		
Produttore WILO, Tipo	[-]	PARA 15/7
con pressione di afflusso (lato riscaldamento)	[mWS]	0,5
Assorbimento di potenza	[W]	1,8 - 50
Assorbimento di corrente	[A]	0,02 - 0,43
Indice Efficienza Energetica	EEl	≤ 0,20
Scambiatore di calore a piastre		
Produttore Danfoss, tipo	[-]	XB06H-1-40 StS
Numero di piastre	[Pz.]	40
Contenuto per ciascun lato	[l]	0,35

10.6 Ripartizione circuito di riscaldamento

Dati tecnici con stazione acqua calda integrata^{*)}

Dimensioni	Unità d. m.	HKS-G-4,0
Distanza linea MD / RT	[mm]	125
Raccordi tubi		Fil. est. 1", a guarnizione piatta
Pompa del circuito di riscaldamento		
Produttore / Tipo	[-]	Wilo-Para 15-130/6 SCU
Lunghezza costruttiva	[mm]	130
Regolazione del numero di giri	[-]	Regolazione costante della velocità, Δp = variabile oppure Δp = costante.
Collegamento alla rete		230 V~ / 50Hz - 60Hz
Assorbimento di potenza	[Watt]	3 - 43
Assorbimento di corrente max.	[A]	0,03 - 0,44
EEl	[-]	≤0,20
Valvola di miscelazione		
Funzione	[-]	Valvola di miscelazione a 3 vie
Valore Kvs	[m³/h]	4,0
Azionamento di regolazione		
Funzione	[-]	Azionamento di regolazione a 3 punti
Collegamento alla rete		230 V~ / 50Hz - 60Hz
Durata per 90°passaggi	[s]	120
Assorbimento di potenza	[Watt]	5
Coppia max.	[Nm]	6
Altri componenti		
Sensore temperatura di mandata	[-]	Sensore PT1000
Valvole sferiche di flusso/ritorno con termometro	[-]	Campo di lettura 0 - 120 °C
Freno di gravità con valvola sferica di flusso	[-]	Pressione di apertura ca. 20 mbar
Campo di applicazione		
Temperatura di esercizio max.	[°C]	95
Pressione di esercizio max.	[bar]	3
Portata max. circuito di riscaldamento	[m³/h]	1,7
Prevalenza esterna disponibile con 1,7 m³/h	[mWS]	1,8

^{*)} a seconda del modello di SolvisBen

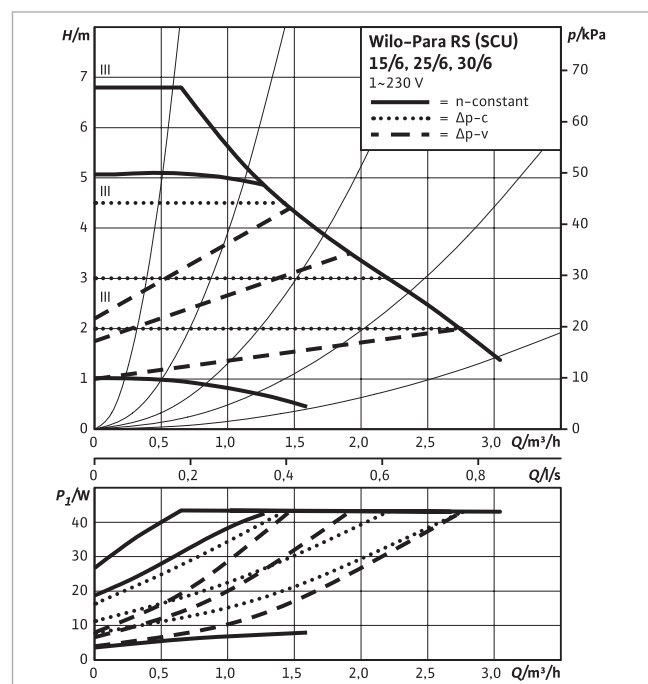


Fig. 154: Curva caratteristica della pompa Wilo-Para 15/6 SCU

H Prevalenza [m] Q Flusso volumetrico [m³/h]
P₁ Potenza assorbita [W]

10.7 Stazione di caricamento accumulatore WP con montaggio a parete

PLAS-WP

Dimensioni	
Collegamenti dei tubi PLAS	1" fil. est., guarnizione piatta
Isolamento	Guscio termoisolante in EPP

Sistema idraulico PLAS-WP

Pompa PLAS			
Produttore / Tipo	Wilo PARA 15/8 iPWM1	Varios PICO-STG 15/1-7	IMP NMT Neo HL 15/90-130
Lunghezza costruttiva	130 mm	130 mm	130 mm
Regolazione del numero di giri	tramite PWM1	tramite PWM1	tramite PWM1
Temperatura del fluido ammessa	da 2 °C a 95 °C	da 2 °C a 95 °C	da -10 °C a 110 °C
Pressione/prevalenza minima di alimentazione	0,5 bar (a 95 °C)	0,5 m (a 50 °C)	0 m (a 40 °C)
Collegamento alla rete	230 V ~/ 50 Hz	230 V ~/ 50 Hz	230 V ~/ 50 Hz
Potenza totale massima assorbita	2 - 75 W	1 - 50 W	50 W
Assorbimento di corrente	0,03 - 0,38 A	0,01 - 0,22 A	0,45 A
EEL	≤ 0,21	≤ 0,20	≤ 0,18

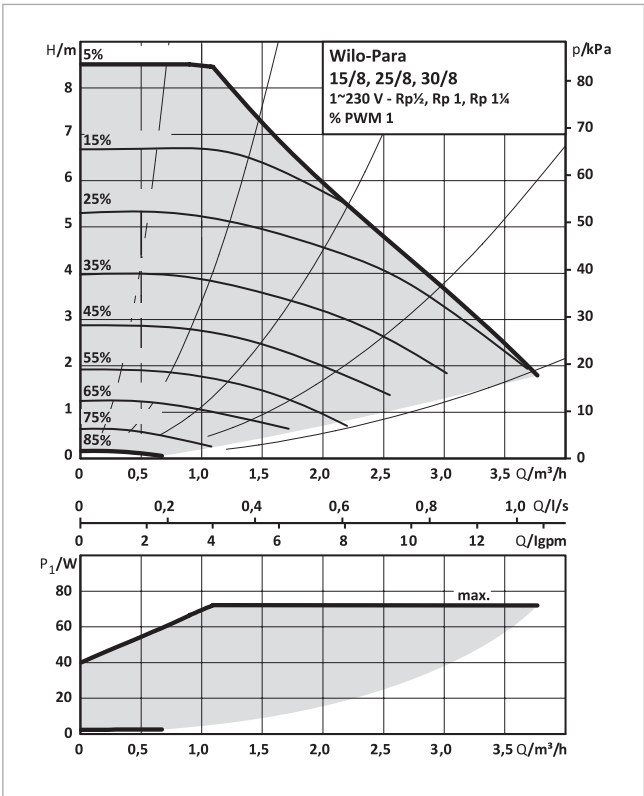


Fig. 155: Curva caratteristica della pompa Wilo-PARA 15/8

H Prevalenza [m]
P₁ Potenza assorbita [kW]
Q Flusso volumetrico [m³/h]

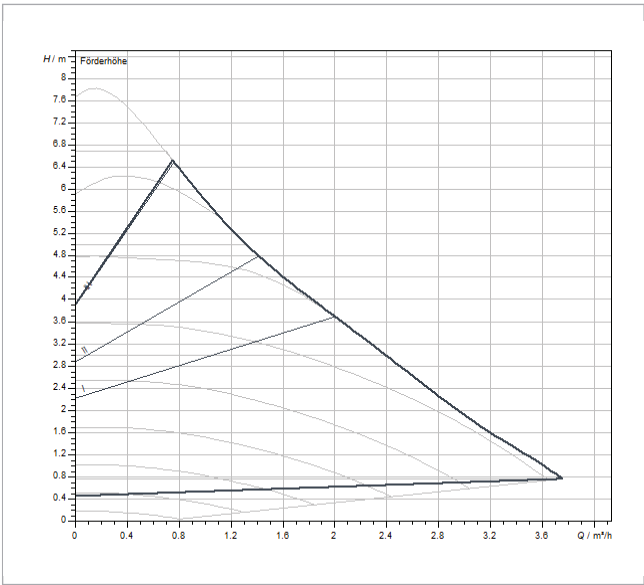


Fig. 156: Curve caratteristiche della pompa Varios PICO-STG 15/1-7

H Prevalenza [m]
P₁ Potenza assorbita [kW]
Q Flusso volumetrico [m³/h]

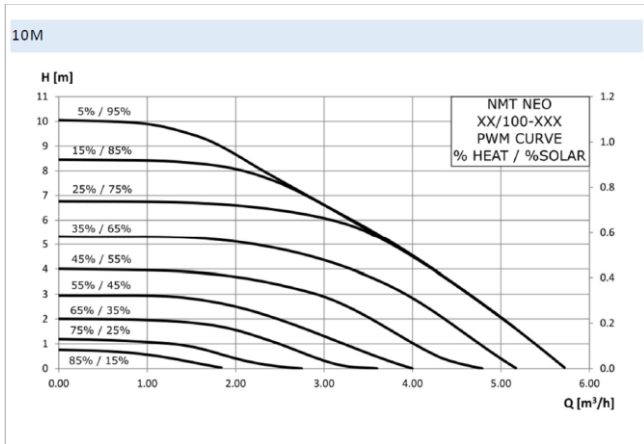



Fig. 157: Caratteristica della pompa IMP NMT Neo Heat L 15/90-130

H Prevalenza [m]
Q Flusso volumetrico [m³/h]


11 Appendice

11.1 Schema di collegamento del bruciatore

Bruciatore BR-xx-SX-LN-3

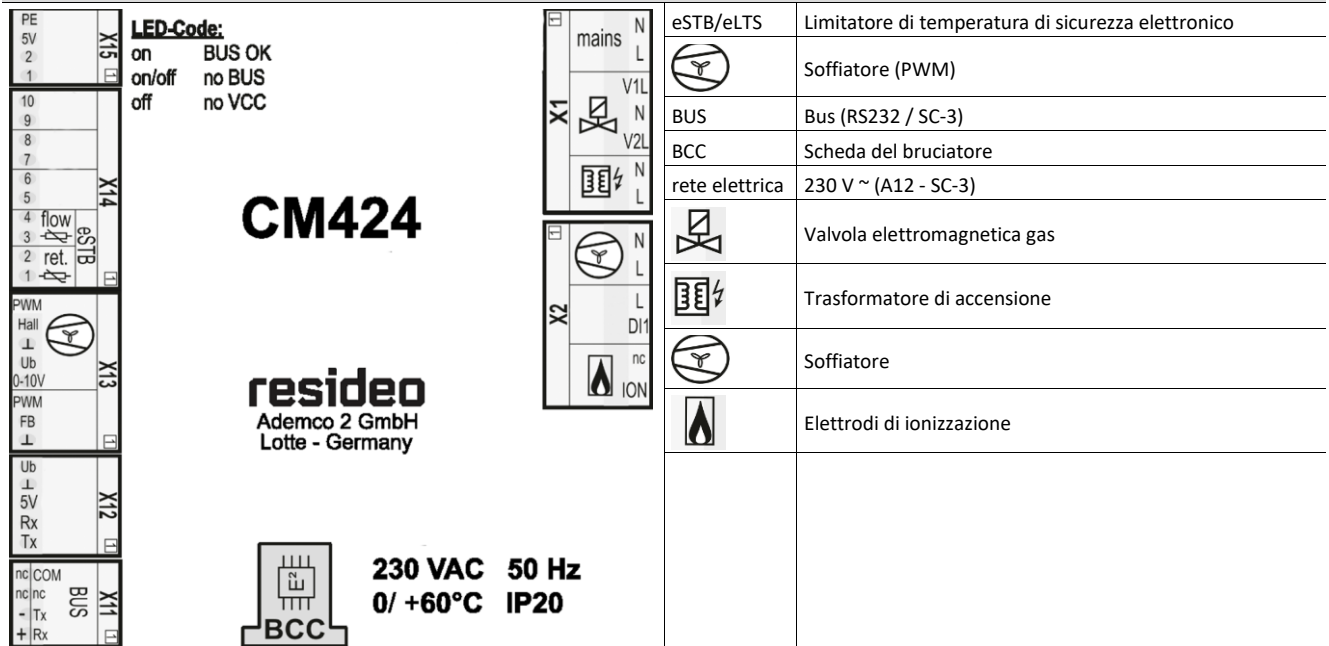

Bruciatore xx kW ÖI BW-3

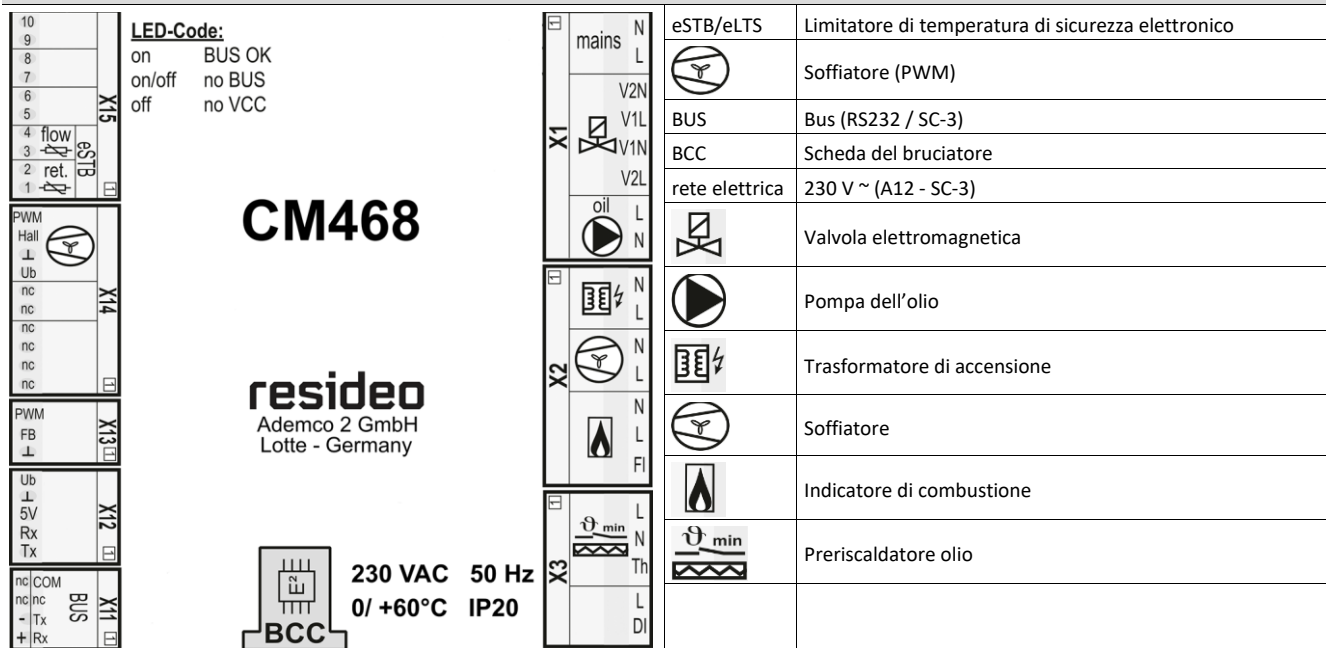

11.2 Schemi dell'impianto



Per gli schemi di sistema dettagliati, consultare il documento → "Schema di sistema SolvisBen" (ALS-BEN-IT).

11.3 Accessori



Tutti i ricambi sono elencati nel → *listino prezzi Solvis*.

11.4 Sensori e collegamenti sull'accumulatore

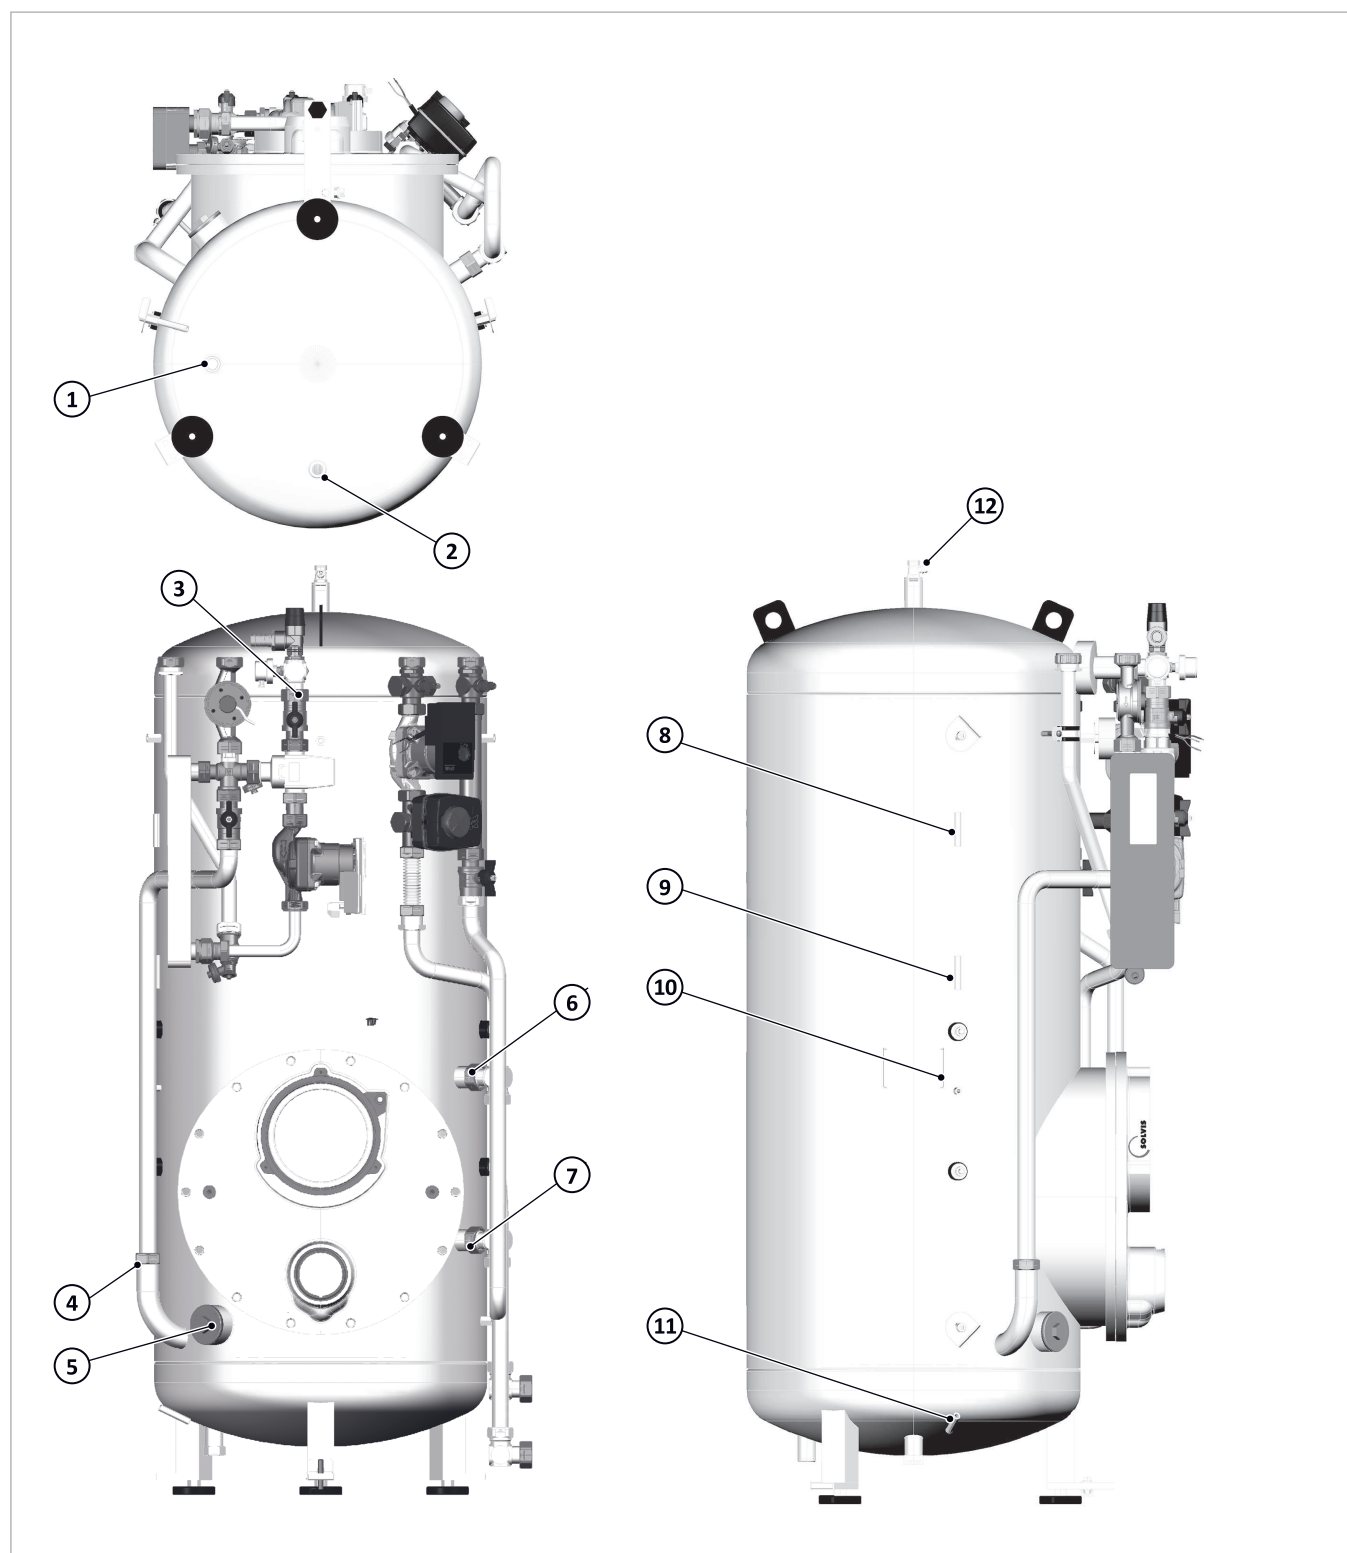


Fig. 158: vista frontale dell'accumulatore a stratificazione

- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|--|
| 1 | Mandata solare (SÜS) | 7 | Ritorno riscaldamento |
| 2 | Ritorno solare (SÜS) | 8 | Sensore S1 accumulatore superiore Eco |
| 3 | Mandata acqua calda (WWS) | 9 | Sensore S1 accumulatore superiore Comfort |
| 4 | Ritorno acqua calda (WWS) | 10 | Sensore S4 parte superiore tampone riscaldamento |
| 5 | Raccordo per riscaldatore elettrico | 11 | Sensore S3 riferimento accumulatore |
| 6 | Mandata riscaldamento | 12 | Sfiato accumulatore |

11.5 Targhetta di modello

Ogni dispositivo è dotato di una propria targhetta, in cui sono riportati i principali parametri tecnici. In questo esempio vengono spiegati i contenuti:

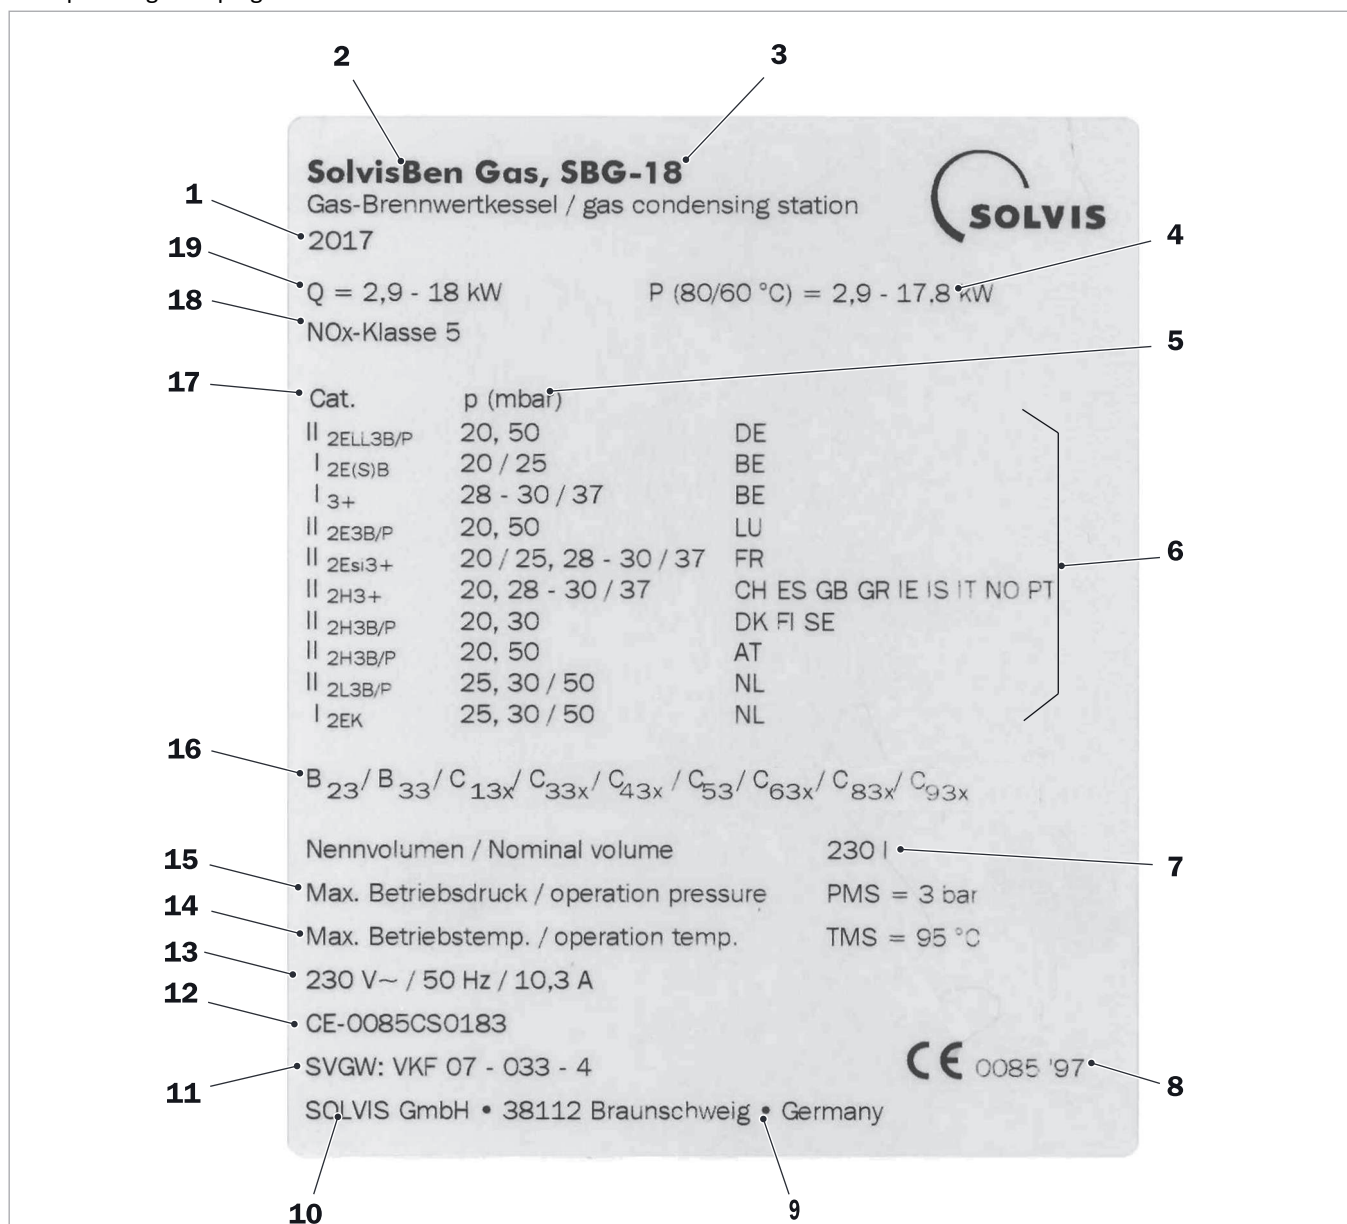


Fig. 159: Modello targhetta SolvisBen Gas

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | Anno della fabbricazione | 11 | Numero di omologazione VKF di SVGW |
| 2 | Denominazione tipo | 12 | N. ID prodotto |
| 3 | Potenza nominale (minima / massima) | 13 | Dati di allacciamento elettrico senza pompa |
| 4 | Potenza termica utile (min. max.) temperatura di mandata/ritorno | 14 | Temperatura massima di esercizio in [°C] |
| 5 | Pressioni di alimentazione | 15 | Pressione di esercizio massima in [mbar] |
| 6 | Paesi di destinazione | 16 | Tipi di installazione secondo TRGI |
| 7 | Volume nominale in [l] | 17 | Categoria di apparecchio |
| 8 | Etichetta CE | 18 | Classe NO _x |
| 9 | Luogo di produzione | 19 | Potenza di combustione (minima / massima) |
| 10 | Produttore | | |

12 Indice

A			
addestramento	2		
Allacciamento del gas	21		
Allacciamento elettrico	39		
ambienti umidi	9		
apertura per aria alimentaz.....	9		
apparecchio a condensazione a gas	8		
apparecchio a condensazione a gasolio ..	8		
Aria di combustione	9		
attivare bruciatore	48		
B			
boccola a immersione del sensore	43		
bruciatore, montaggio	23		
C			
Caldaia a condensazione a gas	7		
Caldaia a condensazione a gasolio	7		
camera di combustione.....	8		
Campi di potenza	49		
Canalina guida cavi.....	14, 40		
cavi di collegamento	40		
Collegamenti dei tubi	78		
Compensazione di potenziale	41		
componenti isolanti EPP	9		
Conduittura del gas.....	25		
configurazione	46		
consumo energetico	47		
coperchio di sfiato.....	53, 57		
coperchio isolante.....	17, 18, 45		
cordoncino di tenuta del bruciatore	23		
Curva caratteristica della pompa	77, 78		
D			
Dado di raccordo.....	33		
dado di sicurezza.....	17, 18		
Dati tecnici	71		
depositi di calcare	47		
dilatazione lineare.....	17		
Dimensioni	78		
distanze.....	9		
E			
Elemento di regolazione ambiente	42		
elettricista qualificato	63		
Elettrodo di accensione.....	58, 61		
Elettrodo di accensione (gas)	23		
Elettrodo di ionizzazione	23, 58		
Elettrotecnici specializzati.....	6		
Emissione di rumore	35		
etichetta energetica	56		
F			
fascio di cablaggio sensori.....	15		
fessura anulare	32		
Filtro del gasolio.....	28, 30, 49, 61		
Fonoassorbente a riflessione	35		
Funzione di manutenzione	48		
G			
garanzia.....	6		
gas combusti sistema Centrotherm	35		
Gas liquido	21		
Giunto del tubo di scarico	32		
Gomito di scarico	32		
grasso al silicone	15		
gruppo di collegamento MAG	10, 57		
gruppo di rete	15, 45		
guscio isolante	40		
I			
impianto solare	10		
Impostazione della pressione di ingresso	10		
Impostazioni di base	52		
in base all'aria ambiente	9		
Isolamento	78		
isolamento anteriore della flangia	37		
isolamento del contenitore.....	53, 54		
isolamento della flangia	12		
isolamento posteriore del contenitore .	14		
Istruzioni di montaggio	8		
K			
kit di collegamento	18, 19		
L			
limit. temperatura sicurezza, eLTS ..	24, 27		
luogo di installazione	9		
M			
maniglia di trasporto.....	9		
Manutenzione.....	57		
misure di spostamento	37		
molle di arresto	38		
Molle di bloccaggio	37		
morsettiere	30		
N			
Nodo principale di terra	41		
Normative	39		
O			
Olio combustibile	30, 49		
P			
Pacchetto di montaggio	8		
pallet	9		
Perdite	9		
personale tecnico.....	63		
peso operativo	9		
peso trasporto	9		
piedi d'appoggio	11		
Pompa della condensa.....	35		
pompa di calore, allacciamento elettrico	44		
Pompa di sollevamento condensa	35		
Pompa di sollevamento della condensa	35		
Portello caldaia con isolante refrattario	27		
Possibilità deflusso.....	9		
Prescrizioni.....	6		
pressione di riempimento	58		
pressione impianto	58		
Pressione pompa	49		
protocollo della messa in funzione	46		
protocollo di manutenzione.....	57		
Pulitura del serbatoio	30		
Pulizia	57		
R			
raccoglitore impianto	8, 46, 56		
Raccordo scarico fumi.....	32		
Requisiti del pozzo	35		
Rifornimenti di combustibile	31		
riscaldatore elettrico a immersione ..	8, 11		
Rivestimento isolamento termico.....	8		
S			
scheda di rete	40		
sfiatoio manuale.....	57		
Sifone.....	35		
sifone di condensa	33, 57, 58, 59		
Silenziatore del tubo interno	32		
Sistemi dei fumi	36		
Sonda del collettore.....	44		
Sporco.....	57		
Staffa di montaggio.....	34		
stazione acqua calda.....	8, 16, 40, 45		
stazione circuito di riscaldamento	8		
stazione di riscaldamento	18, 43, 45		
stazione di trasmissione solare	10		
stazione solare	44		
Stoccaggio del combustibile	30		
stratificatore solare	8		
supporto del filtro del gasolio.....	28		
supporto ugello.....	60		
T			
tappi in non tessuto	54		
targhetta	81		
Temperatura di esercizio	49		
Tempo minimo di funzionamento	49		
testa di miscelazione	60		
tubazione del gasolio	28, 31		
tubo del gas	24		
tubo della condensa	34, 57		
tubo della fiamma.....	61		
Tubo di scarico flessibile	32		
tubo di scarico fumi	32		
Tubo di sfiato	14		
Tubo flessibile a pressione	35		
Tubo flessibile della condensa	35		
Tubo flessibile di sfiato	57		
Tubo flessibile di ventilazione.....	14		
tubo flessibile per la condensa	33		
V			
valore pH	58		
Valori dei gas di scarico.....	49		
valvola a sfera	43		
valvola di commutazione a 3 vie.....	8		
Valvola di sicurezza	14		
Vano contatori	41		
Vasca raccolta	9		
vaso di espansione.....	10		
vaso di espansione del riscaldamento	8		



SOLVIS GmbH
Grotrian-Steinweg-Straße 12
D-38112 Braunschweig
Tel.: +49 (0) 531 28904-0
E-mail: info@solvis.de
Internet: www.solvis.com

