

1 Hinweise



Sicherheitshinweise beachten

Das dient vor allem dem eigenen Schutz.

- Vor Beginn der Arbeiten mit den Sicherheitshinweisen vertraut machen.
- Die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften beachten.
- Zusätzlich gelten die Sicherheitshinweise der bereits vorliegenden Anlagendokumentation.



ACHTUNG

Gefahr der Beschädigung der Kondensatablaufheizung

Vor dem Vergrößern des Kondensatablaufs prüfen, ob eine Kondensatablaufheizung montiert ist.

- Kondensatablaufheizung aus Kondensatablaufrohr entfernen
- Kondensatablaufheizung nach Abschluss der Arbeiten wieder montieren

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Lochschneider 22 mm ist ausschließlich zum Vergrößern des Kondensatablaufs bei SolvisPia vorgesehen.

Jede abweichende Anwendung gilt als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch.

2 Lieferumfang



Abb. 1: Lochschneider-Werkzeug zum Vergrößern des Kondensatablaufs der SolvisPia

ohne Abbildung:

- Dokumentation (MAL-PIA-LSR), vorliegend

3 Anwendung

Schneiden des Kondensatablaufs von unten

1. Ggf. vorhandenen Trichter bzw. Kondensatablaufrohr unterhalb der SolvisPia bzw. des Kondensatablaufs entfernen.
2. Lochschneider in den Kondensatablauf senkrecht von unten einführen.

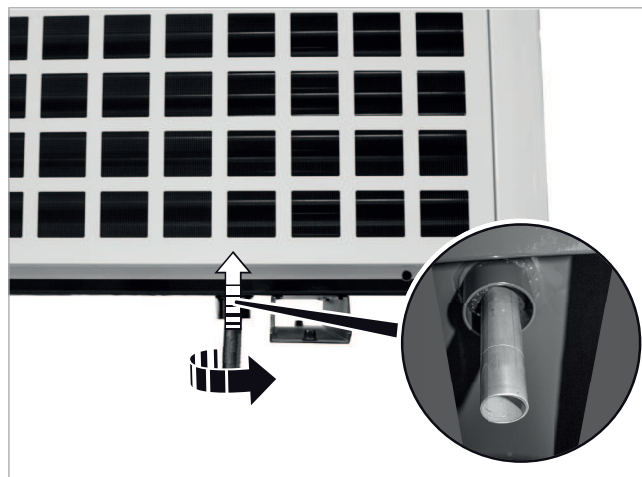


Abb. 2: Deckel und Abdeckbleche von SolvisPia entfernen

3. Mit dem Lochschneider den Kondensatablauf vergrößern. Zum Schneiden das Werkzeug drehen und leicht nach oben drücken.
4. Falls EPP-Reste in das Kondensatablaufrohr fallen, diese entfernen. Ggf. einen Nass-/Trockensauger benutzen.
5. Ggf. Kondensatablaufheizung wieder montieren.
6. Kondensatablaufrohr bzw. Trichter wieder montieren.

Nur falls kein Schneiden von unten möglich ist:



Für das Entfernen des Deckels und der Abdeckbleche sowie die Position des Kondensatablaufs innerhalb von SolvisPia siehe → Kap. „Wartung“ der Montageanleitung SolvisPia (MAL-PIA).

Schneiden des Kondensatablaufs von oben

Zum Schneiden eines vergrößerten Kondensatablaufs von oben muss der Deckel von SolvisPia entfernt werden.

1. Schrauben am Deckel von SolvisPia lösen und Deckel abnehmen.
2. EPP-Elemente oberhalb des Ventilators entfernen. Ggf. vorhandene Verkabelung beachten.
3. Mit dem Lochschneider den Kondensatablauf zwischen Ventilator und Verdampfer vergrößern. Zum Schneiden das Werkzeug drehen und zum Boden drücken.

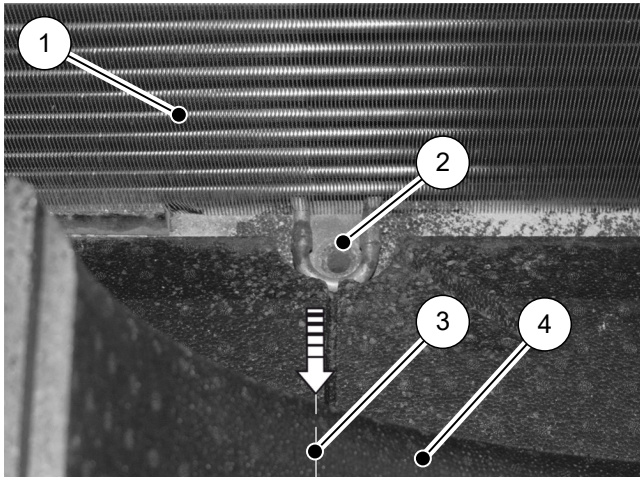


Abb. 3: Deckel und Abdeckbleche von SolvisPia entfernen

- 1 Verdampfer
 - 2 Kondensatablauf
 - 3 Durchführung für die Kondensatablaufheizung
 - 4 EPP-Element unterhalb des Ventilators
4. Falls EPP-Reste in das Kondensatablaufrohr bzw. in die Kondensatwanne fallen, diese entfernen. Ggf. einen Nass-/Trockensauger benutzen.
 5. Ggf. Kondensatablaufheizung wieder montieren.
 6. EPP-Elemente und Abdeckbleche sowie Deckel der SolvisPia in umgekehrter Reihenfolge montieren.

